


(2003.07.426) 2023.04.426

合計1500Wまで (2コ口) 屋内専用

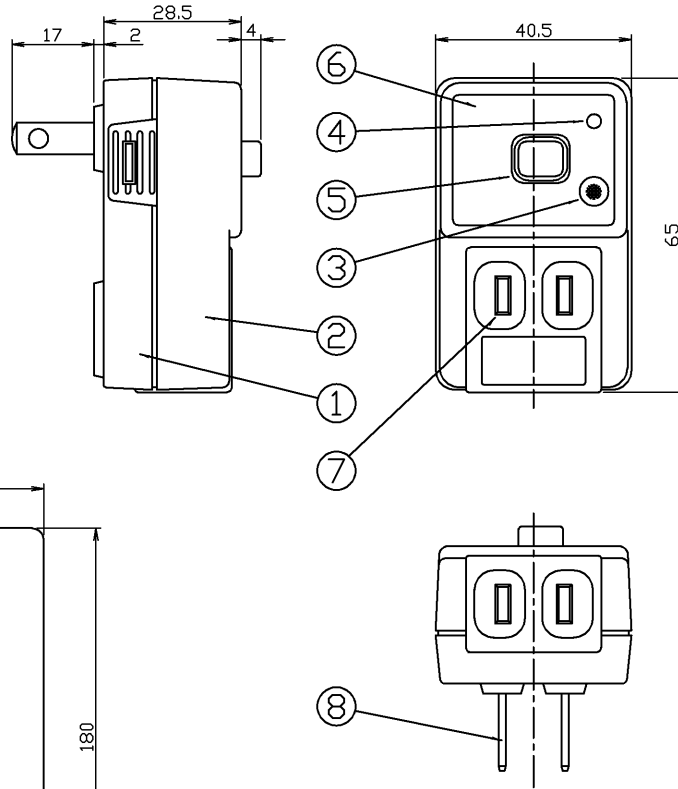

H=50

パッケージ状態 (S=Free)

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	90
個装パック	90×180×50	1	100
外装箱	250×400×200	40	4,170

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	PBT樹脂	—
2	カバー	1	PBT樹脂	—
3	テストボタン	1	—	—
4	漏電表示ランプ	1	—	—
5	リセットボタン	1	エラストマー	—
6	銘版	1	—	—
7	差込口	2	—	—
8	刃	1	Bs BM (黄銅)	ニッケルめっき

テストボタン

ボタンを押すと通電が停止し、漏電表示ランプが点灯します。

漏電表示ランプ

テストボタン及び漏電により通電が停止したことを表示します。

リセットボタン

漏電表示が点灯した状態(通電停止状態)でボタンを一度押して放すとリセットし、通電します。

注) 通電中にボタンを押すと、押している間のみ通電が停止して漏電表示が点灯します。

形式(品番)	LBY-120C LB-120C(本体品番)
極・素子数	2POE(OCなし)
定格電圧	AC100V
定格電流	15A
定格感度電流	15mA
定格不動作電流	7.5mA
動作時間	0.1秒以内(高速型)
適合規格	電気用品安全法
備考	衝撃波不動作型

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	東芝配線器具 東芝漏電保護タップ
小野	益子	形名 MODEL NO.	LBY-120C
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.	AA2017-61137-02
		第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE	単位 UNITS
			mm

日本国内専用 (Use only in Japan)