


E27004

K14KL

外形図

機器配置図

結線図

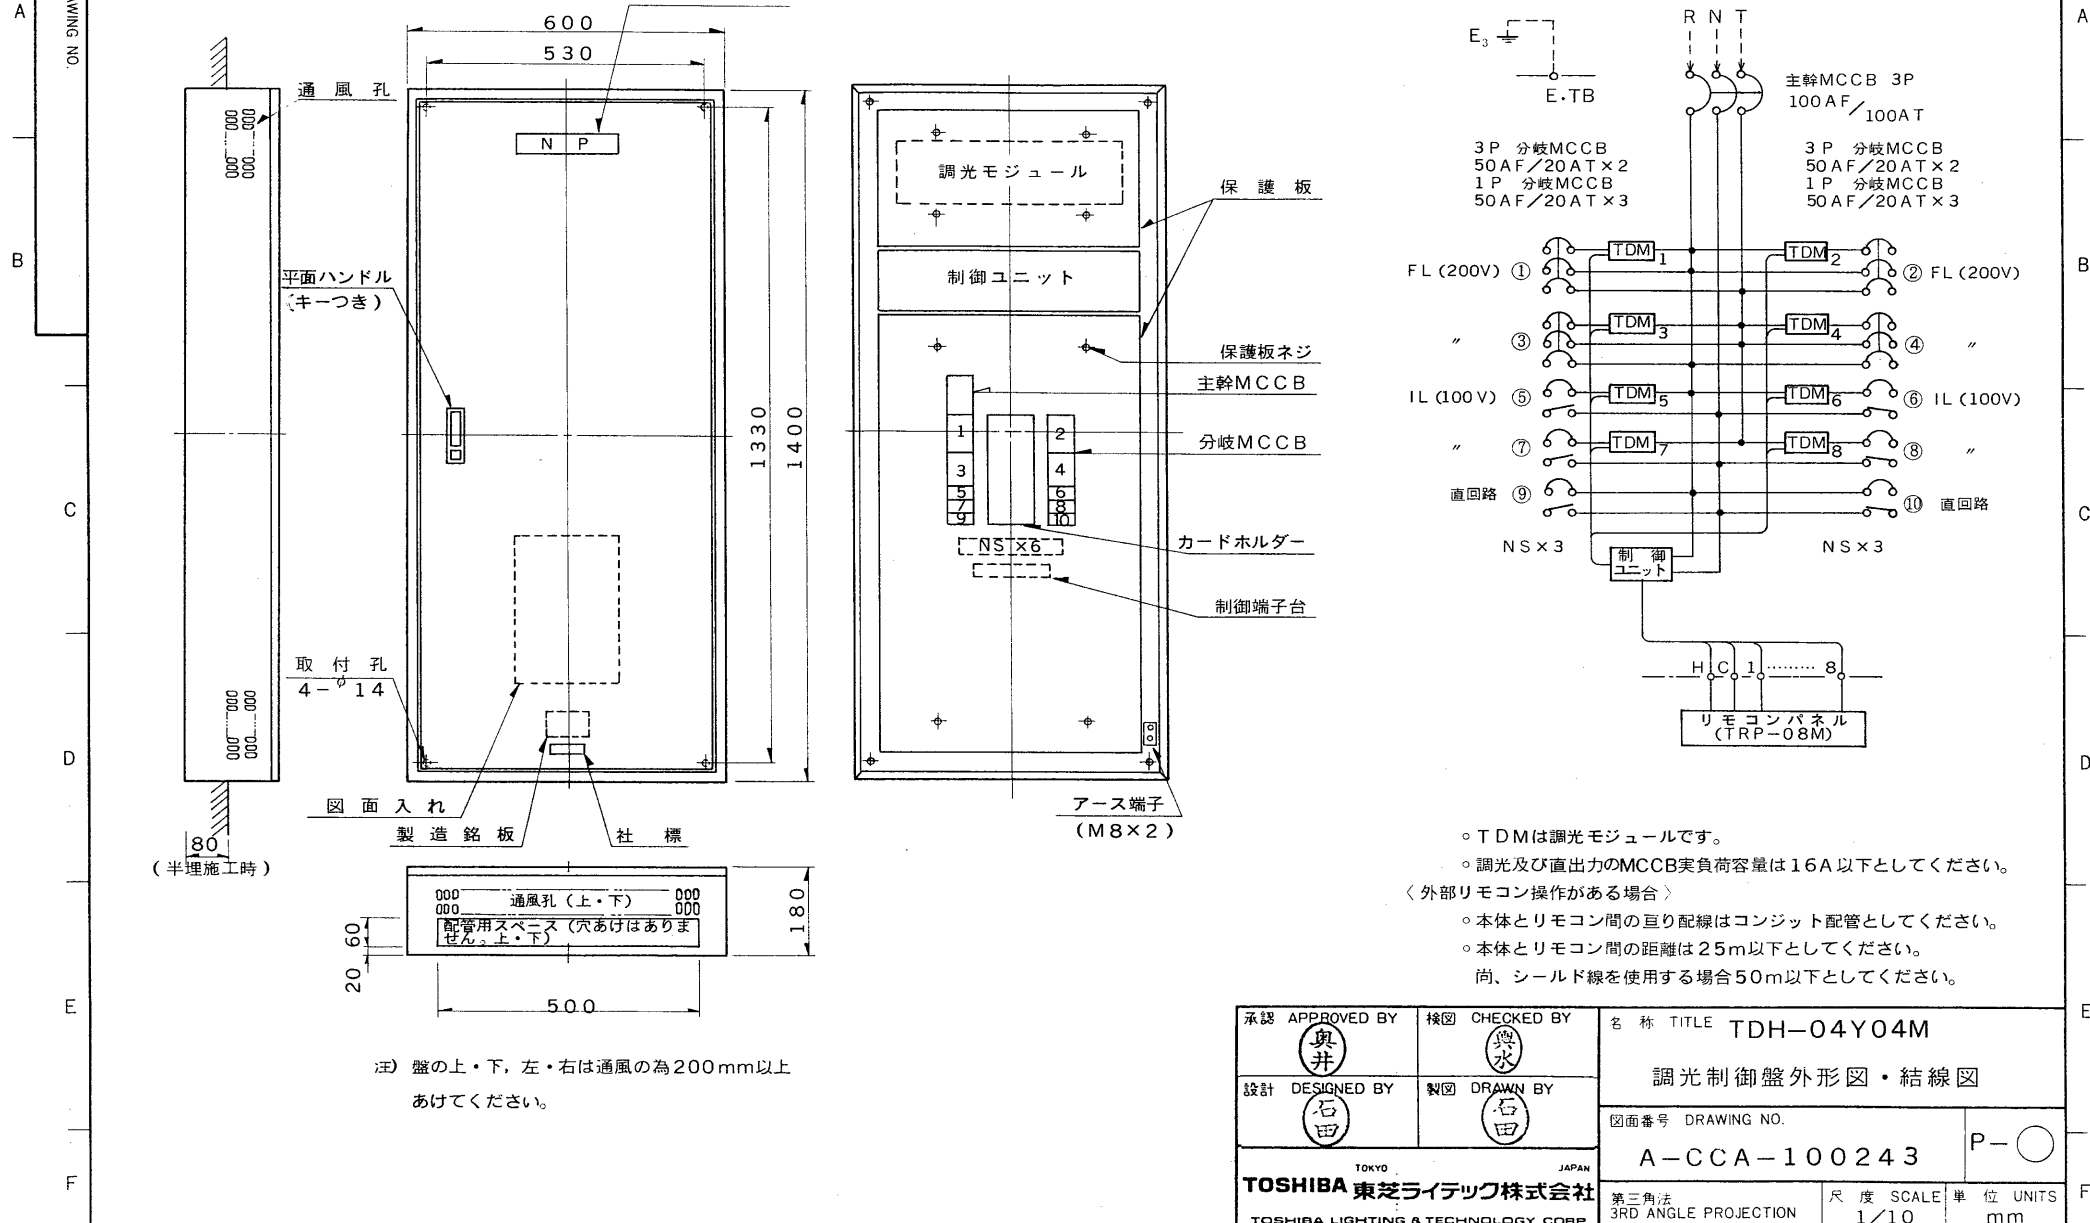

(半理施工時)

注) 盤の上・下、左・右は通風の為200mm以上あけてください。

- TDMは調光モジュールです。
- 調光及び直出力のMCCB実負荷容量は16A以下としてください。
- 外部リモコン操作がある場合
- 本体とリモコン間の巨り配線はコンジット配管としてください。
- 本体とリモコン間の距離は25m以下としてください。
- 尚、シールド線を使用する場合50m以下としてください。

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 承認 APPROVED BY 奥井 | 検図 CHECKED BY 奥水 | 名称 TITLE TDH-04Y04M | |
| 設計 DESIGNED BY 石田 | 製図 DRAWN BY 石田 | 調光制御盤外形図・結線図 | |
| TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 図面番号 DRAWING NO. A-CCA-100243 | P-○ |
| 保管 REGISTERED | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 単位 UNITS 1/10 mm |