
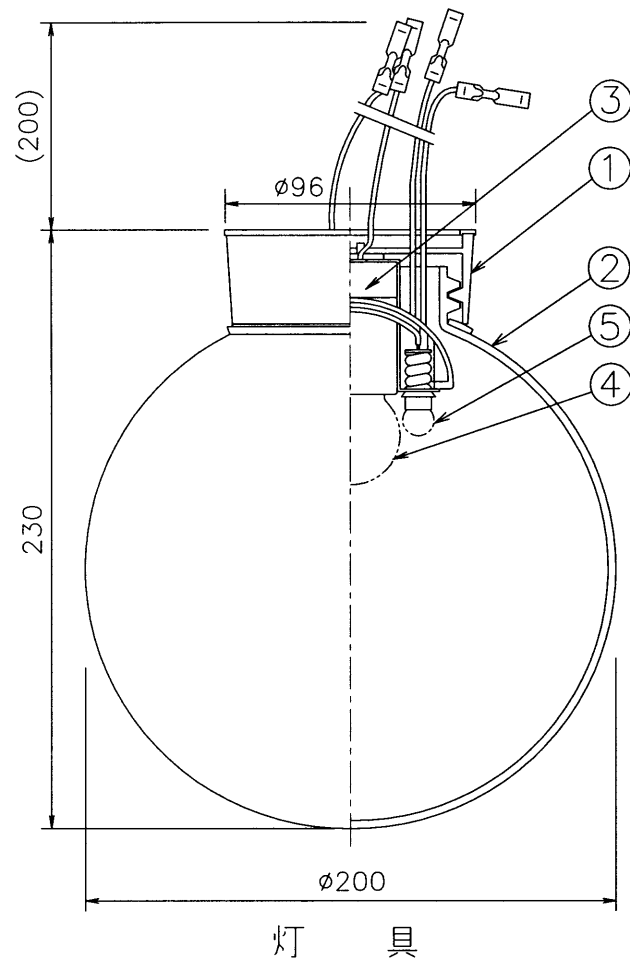


TOSHIBA (75.8.003) 2005.09. 003




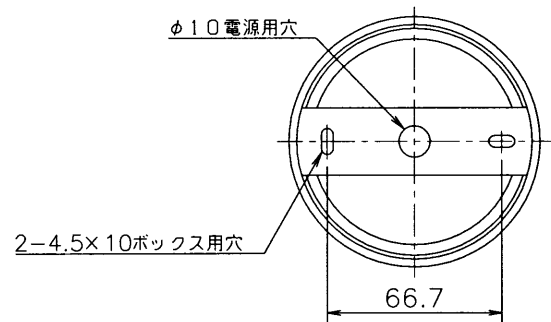


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 電源ユニットと灯具部は電線管で連結し
電線管内の配線はφ1.6mmHIV電線を使用してください。
なお、電線の長さは5m以内にしてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	メタリックシルバー
2	グ ロ ー プ	1	ガラス	赤色
3	電球ソケット	1	磁 器	DC6222(E26)
4	白 熱 電 球	1		100V 2C
5	電 球	4		2.5V 0.5A (含む予備球2)
6	化粧カバー	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・アイボリー
7	点灯ユニット	1		
8	非常灯電池	1		2NR-SC-S (2.4V1200mAh)
9	点検スイッチ	1	フェノール	K-3

電源ユニット

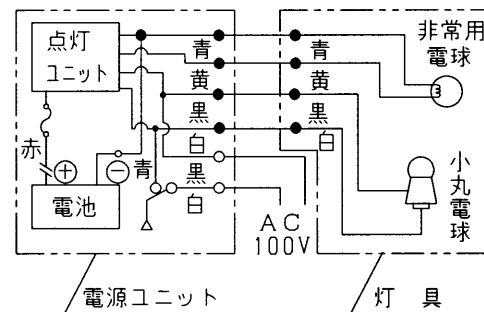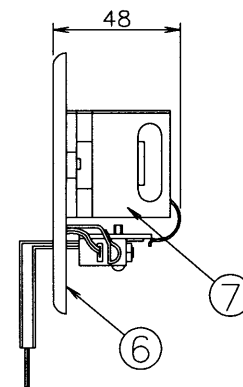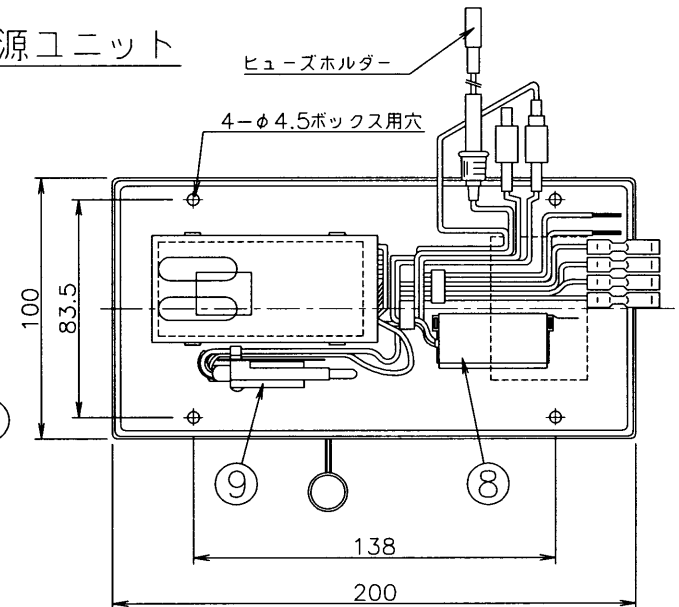

電源ユニットは4連スイッチボックスに取付け可能

100	適合光源	1.6	形名	LEM-2255
			品名	東芝進入口赤色灯 平常時:100V2C、非常時:豆球×2
承認	松野	担当	田野	図番
単位 mm		第三角法		AA2005-03752-01
東芝ライテック株式会社				