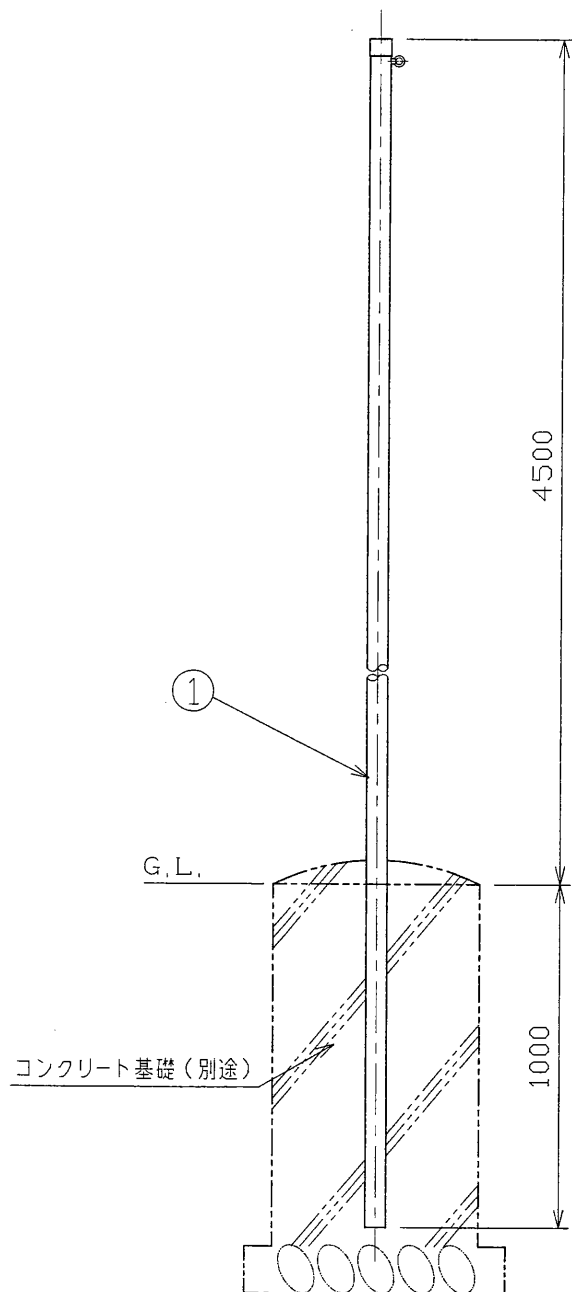


引込部詳細図

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 質    | 摘 要             |
|----|-------|----|--------|-----------------|
| 1  | ポ ー ル | 1  | STK    | φ60.5 t2.3 鍍金塗装 |
| 2  | 蓋     | 1  | 塩化ビニール |                 |
| 3  | 引込フック | 1  |        | 鍍金塗装            |
| 4  |       |    |        |                 |
| 5  |       |    |        |                 |
| 6  |       |    |        |                 |
| 7  |       |    |        |                 |
| 8  |       |    |        |                 |

## 安全上のご注意

## △警告

1. 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
2. ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。

## 使用上のご注意

1. ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
2. 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。

|    |    |      |            |        |         |             |
|----|----|------|------------|--------|---------|-------------|
|    |    |      | 質量<br>(kg) | 形<br>名 | PD-45N  |             |
|    |    |      | 19         | 品<br>名 | ポ ー ル   |             |
| 設計 | 担当 | 検図   | 承認         | 図<br>番 | H9445/C |             |
| 渡辺 | 渡辺 | 鶴岡   | 丸山         | 発行     |         |             |
| 単位 | mm | 第三角法 |            |        |         | 東芝ライテック株式会社 |