



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A

'89. 9. 004 064 134

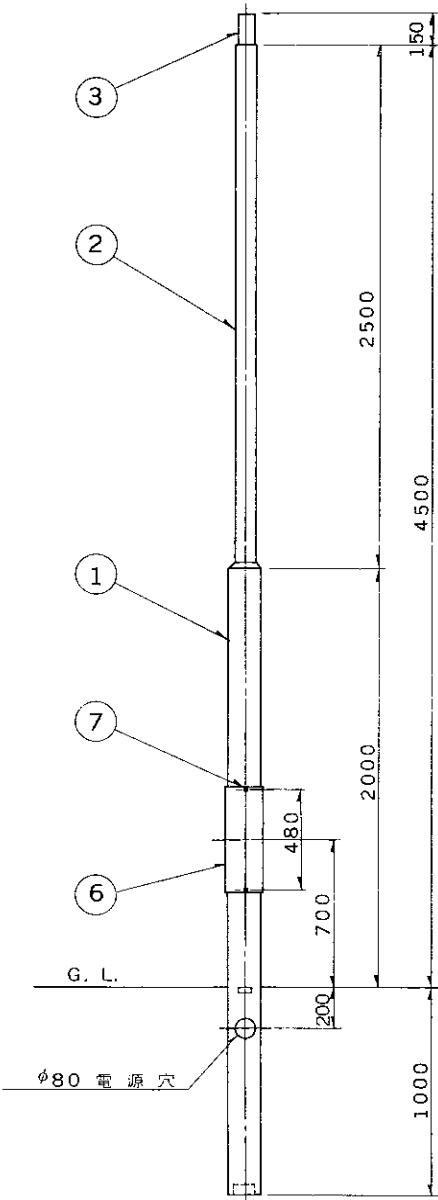

安定器収納部詳細

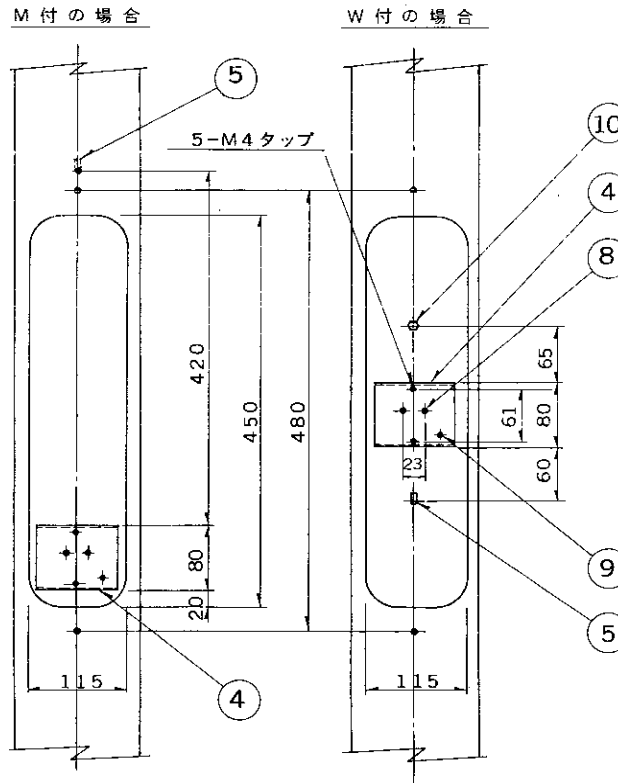

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	一段ポール	1	SUS 304	□150 (t4.0) 鏡面仕上
2	二段ポール	1	SUS 304	□100 (t3.0) 鏡面仕上
3	アダプタ	1	SUS 304	□90 (t3.0) 鏡面仕上
4	スイッチ取付板	1	SUS 304	①に溶接
5	フック	1	SUS 304 φ6	①に溶接
6	蓋	1	SUS 304 t3.0	鏡面仕上
7	六角ボルト	2	SUS 304	M6
8	ナベ小ねじ	2	B s W	MBNi M4
9	アース端子	1	B s W	MBNi M4
10	ボルト	1	SUS 304	M6 ①に溶接 ナット付

M付は安定器1個収納専用です。
W付は安定器2個収納専用です。

使用上のご注意

• 風速60m/秒以下の所で使用してください。

電圧		重量	形名	PDS-45-1510S ^M _W
		69 kg	品名	ポール
設計	担当	検図	承認	図番
中	中	自	秘	H9619/B
西	西	主	下	発行
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	