

TOSHIBA

'95.11. 004、054



E 27035

ソケット位置調節

ソケット位置の調節はパイプ調節ねじをゆるめ、ご使用ランプ、反射笠により目盛りをあわせ、パイプ調節ねじにて固定してください。

反射笠 目盛り	狭照形 SN-4042A SN-10042A	広照形 SN-4044A SN-10044A	特広照形 SN-4045A	全長
A	HIDランプ 940~1000W 300~400W			429
B	HIDランプ 660~700W	HIDランプ 940~1000W		419
C	HIDランプ 110~270W	HIDランプ 300~400W		409
D			HIDランプ 300~400W	399
E		HIDランプ 660~700W		389
F		HIDランプ 110~270W *940~1000W	HIDランプ 110~270W	379

*HIDランプ940~1000Wで特広照形の配光を希望される場合は、広照形の反射笠を使用してFの位置に合わせてください。

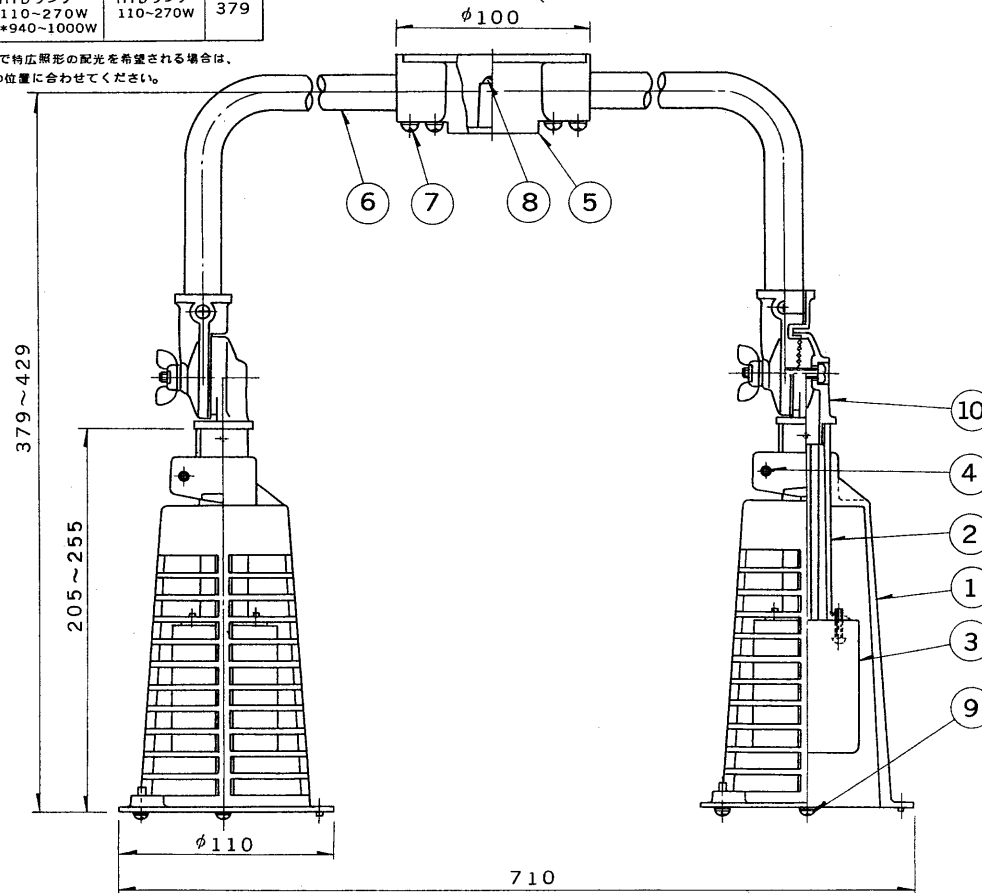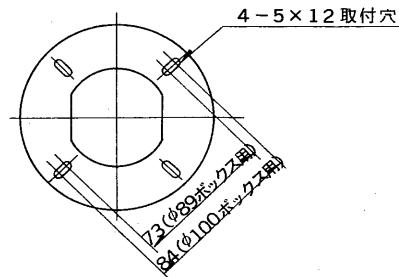


部署	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ホルダー	1	ADC	標準色
2	パイプ	1	ADC	標準色
3	ソケット	1	磁 器	(E39)
4	パイプ絞め付けねじ	1	SWRM	MFZn-C
5	フランジ	1	FC15	標準色
6	パイプ	2	薄鋼電線管	標準色
7	セムスねじ	4	SWRM	MFZn-C
8	アースねじ	1	BsW	MBNi
9	器具取付ねじ	3	SWRM	MFZn-C
10	接 手	1set	ADC	標準色

塗 装 : メラミン焼付塗装

標準色 : ホホワイト {マンセル近似値 5Y9.3/1.1}
日塗工近似値 P3-376

取付ねじ : 4 mm



使用上のご注意

1. 体育館等のボールのあたる場合、器具全体をガード等で保護するかネットなどを設備してください。
2. 塩害地区、腐食性ガスが発生する場合には、耐塩仕様のものでご使用ください。
3. 振動のはげしい所では使用しないでください。指定のランプホルダーを使用してください。
4. 屋内専用器具ですので、軒下、通路等の雨や風があたる場所でのご使用はできません。
5. フランジは天井および壁面に水平に取り付けてください。
6. オートリーラとの組合せはできません。

屋 内 用

電圧	適 合 光 源	質量	形 名	Z 39M-DNW (Y-39MN+F-DNW +Z-1NW)
	HIDランプ 110~1000W (E39)	2.4 kg	品 名	東 芝 ランプホルダー パイプ吊組合せ図
設計	担当	検図	承認	図 番 H 9 0 0 7 3 / C
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社