


TOSHIBA

'97. 1. 080

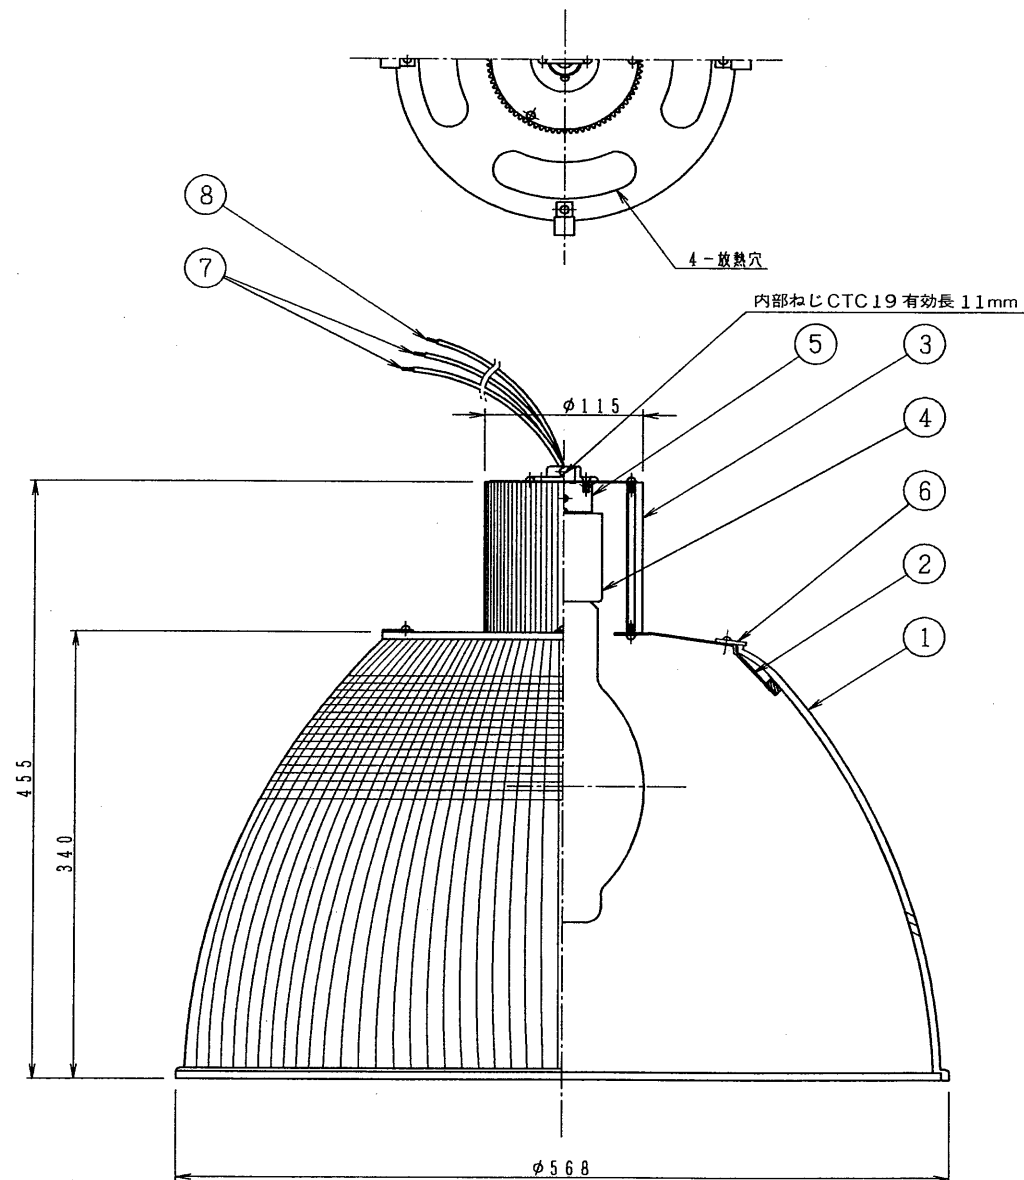

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射笠	1	アクリル	プリズム
2	反射笠押え金具A	1	SPC t1.0	標準色塗装
3	ランプホルダー	1	アルミ	標準色塗装
4	ソケット	1	磁 器	(E39)
5	ソケット台	1	SPC t1.2	標準色塗装
6	反射笠押え金具B	4	SUS304	シリコン熱収縮チューブ付
7	口出線	2	LKGB	1.25mm ² 白色 器具外1250mm
8	アース線	1	HIV	0.9mm ² 白色 器具外1250mm

塗装：メラミン焼付塗装


標準色：白色（マンセル N9.5半ツヤ）

特にご注意

- 振動のはげしい場所、常時振動のある場所では使用しないでください。
- 塩害地区、腐食性ガスの発生する場所では使用できませんので別途ご相談ください。
- 外部からの衝撃等がある場合、笠、ホルダーを保護するためガードやネットなどを設備してください。
- 屋内専用器具ですので、軒下、通路等の雨や風が当たる場所では使用しないでください。


■ 適合吊具

適 合 吊 具 (別売)	
F-P1 (W)	(直付け吊具)
F-P2S (W)	(パイプ吊具)
F-C2S (W)	(チェーン吊具)
F-D1 (W)	(2灯用パイプ吊具)

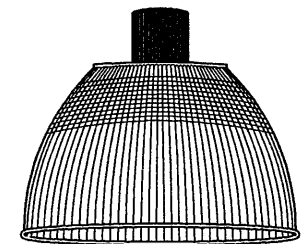

● F-P1 (W) (別売) をご使用になる時の注意

F-P1 (W) をご使用になる場合
器具ホルダー部と吊具との間隔が狭く
通常のドライバーでは取付できません。
オフセットドライバーをご用意ください。



電 圧 (V)	適合光源	重 量 (kg)	形 名	SN-4099 (W)
	HIDランプ 110W~400W (E39)	4.6	品 名	HIDロフトペンダント
設計	担当	検図	承認	図 番
菅 橋	菅 橋	佐 藤	佐 藤	H90089/B
単位 mm	第三角法		発行	

東芝ライテック株式会社