




'91. 8. 001

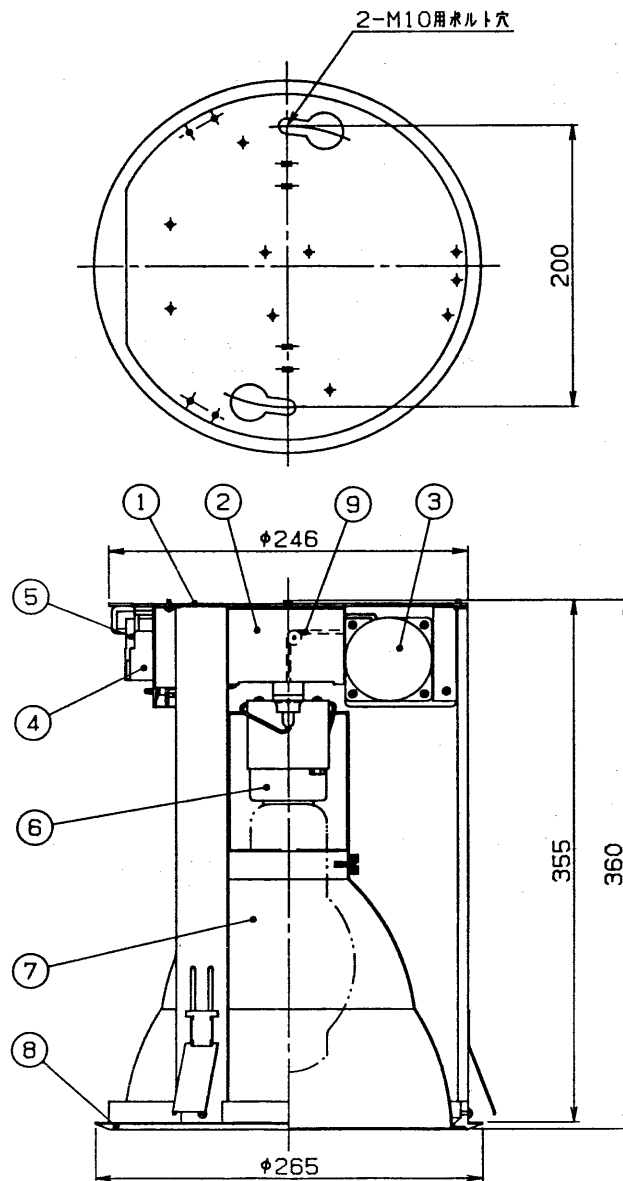

昇降装置部



結線図

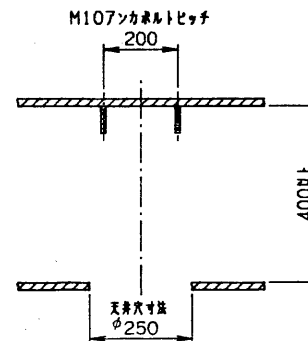

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベ ー ス	1	SPG	
2	カ バ ー	1	SPG	
3	モ ー タ ー	1	組立品	3W 50/60Hz
4	ランプ用端子台	1	樹脂	SL端子台 2P
5	操作用端子台	1	樹脂	SL端子台 3P
6	ランプソケット	1	磁 器	E26
7	反 射 板	1	アルミ	銀色鏡面仕上、アルマイト処理
8	化粧枠	1	ADC	アクリル焼付塗装
9	昇降用ワイヤー	1	SUS304	φ1.2
10				

塗装色：ミルキーホワイト(W-10)

仕 様

ランプ回路接点数：1回路、2接点
 昇降可能高さ：8m
 昇降速度：約1.5m/分
 接点容量：300V 15A
 昇降連続使用：30分

モ ー タ ー

DDU-150-100	DDU-150-200
単相100V	単相200V
3W	3W
50/60Hz	50/60Hz
操作用定格電流0.15A	操作用定格電流0.08A

適合ランプ

HIDランプ
80W~150W

こ 注 意

1. 30分以上の連続昇降は行わないでください。
2. 振動のはげしい場所、常時振動のある場所では使用しないでください。
3. 風のあたる場所では使用しないでください。
4. 湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
5. ファンタッチ金具による取付は、補強材を入れて固定してください。

電圧	重量	形名	品名
100	4.4kg	DDU-150-100	昇降装置内蔵ダウンライト
200		DDU-150-200	
設計	担当	検図	承認
図番	発行	H8179/B	
東芝ライテック株式会社			