




91.8. 001

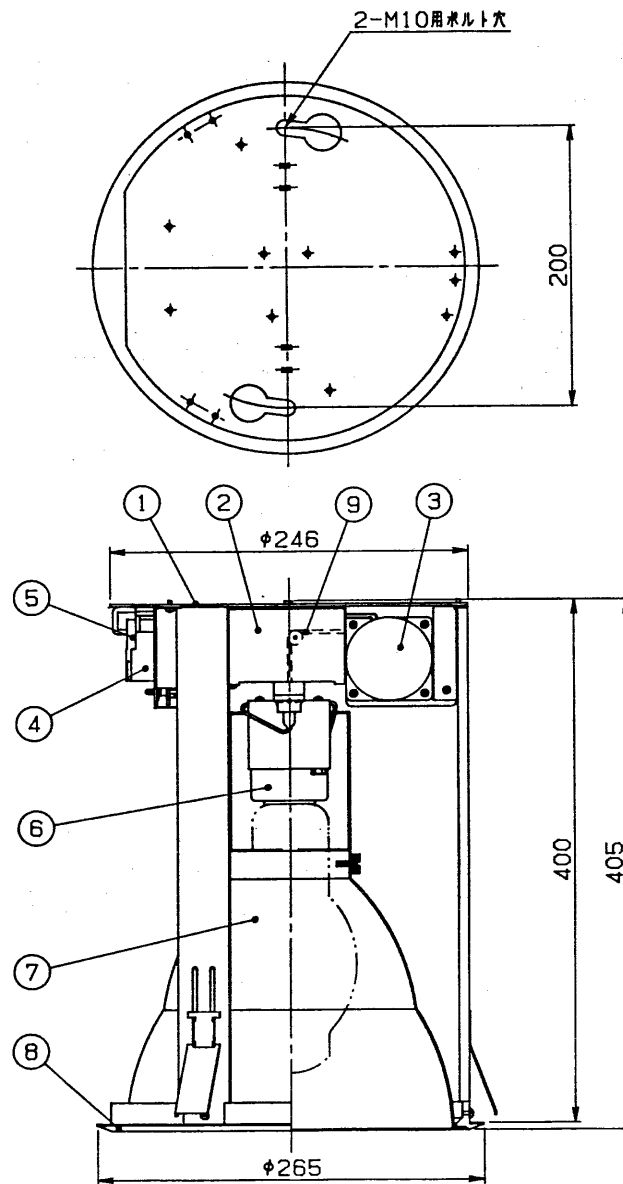

昇降装置部



結線図

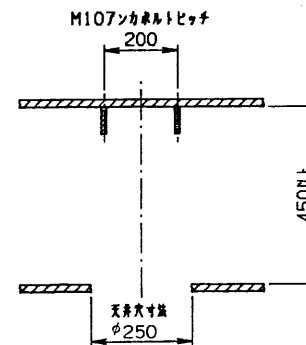

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベ ー ス	1	SPG	
2	カ パ ー	1	SPG	
3	モ ー タ ー	1	組立品	3W 50/60Hz
4	ランプ用端子台	1	樹脂	SL端子台 2P
5	操作用端子台	1	樹脂	SL端子台 3P
6	ランプソケット	1	磁 器	E39
7	反 射 板	1	アルミ	銀色鍍面仕上、アルマイト処理
8	化粧枠	1	ADC	アクリル焼付塗装
9	昇降用ワイヤー	1	SUS304	φ1.2
10				

塗装色：ミルキーホワイト(W-10)

仕 様

ランプ回路接点数：1回路、2接点
 昇降可能高さ：8m
 昇降速度：約1.5m/分
 接点容量：300V 15A
 昇降連続使用：30分

モ ー タ ー

DDU-250-100	DDU-250-200
単相100V	単相200V
3W	3W
50/60Hz	50/60Hz
操作用定格電流0.15A	操作用定格電流0.08A

適合ランプ

HIDランプ
150W~250W

こ 注 意

1. 30分以上の連続昇降は行わないでください。
2. 振動の大きい場所、常時振動のある場所では使用しないでください。
3. 風のあたる場所では使用しないでください。
4. 湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
5. ファンタッチ金具による取付は、補強材を入れて固定してください。

電圧	重量	形 名
100	4.7kg	DDU-250-100
200		DDU-250-200
設計	担当	校図
承認	図 章	発行
単位	mm	第三角法
東芝ライテック株式会社		