



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A

'89. 6. 003


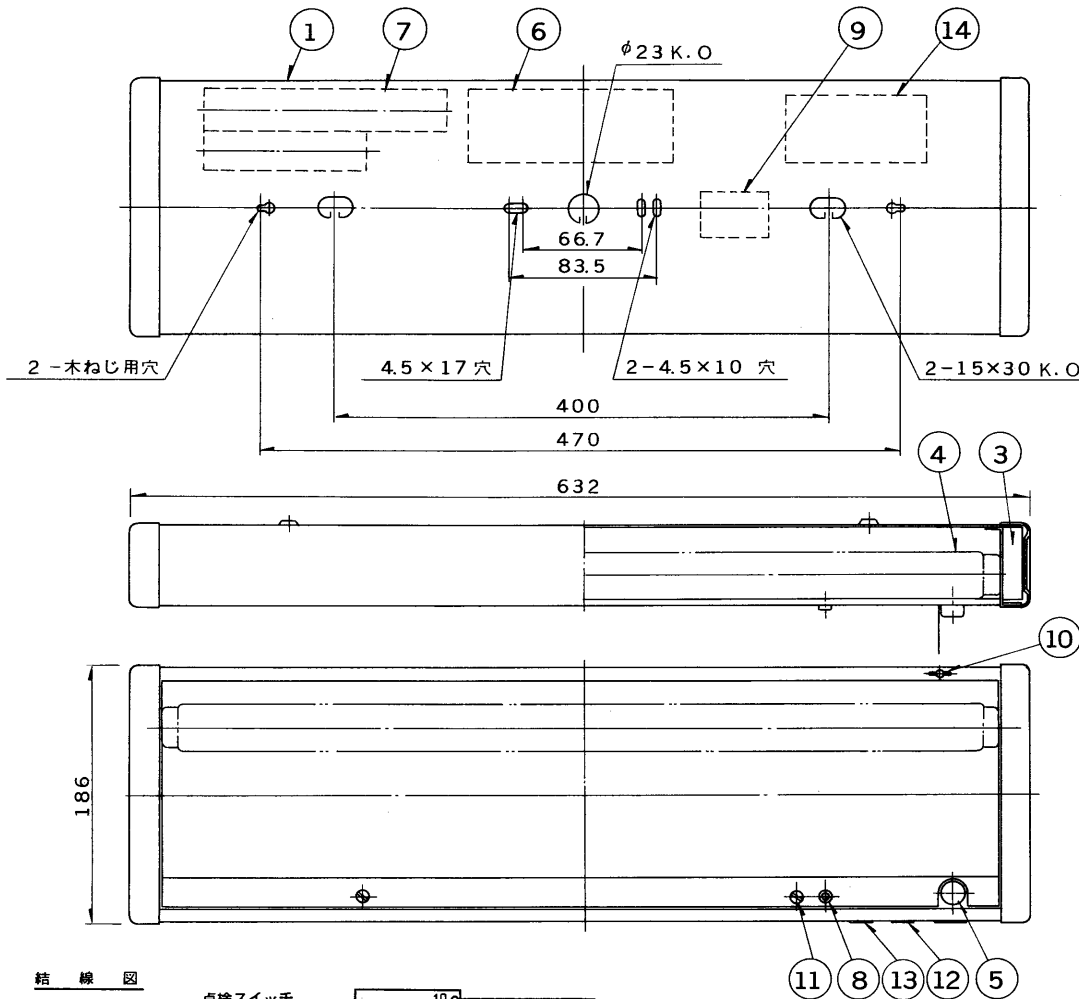


結線図

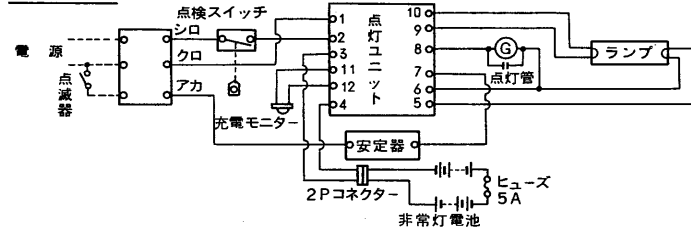

注) 非常灯電源の2Pコネクターは、はずしてありますから通電後接続してください。

部署	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・ミルクホワイト
2	反射板	1	アルミ t0.8	鏡面
3	ランプソケット	2	ユリア	FS-2001
4	ランプ	1		FL20S・W
5	点灯管	1		FG-1E
6	点灯ユニット	1		20FU-107-5GM
7	非常灯電池	1		3・2NR-CU-LE (6.0V2000mAh)
8	充電モニター	1		LED(緑色)
9	端子台	2		DFC-3612
10	点検スイッチ	1		L-2A
11	化粧ねじ	2	Bs BM	
12	認定証票	1		
13	防災性能評定マーク	1		
14	安定器	1		20W器具内用

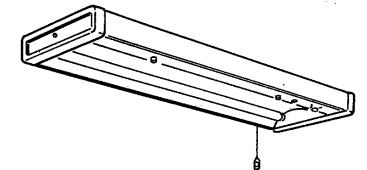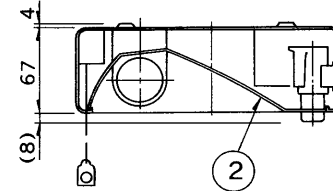

誘導灯認定委員会合格品  
型式認定番号 3AF-01

充電モニター付 光束比: 55%

電圧	点灯方式	重量	形名
100	GL	3.5 kg	FET-2174NS
品名 東芝非常用照明器具(電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FL20×1、非常時: FL20×1			
設計	担当	検図	承認
山田	山田	元橋	松本
図番	F40381/A		
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社

防災性能評定合格品  
特殊配光