

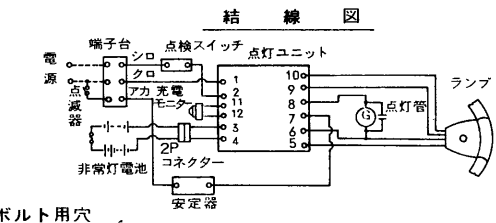


E17035A S 61. 9. 001

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 | 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|-----------|----|-----|---------------------------|----|---------|----|----------|------------|
| 10 | 化粧ねじ | 2 | | M4 | 1 | シャーシ | 1 | SPC t0.6 | メラミン焼付塗装・白 |
| 11 | 点灯ユニット | 1 | | 30FU-123-6Ⓚ GM | 2 | 反射板 | 1 | SPC t0.6 | メラミン焼付塗装・白 |
| 12 | 非常灯電池 | 1 | | 2-3NR-CU-LE (7.2V2000mAh) | 3 | 枠 | 1 | SPC t0.8 | メラミン焼付塗装・白 |
| 13 | 点検スイッチ | 1 | | DFM-3601 | 4 | カバー | 1 | ガラス t3.0 | 格子模様 |
| 14 | 端子台 | 1 | ユリア | TK-15-3PU | 5 | ランプソケット | 1 | ユリア | DFS-3402 |
| 15 | 安定器 | 1 | | | 6 | ランプホルダー | 3 | SUS | |
| 16 | 防災性能評定マーク | 1 | | | 7 | ランプ | 1 | | FCL30 |
| 17 | 認定証票 | 1 | | | 8 | 点灯管ソケット | 1 | ユリア | FS-707NK |
| | | | | | 9 | 点灯管 | 1 | | FG-1E |

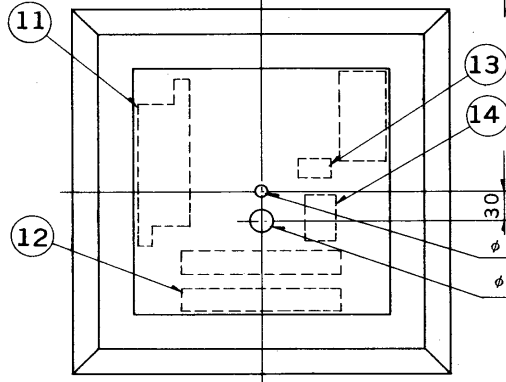

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 3AF-01

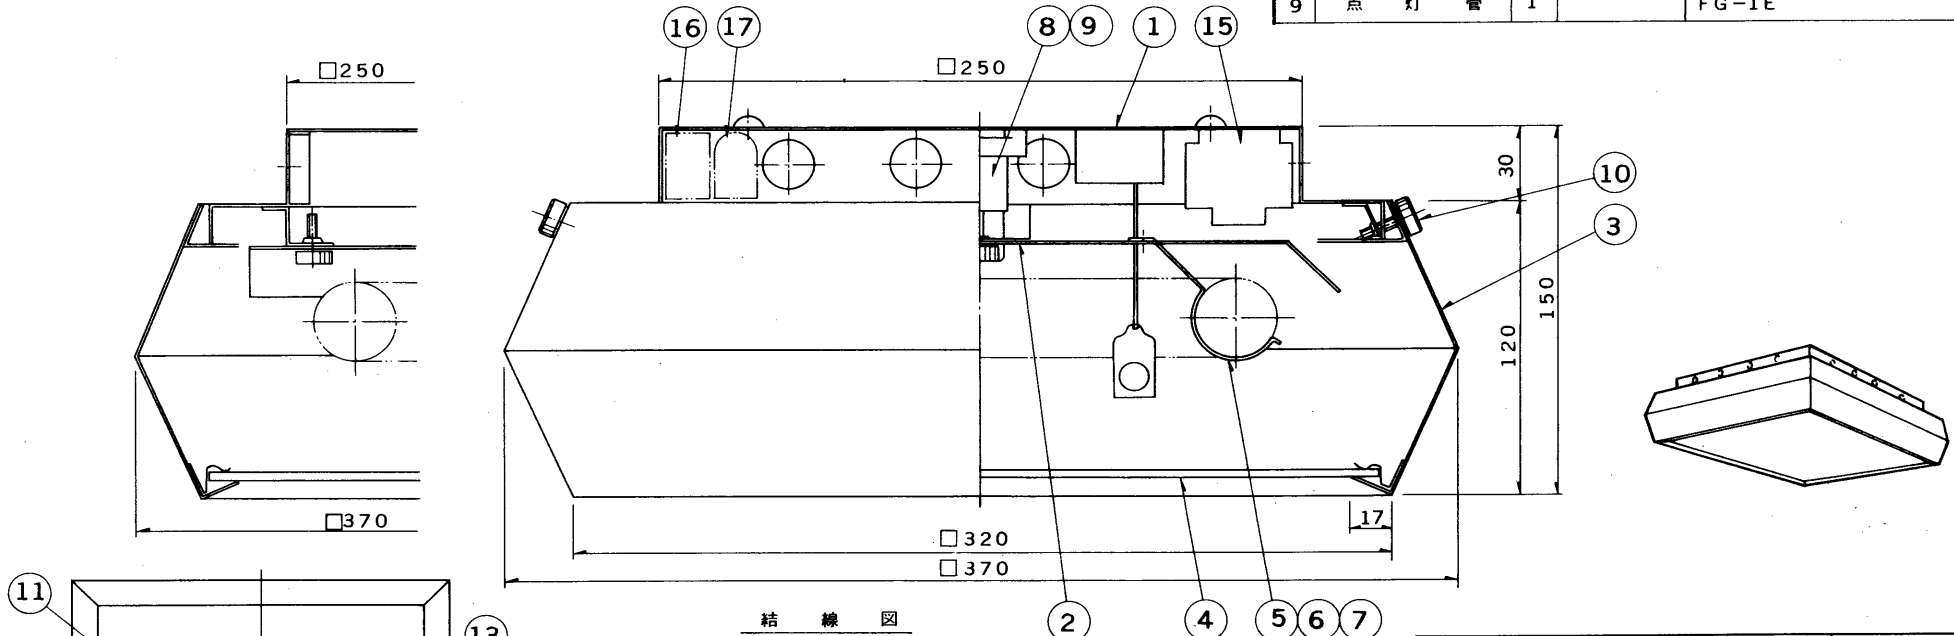

防災性能評定合格品
配光番号：A-C22

| 形名 | 本体 | 枠付カバー |
|-------------|---------------|---------|
| FTC-31503CK | FTC-31503C-GL | CO-3100 |

(光束比：36%)

| 点灯方式 | 電圧 | 適合安定器 | 重量 | 形名 |
|------|-----|----------|--------|--------------------------|
| GL | 100 | 30W 器具内用 | 4.5 kg | FTC-31503CK グロースタータ方式 |

| 品名 | 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 |
|--|----|----|----|----|---------|
| 東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時：FCL30×1 非常時：FCL30×1 | 小嶋 | 清野 | 藤野 | 橋本 | F4542/B |

発行

東芝ライテック株式会社

単位 mm 第三角法

注) 非常灯電池の2Pコネクタは、はずしてありますから電源接続後差し込んでください。