




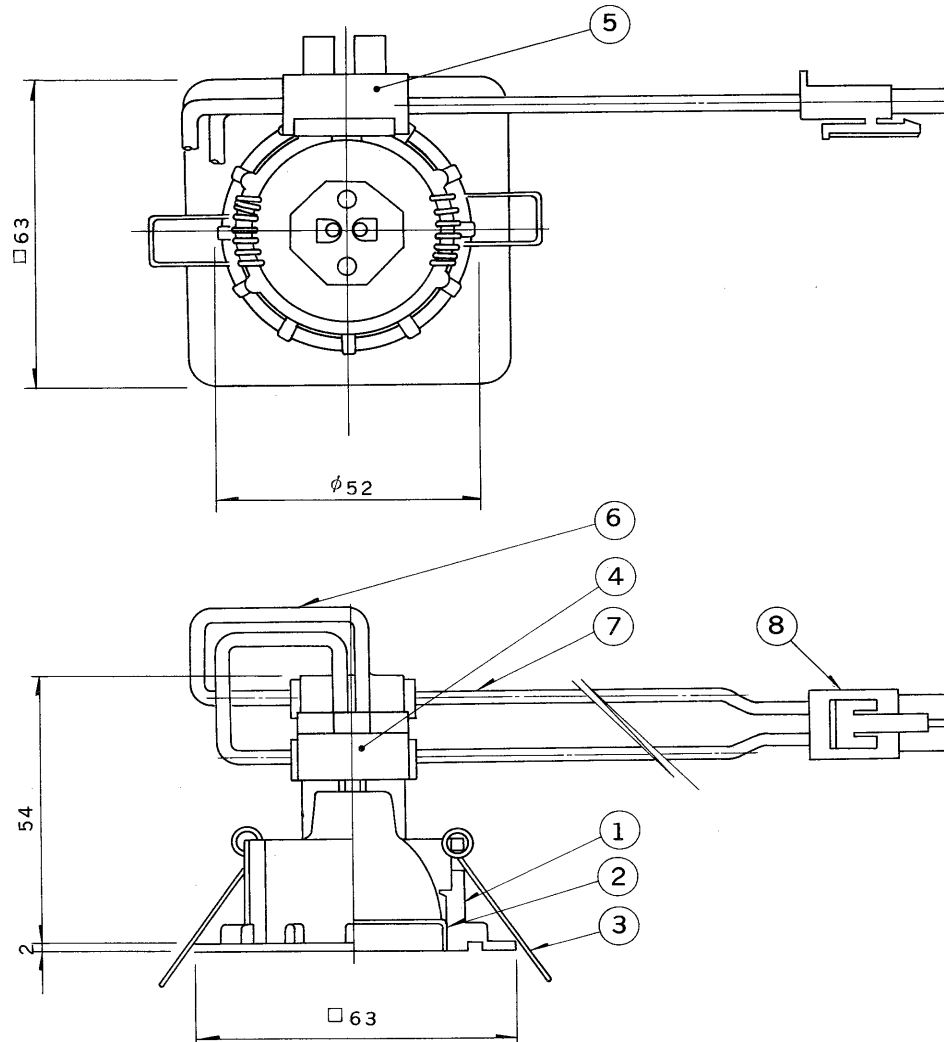

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	化 粧 枠	1	ADC	下表参照
2	ランプ固定スプリング	1	ステアタイト	
3	取付スプリング	2	SUP	
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	
5	端 子 台	1	66ナイロン	
6	接 続 コード	1	シリコン	
7	リ ー ド 線	1	耐熱電線	1.25 mm ²
8	コ ネ ク ター	1		LLP-02



埋込穴寸法

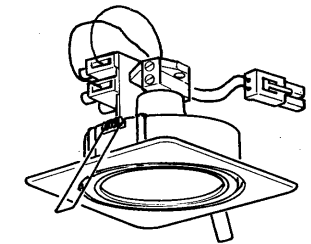

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

施工方法は次のように行ってください。
 周囲温度が5℃～35℃の範囲でご使用ください。
 断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 器具から断熱材・防音材の距離は10cm以上離してください。
 電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
 断熱材・防音材で本体の放熱孔をふさがらないでください。

形 名	化 粧 枠
IHD-1261 (W)	白色アクリル焼付塗装
IHD-1261 (K)	黒色アクリル焼付塗装
IHD-1261 (X)	金色蒸着

※ 12V専用トランス (DTF-51) 使用

電圧	適合光源	重量	形名	品名
	ネオハロクールミニ 12V 20W	0.1 kg	IHD-1261 (W) (K) (X)	東芝低ボルトハロゲン器具
設計	担当	検図	承認	図 番
単位 mm		第三角法		L8178/A
東芝ライテック株式会社				