

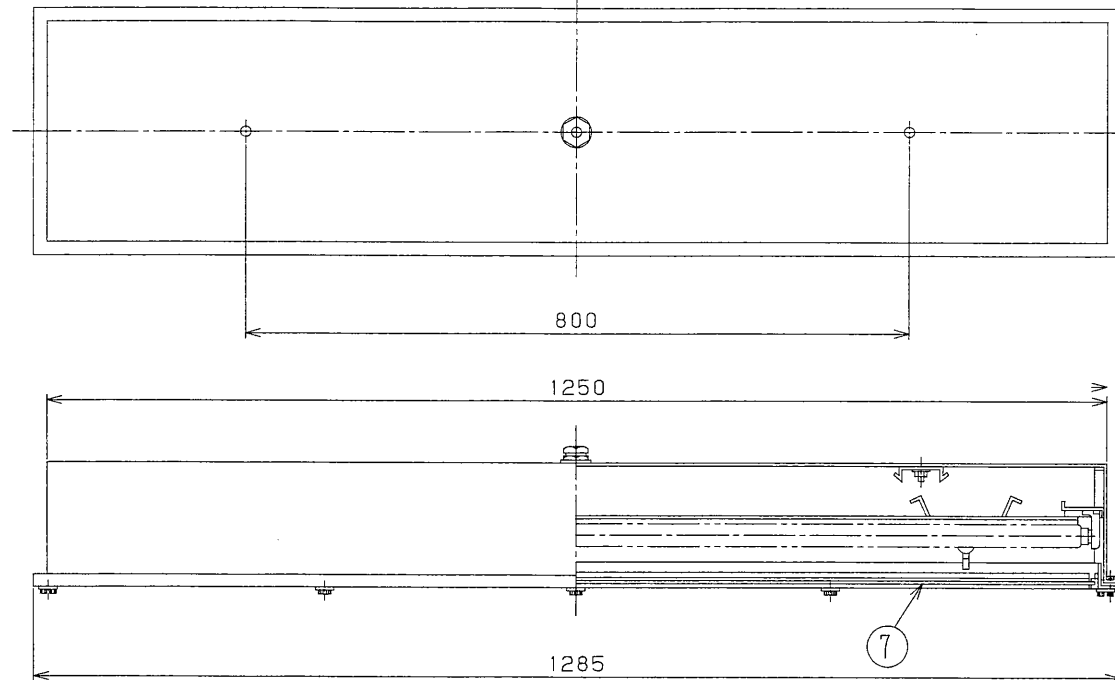


(注) 施工時にはシャーシと天井面との接合部にシーリングを施してください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.8	エポメラ焼付・白
2	枠	1	SPC t1.0	エポメラ焼付・白
3	反射板	1	SPC t0.6	エポメラ焼付・白
4	ランプソケット	4	ユリア	DFS-3202U
5	ランプ	2		
6	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	
7	カバー	1	強化ガラスt4.0	透明
8	枠止めバネ	4	SWP	
9	枠止めねじ	12	BsBM M4	ゴム座付
10	パッキングA	1	シリコンゴム	単気泡
11	パッキングB	1	シリコンゴム	単気泡
12	電源グラウンド	1		SC-4
13	端子台	1	PA	DFC-3621
14	安定器	1		40W器具内用

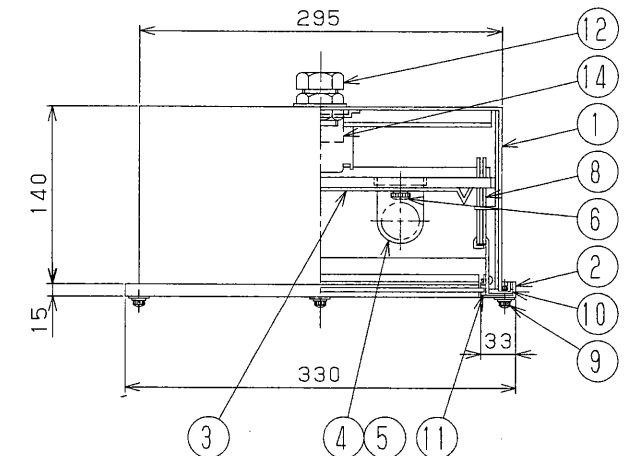

⚠安全に関するご注意


- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。



器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

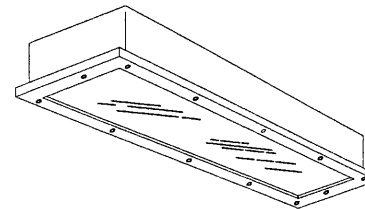

(クリーンルーム用)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FR-42406-RS ラピッドスタート方式	
100	RS	19	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40X2	
200					
設計	担当	検図	承認	図番	F51623/E
				発行	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

東芝ライテック株式会社