
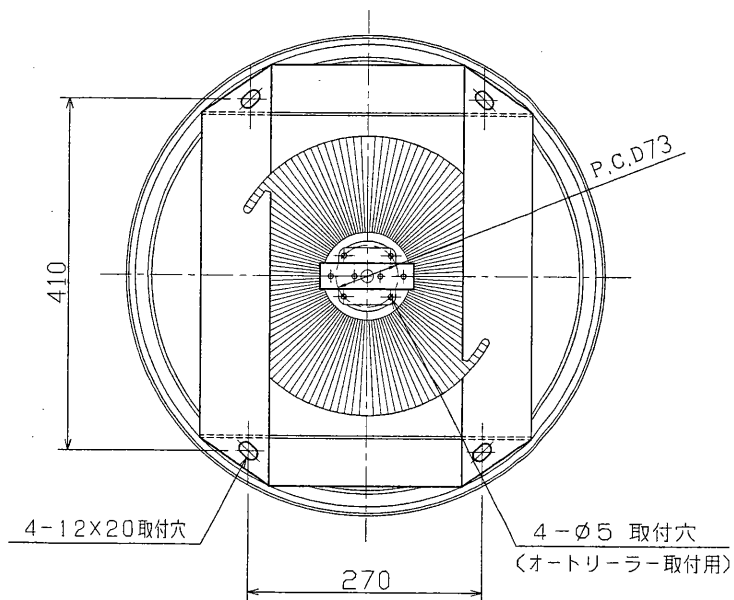
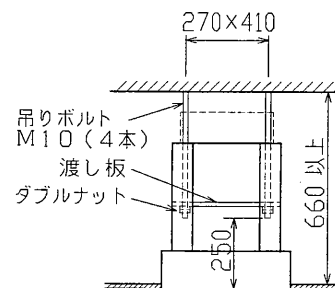
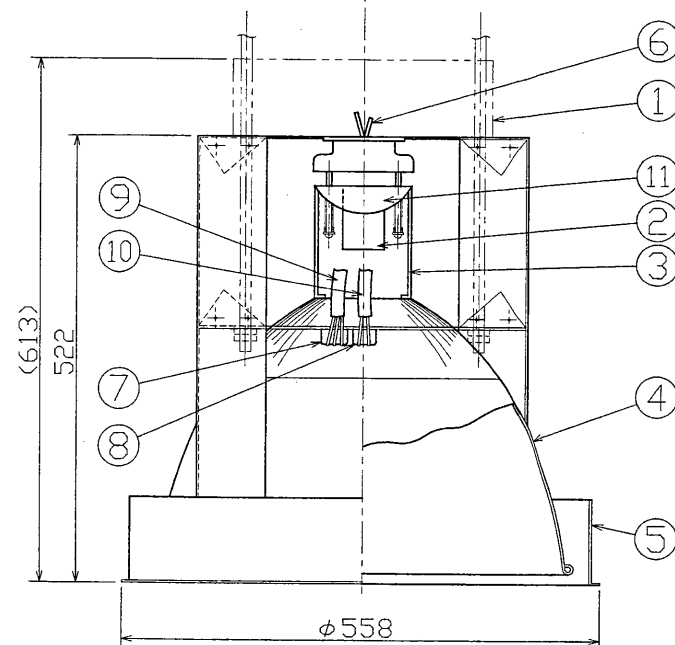


埋込穴寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	オートリローラー	1		HUD-22018 (別売)
2	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
3	ソケットホルダー	1	SPC	MFZn
4	反 射 笠	1	アルミ	複合膜処理
5	埋め込み枠	1	SGC	t1.0
6	リ ー ド 線	2	耐熱電線	2.0mm ²
7	操作端子台	1	樹 脂	3P
8	ランプ用端子台	2	樹 脂	2P
9	操作送り電線	1set	耐熱電線	保護チューブ, HIV φ1.0×3, φ1.6棒端子付
10	ランプ用送り電線	1set	耐熱電線	保護チューブ, IV φ1.6×2 単線
11	遮 熱 板	1	アルミ	

安全上のご注意

⚠警告

- ・軒下・通路等の風にあたる場所、振動の激しい場所、雨にあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- ・高温(35℃以上) 高温(85%以上) の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
- ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。

⚠注意

- ・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違って使用されますと焼損、火災の原因となります。
- ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い

- ・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。
- ・ネオハイドランプ700W・1KWのB-Jタイプは、使用出来ません。使用の場合は別途ご相談ください。(1Kw用器具が組合されるもののみ)
- ・操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。
- ・本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。
- ・本体の取り付けはダブルナットで固定してください。
- ・電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。

この器具はオートリローラー付ダウンライトとして組合わせてご使用ください。

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	品名	図番
	高圧ナトリウムランプ 660W~1kW HL-ネオハイドランプ 700W~1kW 水銀ランプ 700W~1kW チョークレス水銀ランプ BHF500W, 750W	6.9	DD-1021N	オートリローラー付ダウンライト 本体部	Z3470/K
設計	担当	検図	承認	図番	発行
室伏	室伏	杉下	山本		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		