

TOSHIBA


('93.2. 003) 2001.11. 003

注意事項


1. 器具にはイグナイタを内蔵していますので必ずイグナイタを内蔵しない「専用安定器」をご使用ください。
またイグナイタは必ず横置きにしてください。
2. イグナイタは、高圧パルス停止機能付ですので、電源投入後約20分間経過しますと、パルスは自動的に停止します。
ランプ取付後、20分間以上点灯しない場合は電源を切りランプを確認してから再度電源を入れてください。



西己系図 図




埋込寸法
天井取付厚さ: 3~35mm

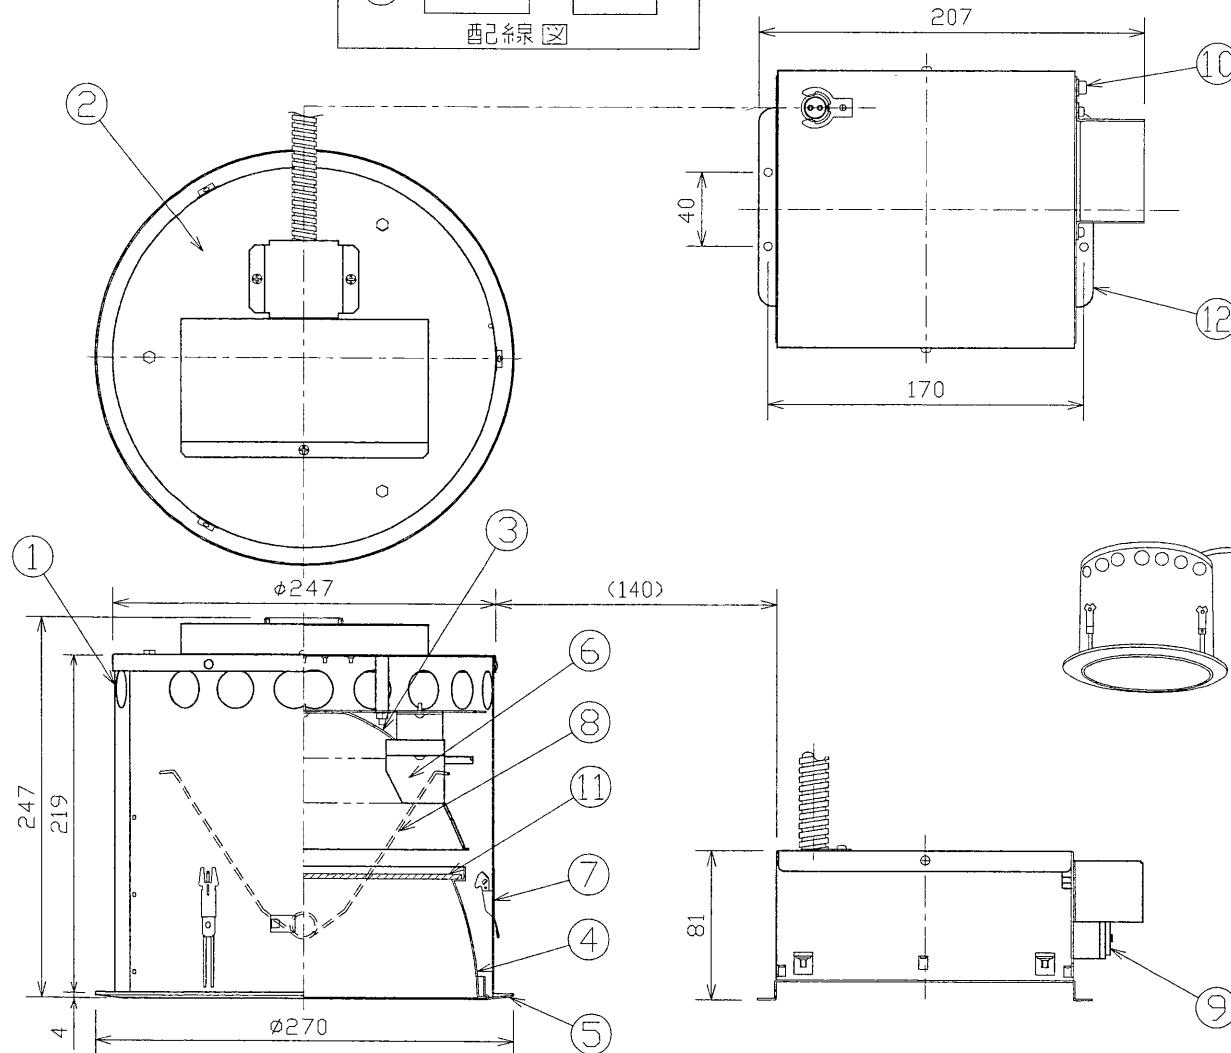

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.8	
2	天板	1	SGC t0.8	
3	上部反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
4	下部反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
5	化粧枠	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
6	ソケット	2	磁器	DIS-6502
7	取付金具	3	SUS	
8	Vバネ	2	SWP	
9	端子台	1	コリア	DFC-3611U
10	アースねじ	1	BsBM	M4 MBNi 歯付座金付
11	板ガラス	1	耐熱ガラス t3.2	フロスト
12	イグナイタ	1		QST-22/232-A/B

安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

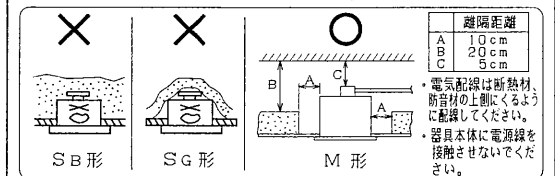

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
	HQ1-TS250W (ランプ別売)	4.1	DD-2542(V)
設計	担当	検図	承認
松田	大里	幸廣	山本
単位 mm	第三角法	図 番	発行
		Z3535/E	
東芝ライテック株式会社			