



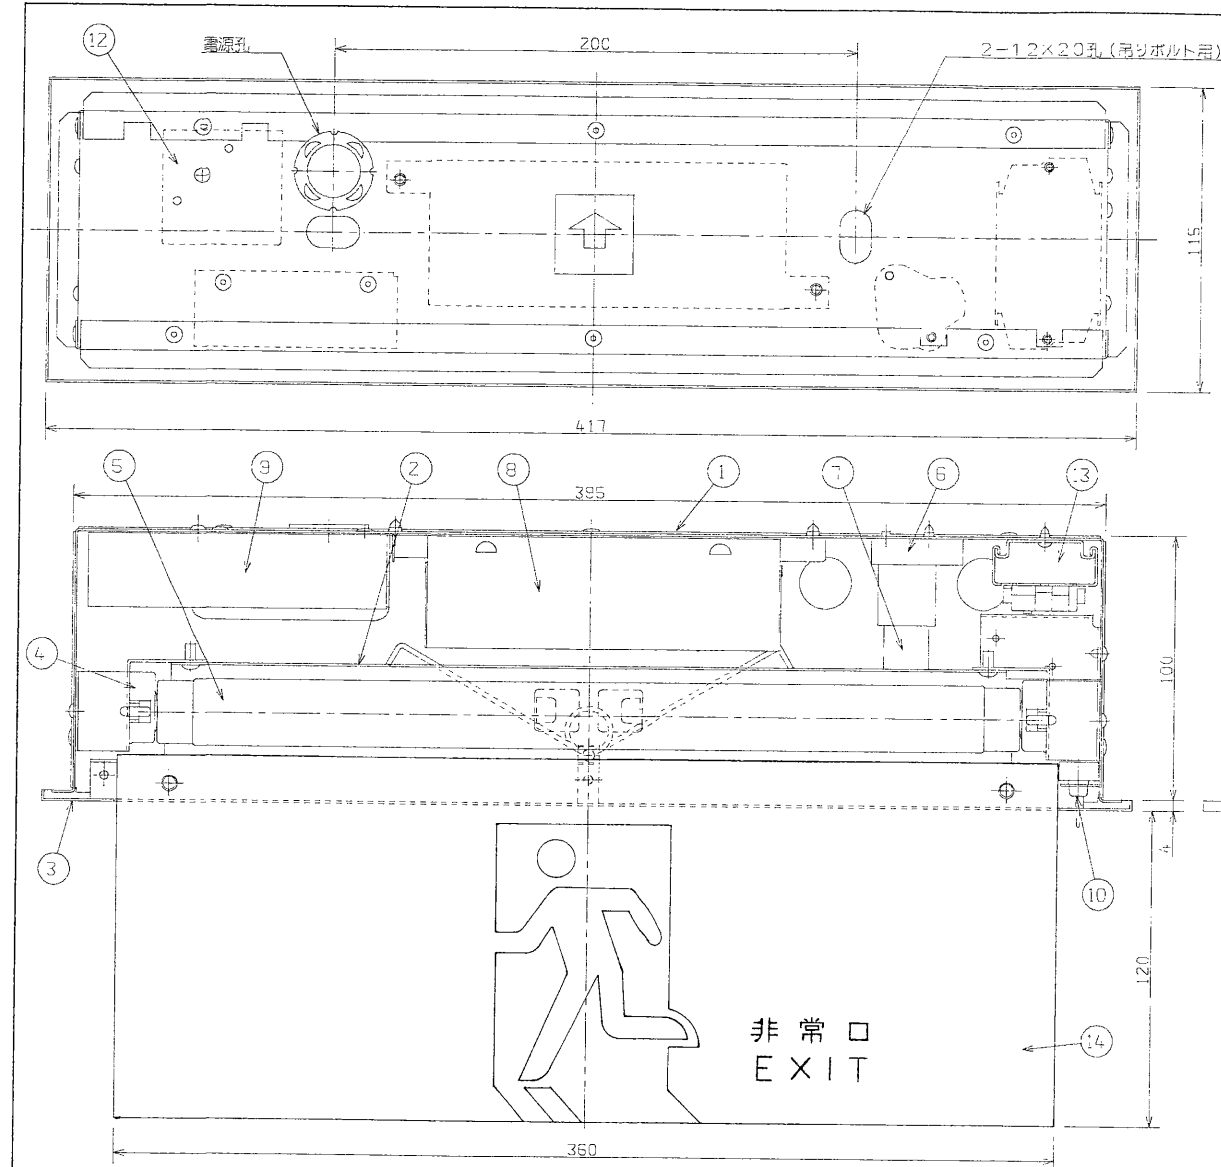

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC±0.8	
2	反身寸板	1	SPC±0.8	メラミン焼付塗装・白色
3	イビキマコ	1	SPC±0.8	メラミン焼付塗装・白色
4	ソケット	2	樹 脂	DFS-3245
5	ランプ	1		FL10EX-N-H
6	点灯管ソケット	1	樹 脂	DFS-3705
7	点灯管	1		FG-7E
8	点灯ユニット	1		10FU-128-2KGM
9	非常灯電池	1		2NR-CU-LE
10	充電モニタ	1		LED (緑色)
11	点検スイッチ	1		L-2A
12	SL端子台	1	樹 脂	
13	安定器	1		FBC-10144
14	表示板	1	樹 脂	(別売)



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

× Se形

× Sg形

○ M形

断熱距離

A 10cm

B 20cm

C 5cm

電気配線は断熱材、防音材の上層に敷くように施工してください。器具本体に電源線を接触させないでください。

生産完了 誘導灯認定委員会合格品 形式認定番号 1AS212-1C15

屋 内 用 充電モニタ付き

電圧	適合光源	質量	形名
100V	FL10EX-N-H	3.9 kg	FBK-1110
			品名 東芝避難口誘導灯 (電池内蔵)
			東芝室内通路誘導灯
設計	担当	検図	承認
			
単位 mm	第三角法		図番 発行
			F6916/D
東芝ライテック株式会社			

東芝ライテック株式会社

