



器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

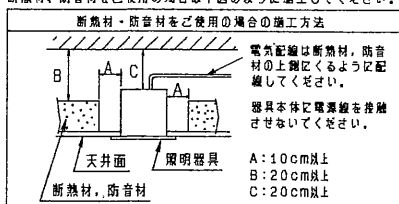


埋込穴寸法 95×1295

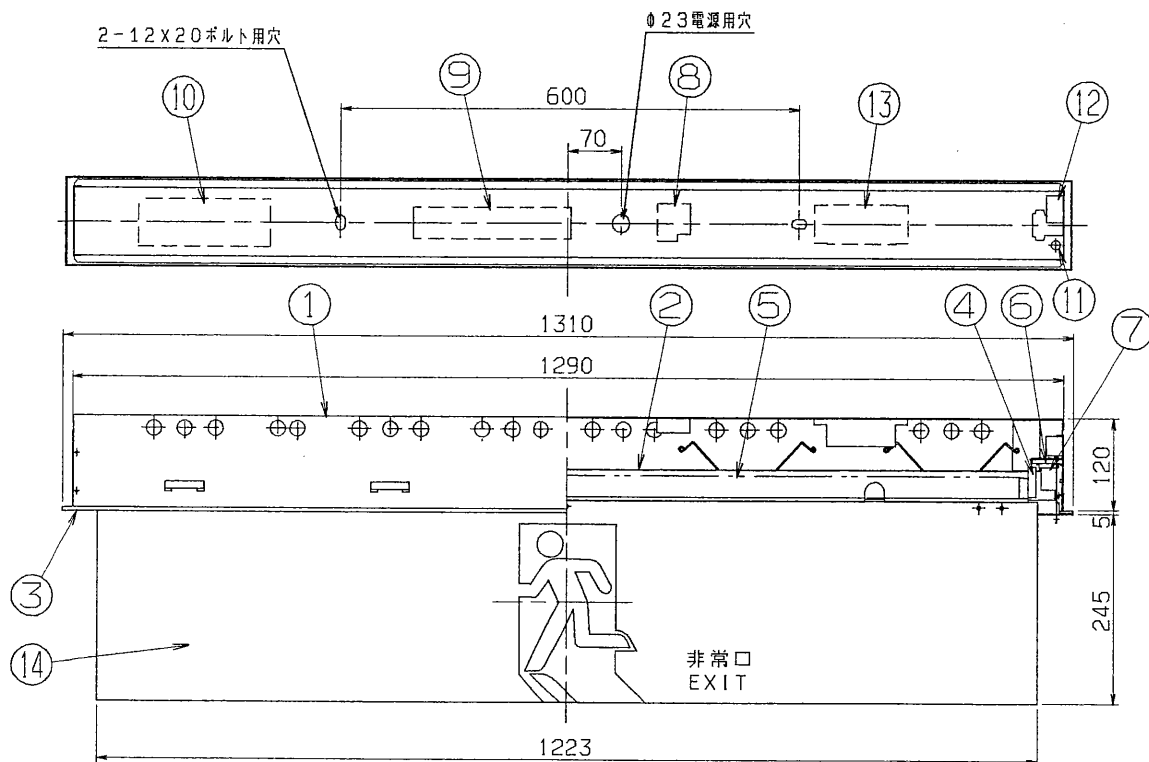


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPG t0.8	
2	反射板	1	SPC t0.5	エポキシ/ポリエステル焼付塗装・白色
3	化粧枠	1	SPC t0.8	アクリル焼付塗装・白色
4	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3246
5	ランプ	1		FL40S・EX-N-H
6	点灯管ソケット	1		DFS-3803
7	点灯管	1		FG-4P
8	端子台	1	ユリア	DFC-3610(電源用)
9	点灯ユニット	1		40FU-129-6KGM
10	蓄電池	1		2-3NR-CH-LE(7.2V2300mAh)
11	充電モニター	1		LED(緑)
12	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
13	安定器	1		FBC-40158
14	表示板	1	アクリル	(別売)

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けられません。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

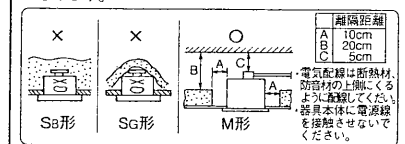


結線図

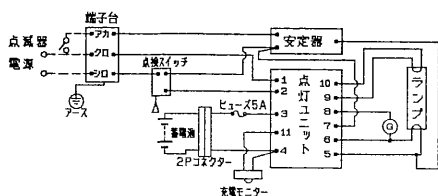


注) 蓄電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

インサートボルトの長さ



注) 反射板取付のため、ボルトの出しろは器具内50mm以下にしてください。



注) 写真は避難口誘導灯の場合

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号1AL113-1078

屋内用 充電モニター(LED:緑)付 片面灯

生産完了

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名	品名
100	GL	15.5 (表示板含む)	FBK-4109	東芝避難口誘導灯(電池内蔵) 東芝室内通路誘導灯 平常時: FL40X1, 非常時: FL40X1
設計	担当	検図	承認	図番
松野	松野	山本	山本	F6940/C
単位	mm	第三角法	発行	

東芝ライテック株式会社