



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
14	認 定 証 票	1			1	本 体	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・オフホワイト
15	端 子 台	1		DFC-3612	2	上 面 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・オフホワイト
16	表 示 板	1	塩 ビ t1.0 (別売)		3	背 面 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・オフホワイト
					4	化 粧 枠	1	塩 ビ	アイボリー
					5	安 定 器	1		FBC-10144
					6	ユニットケース	1	ナイロン	
					7	点 灯 ユ ニ ッ ト	1		10FU-1212-2(K)GM
					8	ラ ン プ	1		FL10W
					9	非 常 灯 電 池	1		2NR-CU-S (2.4V2000mAh)
					10	点 灯 管	1		FG-7E
					11	電 池 コ ネ ク タ ー	1		
					12	充 電 モ ニ タ ー	1		LED (緑 色)
					13	点 検 ス イ ッ チ	1		

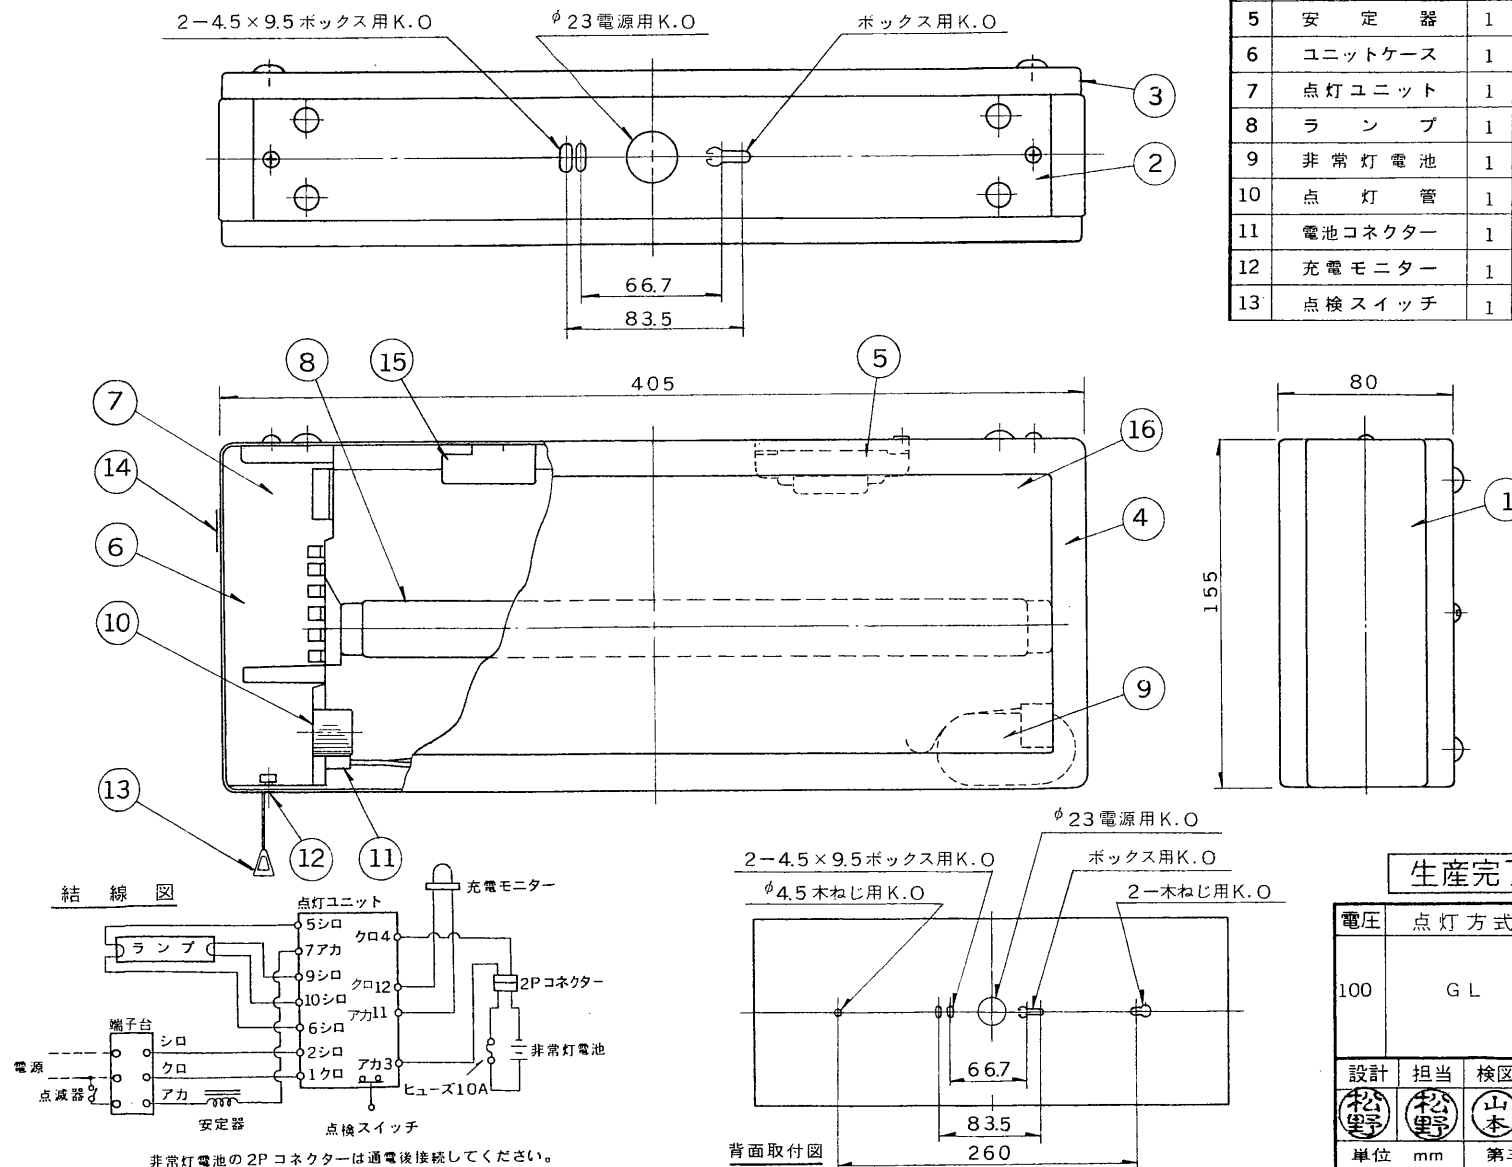

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。



誘導灯認定委員会合格品

型式認定番号 IAS112-1128

充電モニター付(片面灯)

生産完了

電圧	点灯方式	質量	形名
100	GL	1.4 kg	FBK-10101-GL グロースタータ方式
設計	担当	検図	承認
松野	松野	山本	山本
単位 mm	第三角法	図番	発行
		F6950/D	

東芝ライテック株式会社