



TOSHIBA


'97. 11. 001

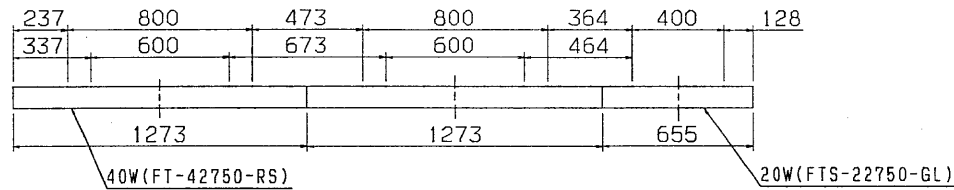

直付連結使用例

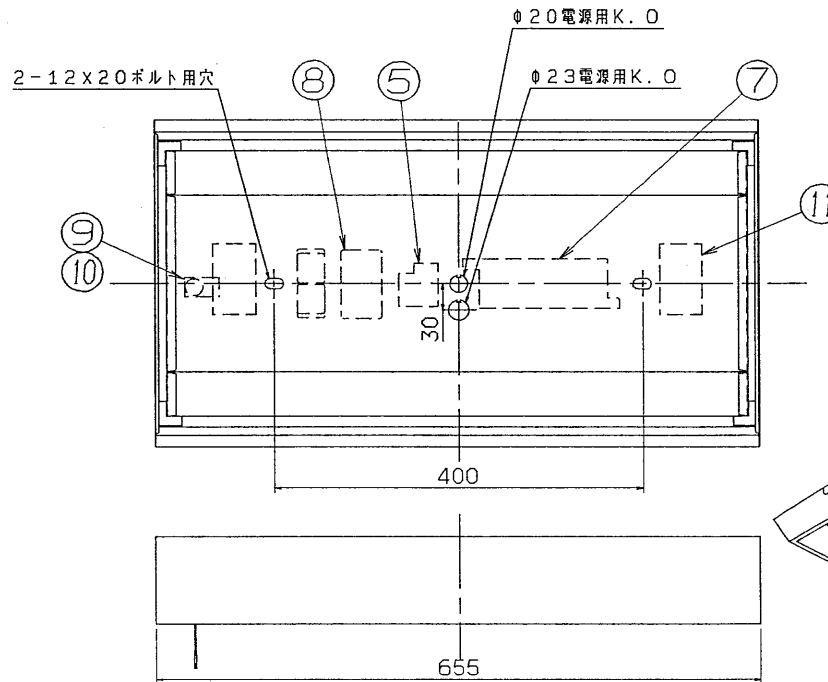


結線図

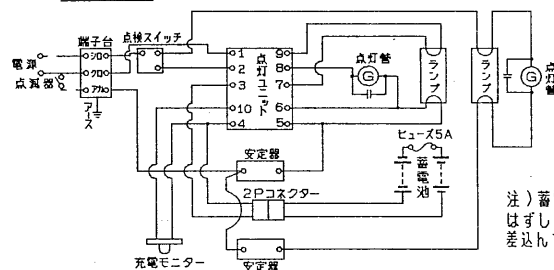

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。
兼用される場合は別途ご指示ください。

注) 蓄電池の2Pコネクタは、
はずしてありますから電源接続後
差込んでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	Vカバー	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6220
4	点灯管ソケット	2	ユリア	DFS-2705N
5	端子台	1	ユリア	DFC-3610
6	Vカバー取付パネ	2	SUS t0.8	
7	点灯ユニット	2		20FU-107-5GM
8	蓄電池	1		5NR-CU-T (6V2000mAh)
9	点検スイッチ	1		DFM-3602
10	充電モニター	1		LED (緑)
11	安定器	2		FBC-20160

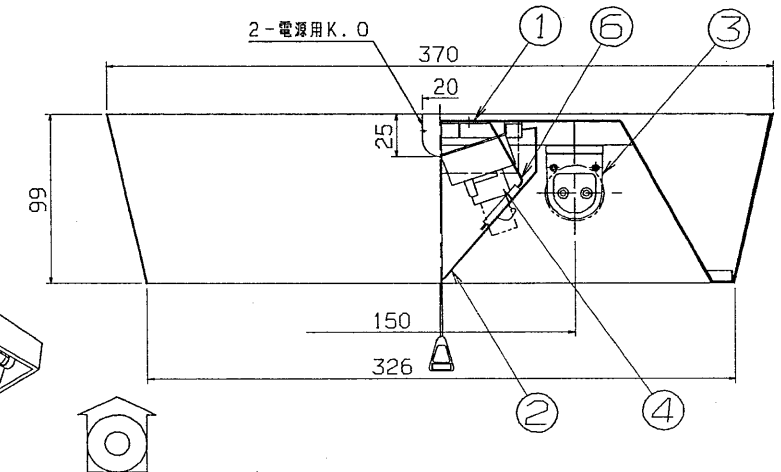

防災性能評定合格品

配光番号: A-C22, B-B14 充電モニター付 (光束比: 55%)

安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

電圧 V	点灯方式	質量 kg	形名
100	GL	6.0	FTS-22750-GL グロースター方式
品名			
東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 蛍光灯・併用形 平常時: FL20x2, 非常時: FL20x1			
設計			
担当			
検図			
承認			
図番			
F40727/C			
発行			
東芝ライテック株式会社			