

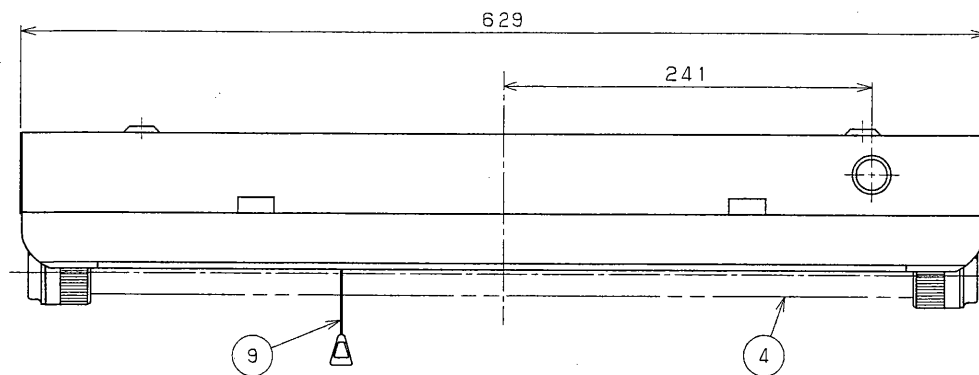


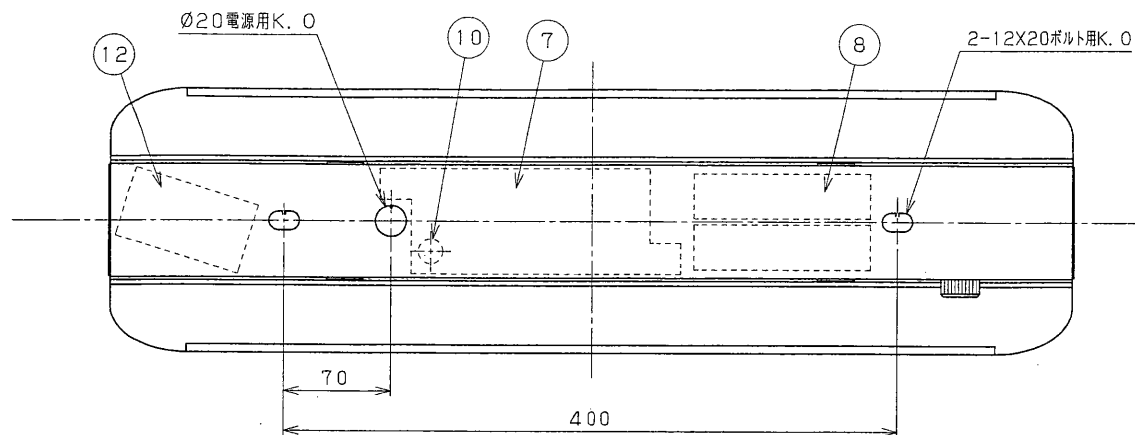

結線図

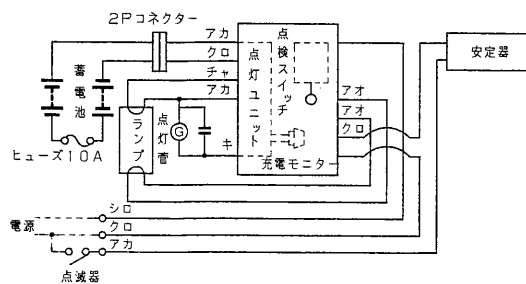


注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから
通電後差し込んでください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電して
からお使いください。電池は設置後通電し、
充電しないと非常点灯しません。

⚠安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。
その他の屋外ではご使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・FL20SS専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。



型式認定番号3AF-05 評定番号LAFS-02



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.4 白	
2	反射笠	1	CGC t0.4 白	
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W02 (防浸形φ28mm専用)
4	ランプ	1		FL20SS/18
5	点灯管ソケット	1	PBT	DFS-WG-20 (防浸形)
6	点灯管	1		FG-1E
7	点灯ユニット	1		20FU-109-4GM ^W
8	蓄電池	1		2-2NR-CX-LEW (4.8V 2500mAh)
9	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602-W
10	充電モニター	1		LED (緑)
11	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
12	安定器	1		FBC-20121-WT (防浸形)

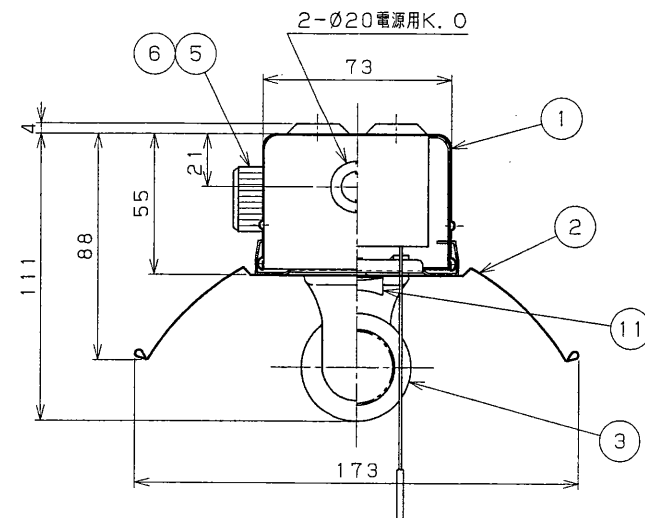

充電モニター付 (光束比: 55%)

防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	GL	3.0	FTS-21185-GL グロースタータ方式
設計	担当	検図	承認
品名	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FL20X1, 非常時: FL20X1		
図番	F41493/D		
単位	mm	第三角法	発行

東芝ライテック株式会社

FTS-21180M-GL → FTS-21185-GL