

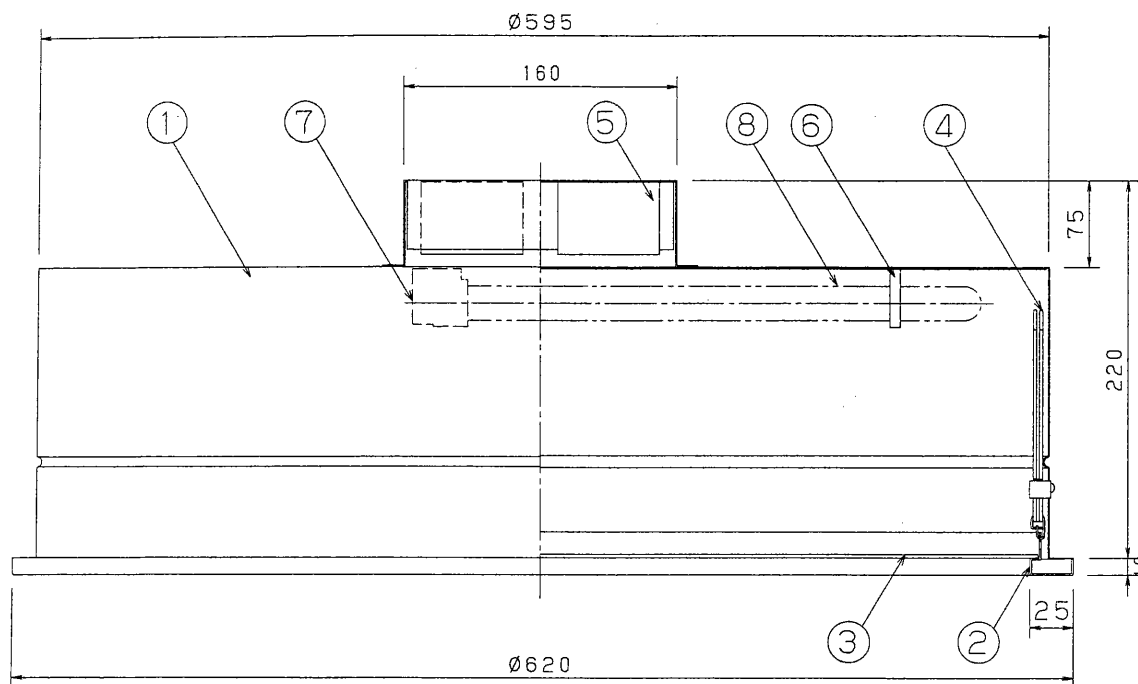






| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質        | 摘 要                  |
|----|-----------|----|------------|----------------------|
| 1  | シ ャ ー シ   | 1  | SPC t0.6   | メラミン焼付塗装・白           |
| 2  | 浅 形 化 粧 枠 | 1  | SPC t0.6   | メラミン焼付塗装・白           |
| 3  | カ バ ー     | 1  | 7ｸﾞﾘﾙ t1.8 | 乳白                   |
| 4  | 取 付 バ ネ   | 4  | S W P      | MFzn-C               |
| 5  | 2灯用 安定器   | 2  |            | FMB-2-551009 (100V用) |
| 5  | 4灯用 安定器   | 1  |            | FMB-4-559207 (200V用) |
| 6  | ランプホルダー   | 4  | S U P      | メラミン焼付塗装・白           |
| 7  | ランプソケット   | 4  | P B T      | DFS-5406             |
| 8  | ラ ン プ     | 4  |            | FML55EX-N            |
| 9  | 端 子 台     | 1  | P A        | DFC-3621             |

・本安定器は、間引き点灯できません。



A寸法は40mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

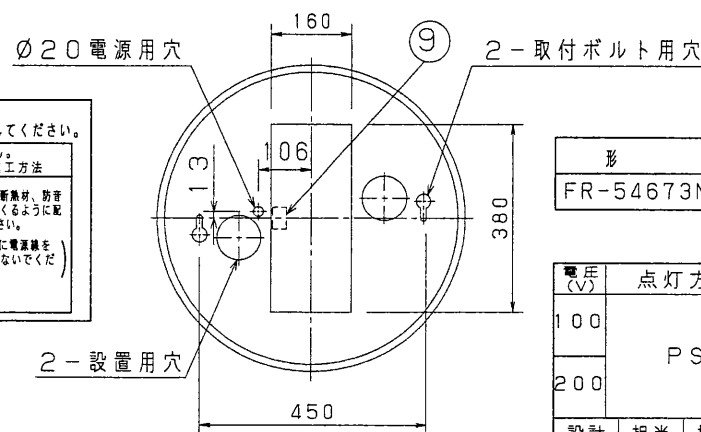


### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 反材板は確実に取り付けてください。落下の原因になります。



器具の取付け方  
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

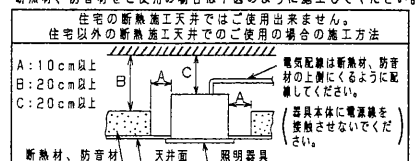

### ランプの交換

ランプの交換の際には必ず「東芝蛍光灯ランプ<ユーライン>フラットT, FML55EX-N」とご指定ください。

- 最大送り容量は、15Aまでです。

| 形 名           | 本 体         | 枠・カバー   |
|---------------|-------------|---------|
| FR-54673NK-PS | FR-54610-PS | F-5465N |

| 電圧 (V)      | 点灯方式 | 質量 (kg) | 形名            |
|-------------|------|---------|---------------|
| 100         | PS   | 7.5     | FR-54673NK-PS |
| 200         |      |         | 電子式           |
|             |      |         | 品名            |
|             |      |         | 東芝蛍光灯器具       |
|             |      |         | FML55×4       |
| 設計          | 担当   | 検図      | 承認            |
| 単位          | mm   | 第三角法    | 図番            |
|             |      |         | 発行            |
| 東芝ライテック株式会社 |      |         |               |