




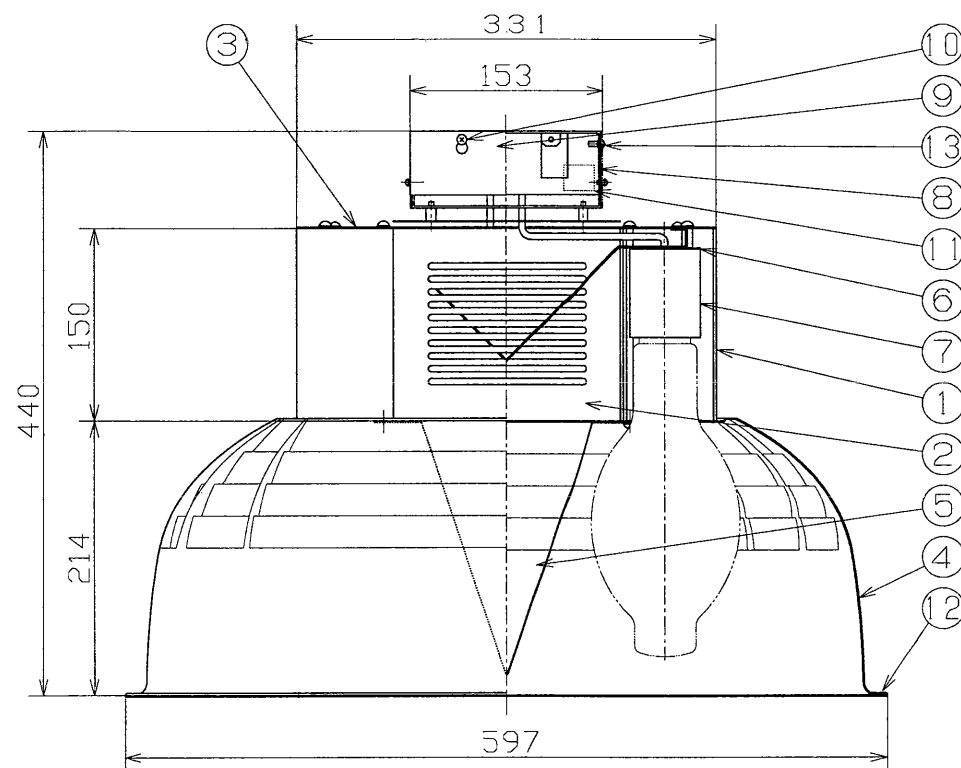

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ランプホルダー	2	アルミ	アルマイト処理
2	側 板	2	SPC t1.0	塗装
3	天 板	1	SPC t1.2	塗装
4	主 反 射 板	1	アルミ t1.0	化学研磨 アルマイト処理
5	補 助 鏡	1	アルミ t0.5	鏡面
6	ソ ケ ッ ト 台	2	SPG t1.2	
7	ソ ケ ッ ト	2	磁 器	(E39)
8	接 続 金 具	1	SPC t1.6	塗装
9	接 続 金 具 蓋	1	SPC t1.0	塗装
10	蓋 固 定 ね じ	2	SUS	M4
11	端 子 台	2	樹 脂	2P
12	パ ッ キ ン	1	EPT	黒色
13	ア ー ス 端 子	1	Bs BM	M4, 座金付




- ・接続補助金具 2個付属(上図)
- ・より線結線用棒端子 4個付属
- ・昇降装置(一部)結線用補助電線 4本付属



仕様

塗 装 : メラミン焼付塗装

標準色 : メタリックシルバー

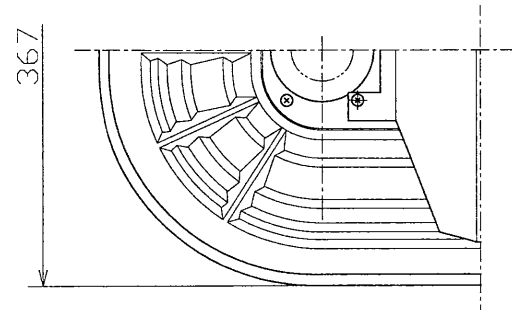

安全上のご注意



使用上のご注意

- ・ランプは定格銘板に指定されているワット(W)数のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと、過熱して器具が変形、変色したり、焼損のもとになります。
- ・安定器は必ずランプに適合したものをご使用ください。ランプと安定器の組合わせをまちがえてご使用になりますと、不点、過熱、焼損のもとになります。
- ・ボール等があたるおそれのある場所で昇降装置に組合せてご使用の場合は、必ず昇降装置用体育館ガードをご使用ください。
- ・昇降装置をご使用の場合は指定の昇降装置をご使用ください。

屋内用

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	品名	図番
		4.3	SN-8016A	東芝混光照明器具	H90274/A
設計	担当	検図	承認	図番	発行
高橋	高橋	中西	松下		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			