



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。




A寸法は40mmを超えないようにして下さい。


取付ボルトの器具内寸法

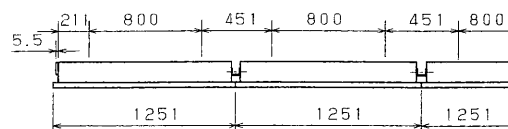


連結使用例



埋込穴寸法

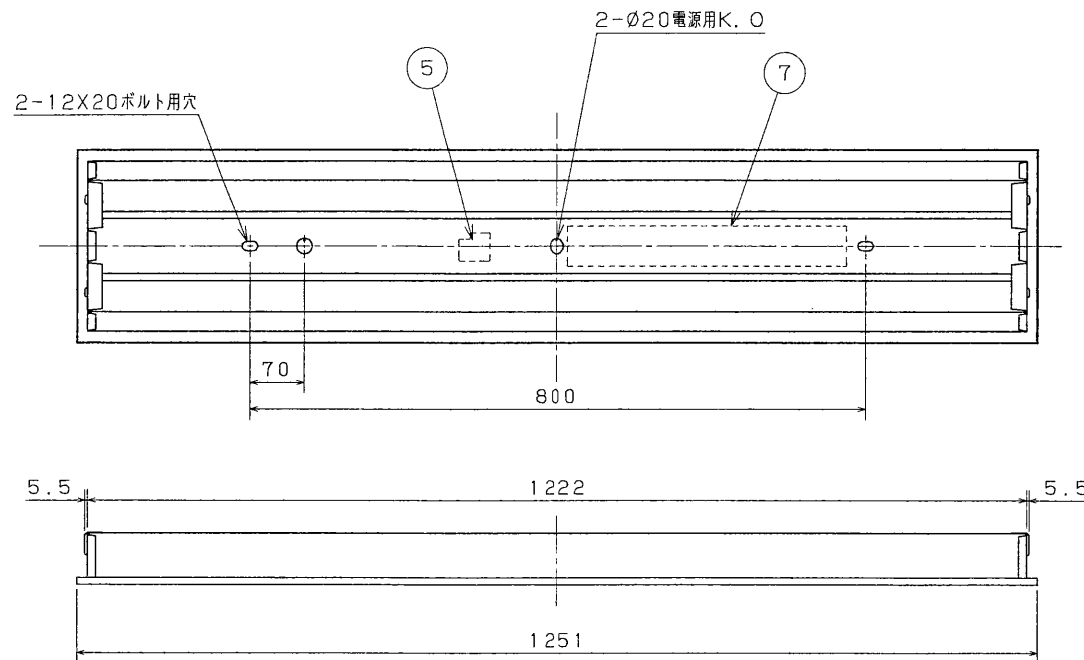

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC t0.55	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	CGC t0.6	白
3	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3244
4	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3245
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	反射板取付バネ	2	SUS	ボタン部：白
7	安定器	1		(100V用)
7	安定器	1		(200V用)
8	ランプ	2		FHF32ワット

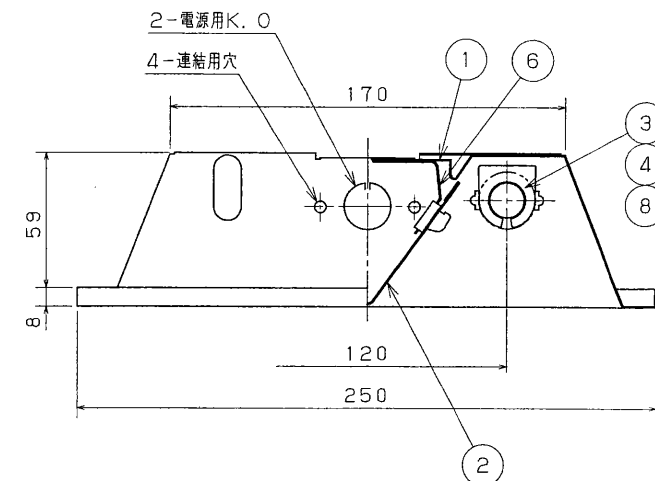

注) この器具は高出力点灯です。

▲安全に関するご注意



- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高調波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

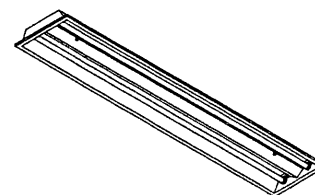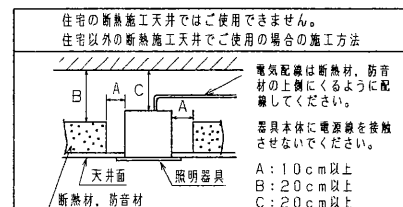

高調波ガイドライン適合品

公共施設用 FRS-19A-322に適合
適合連結金具C-131

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42710-PH
100	PH	3.5	電子式	
200			東芝蛍光灯器具 FHF32×2	
設計	担当	検図	承認	図番
単位 mm	第三角法	F55693/C		
東芝ライテック株式会社				

FHR-42710-PS→FHR-42710-PH