




注) 1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMバツフル付	*F-4243・V アルミルーパ グレア分級:V	*F-4243・G アルミルーパ グレア分級:G0
*F-42323 浅挿乳白フラットタイプ	*F-42322 浅挿プリズムフラット	*F-42324 浅挿乳白	*F-42321 白色格子ルーパ
*F-4265・V 高効率アルミルーパ グレア分級:V	*F-4265・G 高効率アルミルーパ グレア分級:G0	*F-4250N 黒深挿乳白	*F-4251N 白深挿乳白
*F-4252N 黒深挿プリズム	*F-4253N 白深挿プリズム	F-4255 ソケットかくし (単部用)	F-4255-1 ソケットかくし (連結部用)

*印のシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付け金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

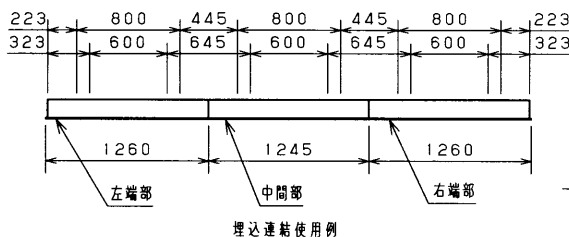

埋込寸法

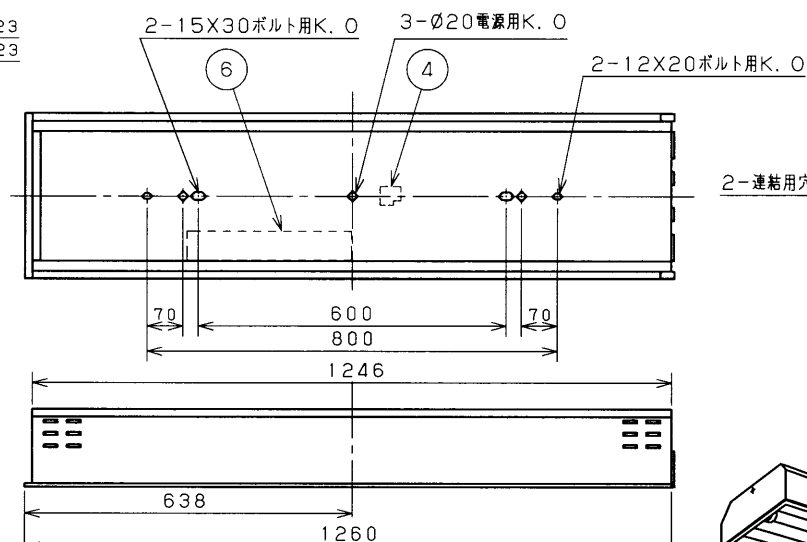

注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。

(定格出力点灯です。)

2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。

(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)



安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

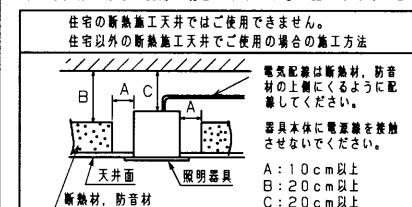



A寸法は50mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

2. この器具は、増灯ユニット (BOX-415-PM9) を取り付けて3灯用に増灯可能です。但し、F-4234、F-4235、F-4265・V、F-4265・Gとの組み合わせ時および非常灯は増灯できませんので、ご注意ください。

(注) 増灯ユニット使用時には、下記のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご確認ください。

適合ランプ	入力電流	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
FHF32	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FLR40S/36	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FLR40S	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FL40SS/37	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A
FL40S	0.36A-0.15A	1.05A-0.42A

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.6	白
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.55	白
3	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5201
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6	安定器	1	—	FMB-2-326225
7	ランプ	2	—	FHF32ワット

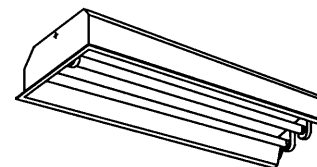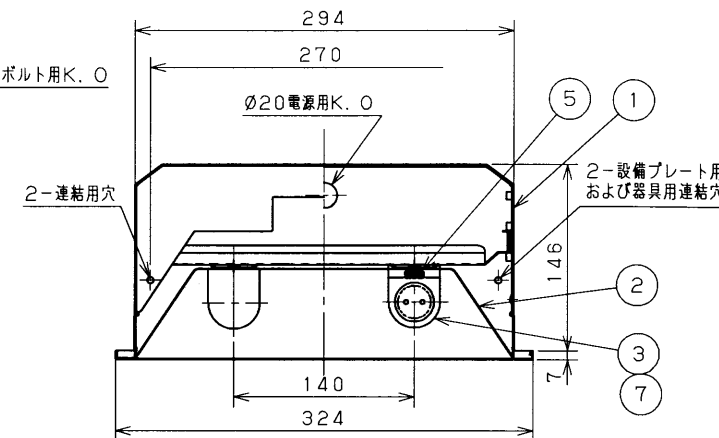

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2800lm/本
FL40S	2800lm/本



設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139

左端部

電圧	点灯方式	質量	形名	FHR-42542-PM9
100 242	PM	8.0	品名	電子式
			品名	東芝蛍光灯器具
			品名	FHF32×2
承認	担当	図番	AA2006-02085-05	
渡邊	室伏	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			