



注) 1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMバフル付	*F-4280・OA1 OAブルーバ カタリ-I	*F-4280・OA2 OAブルーバ カタリ-II
*F-4280・OA3 OAブルーバ カタリ-III	*F-4241N・OA1 OAアルミルーバ カタリ-I	*F-4241N・OA2 OAアルミルーバ カタリ-II	*F-4241N・OA3 OAアルミルーバ カタリ-III
*F-4245N 浅枠乳白フラットタイプ	*F-4246N 浅枠プリズムフラット	*F-4247N 浅枠乳白	*F-4248N 浅枠ルーバ
*F-4265N・OA1 両面半OAアルミルーバ カタリ-I	*F-4265N・OA2 両面半OAアルミルーバ カタリ-II	*F-4265N・OA3 両面半OAアルミルーバ カタリ-III	*F-4250N 黒深枠乳白
*F-4251N 白深枠乳白	*F-4252N 黒深枠プリズム	*F-4253N 白深枠プリズム	


*印のシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

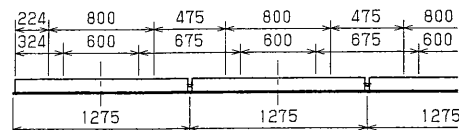

埋込連結使用例




埋込穴寸法

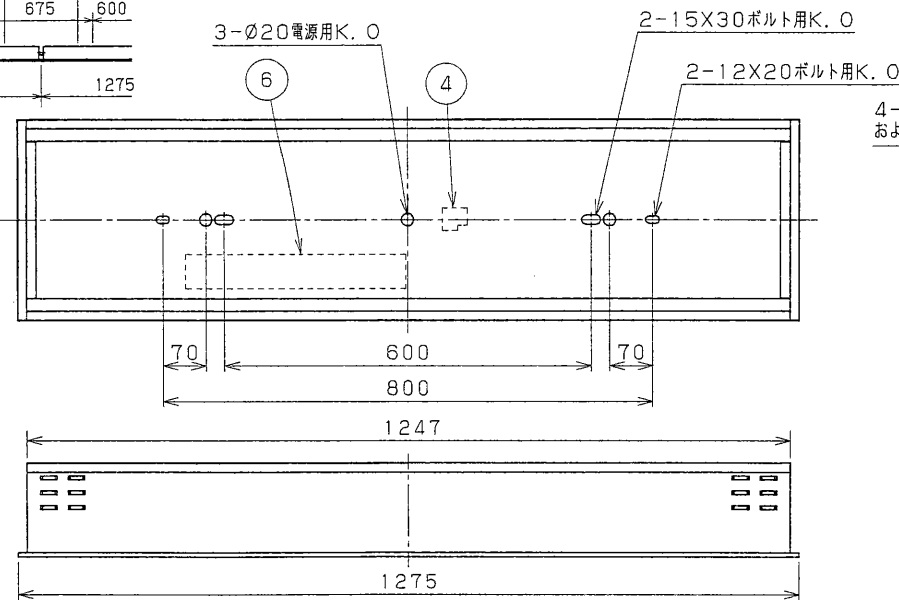

注) この器具は高出力点灯です。


安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けられません。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付方法
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

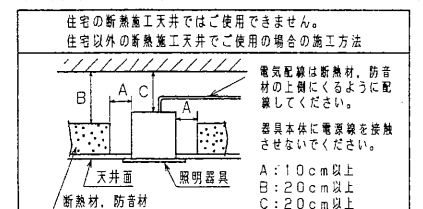

A寸法は50mmを超えないようにして下さい。



取付ボルトの器具内寸法

2. この器具は、増灯ユニット(BOX-415-PH9)を取り付けて3灯用に増灯可能です。但し、F-4234、F-4235、F-4265N・OA1、F-4265N・OA2、F-4265N・OA3との組合せ時および非常灯は増灯できませんので、ご注意ください。

(注) 増灯ユニット使用時には、下記のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。

電圧	入力電流	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V	0.91A	1.38A
200V	0.37A	0.56A
242V	0.37A	0.56A

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.6	白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
6	安定器	1		FMB-2-456201
7	ランプ	2		FHF32ワット

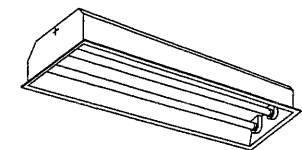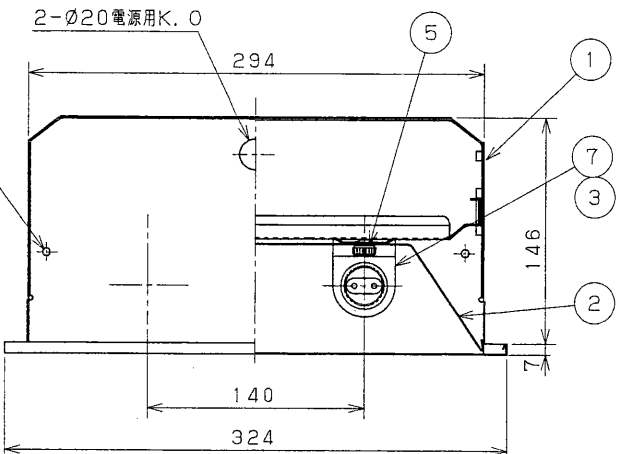

ランプ専用

『グリーン購入法対象機種適合品』

設備プレート用連結金具: C-129

器具用連結金具: C-139

公共施設用 FRS18-322に適合

単体用

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FHR-42540-PH9
100 242	PH9	8.0	品名	電子式
			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×2
設計	担当	検図	承認	図番
原	原	原	原	F57392/B
単位	mm	第三角法	発行	
東芝ライテック株式会社				