


注) 1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライトM	F-4235 ソフトライトMバフル付	*F-4280・OA1 OAバフル付 カチリ-I	*F-4280・OA2 OAバフル付 カチリ-II
*F-4280・OA3 OAバフル付 カチリ-III	*F-4241M・OA1 OAアルミバフル付 カチリ-I	*F-4241M・OA2 OAアルミバフル付 カチリ-II	*F-4241M・OA3 OAアルミバフル付 カチリ-III
*F-4245N 浅枠乳白フラットタイプ	*F-4246N 浅枠プリズムフラット	*F-4247N 浅枠乳白	*F-4248N 浅枠ルーバ
*F-4250N 黒深枠乳白	*F-4251N 白深枠乳白	*F-4252N 黒深枠プリズム	*F-4253N 白深枠プリズム
F-4255 ソケットかくし			



*印のシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

2. この器具は、増灯ユニットを取り付けできません。

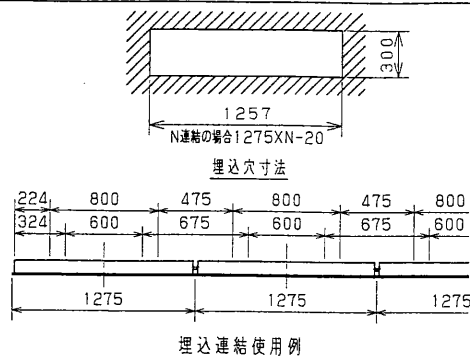

埋込連結使用例

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6 白	
2	反射板	1	CGC t0.6 高反射白色塗装	
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	タイマーユニット	1		DIK-0212-1
7	リセットスイッチ	1		DFM-0101
8	安定器	1		FMD-2-456201
9	ランプ	2		FHF32ワット

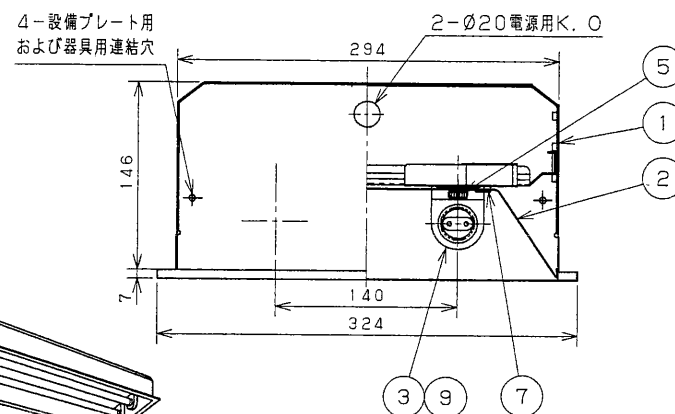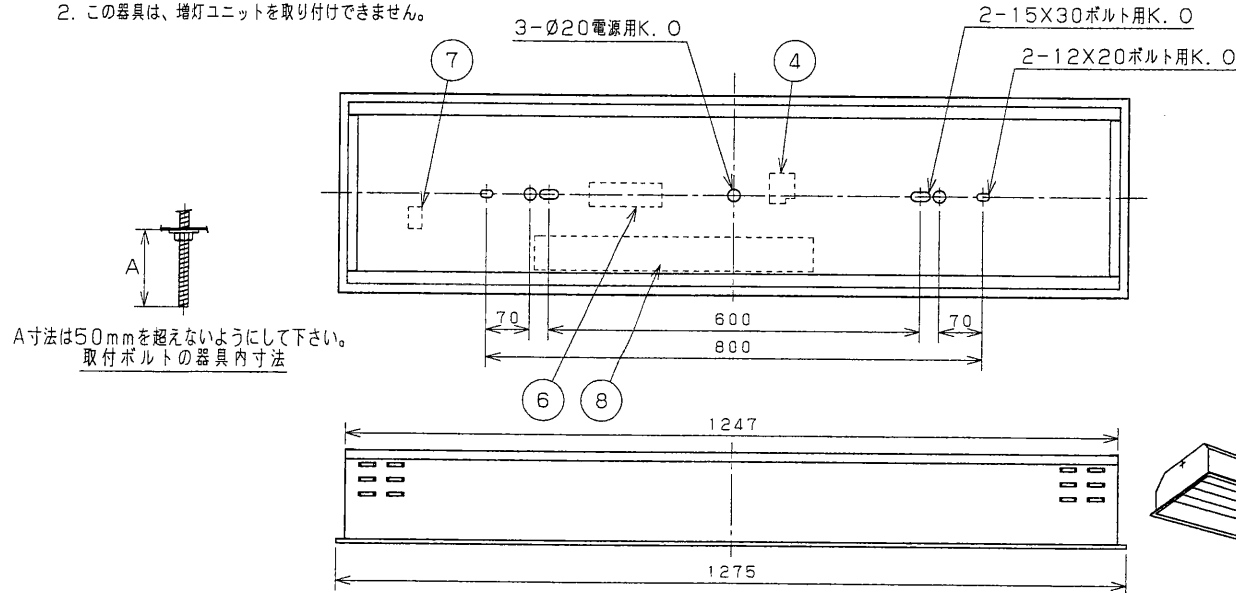

『グリーン購入法対象機種適合品』




安全に関するご注意

- 本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋込込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

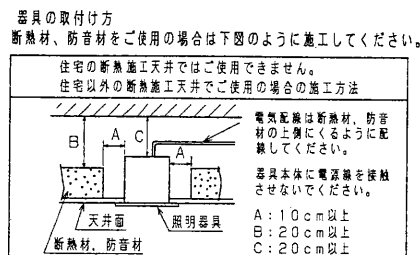

スーパー-SESL使用上の注意

- この器具は初期照度補正機能をもった照明器具であり、定格ランプ寿命まで常に定格出力(4950lm)の約70%の光束が得られる設計となっています。
- ご使用の際は次の点にご注意ください。
- ランプ交換後、点灯させた状態でリセットスイッチを2秒以上押してください。
- ランプは2本同時に新しいものとお取替えください。
- ランプ交換時以外にリセットスイッチは押さないでください。適切な照度補正が得られなくなります。
- SESL、コントックスと組み合わせてのご使用はできません。
- 器具・ランプの汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。

公共施設用 FRS18-322に適合
設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	電子式
100 242	PK9	10.0	FHR-42540N-PK9	
			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×2
設計	担当	検図	承認	図番
単位	mm	第三角法		
				発行
				東芝ライテック株式会社