



扉を外した状態

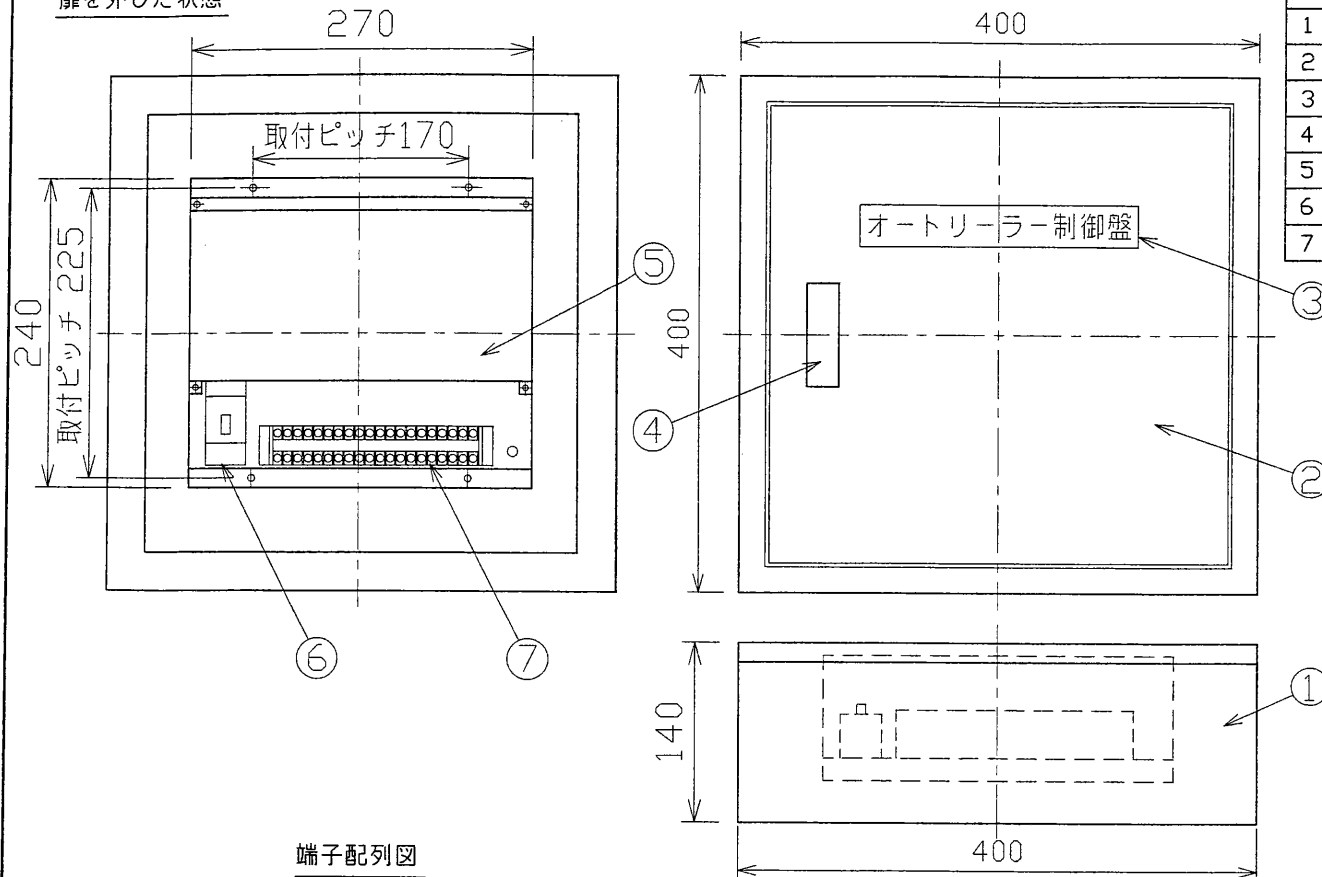

端子配列図

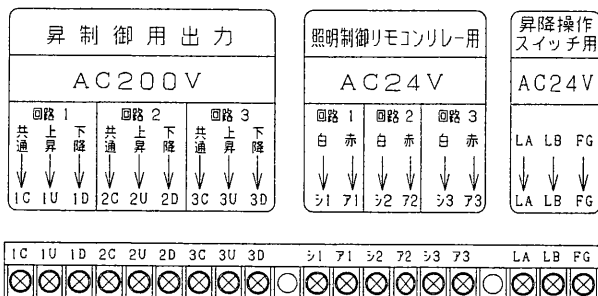

適合電線： AC200V 9P VVF3芯×3 φ1.6, φ2.0 1.25mm² 2.0mm² AC24V 6P CPEV等 0.5mm² 以上 AC24V 3P CPEV-S等 0.5mm² 以上

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス	1	銅板	ポリエステル粉体塗装
2	扉	1	銅板	ポリエステル粉体塗装
3	ネームプレート	1	フィルム	
4	ハンドル	1		
5	制御部本体	1	組立品	
6	ブレーカー	1	組立品	2P 20A
7	制御部端子台	1		20P M3

塗装色：マンセル2.5Y9/1

安全上のご注意

- △警告**
1. ちり、ほこり、汚れの多い場所、腐食しやすい場所、高温（40℃）を超える場所、高湿（85％以上）の場所では使用できません。そのまま使用しますと火災の原因となります。
 2. 振動の激しい場所、雨のあたる場所（屋外、軒下等）には使用できません。そのまま使用しますと動作不能の故障があります。
 3. 絶縁抵抗試験は、250Vメガオーム計で測定してください。500Vメガオーム計ですと正確な測定が行えないばかりか、故障の原因となります。
 4. 異電圧の昇降装置を接続しないでください。そのまま使用しますと異常動作や故障の原因となります。
 5. 同一回路には、同機種の昇降装置を付けてください。違う機種を混同されて使用しますと停止位置のずれが発生します。
- お願い**
1. 当社製以外の昇降装置には、使用できません。
 2. 扉は確実に閉めて、施設管理してください。
 3. 昇降操作時以外は昇降制御盤内の受電ブレーカーを切ってください。
 4. 操作スイッチを2個以上取付ける場合には、操作スイッチの図面を参照願います。
 5. リモコンシステムは、必ず当社製品を組み合わせてください。動作不能の場合があります。

定 格

定格入力 : AC200V 50/60Hz
 主幹容量 : 20A
 昇降回路数 : 3回路
 昇降回路容量 : 10A

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	
200		14	HUD-20023	
			品名	オートリレー制御盤 ワンパルスリモコン対応形 3回路用
設計	担当	検図	承認	図番
増田	増田	鶴岡	小島	発行
単位	mm	第三角法		
東芝ライテック株式会社				