



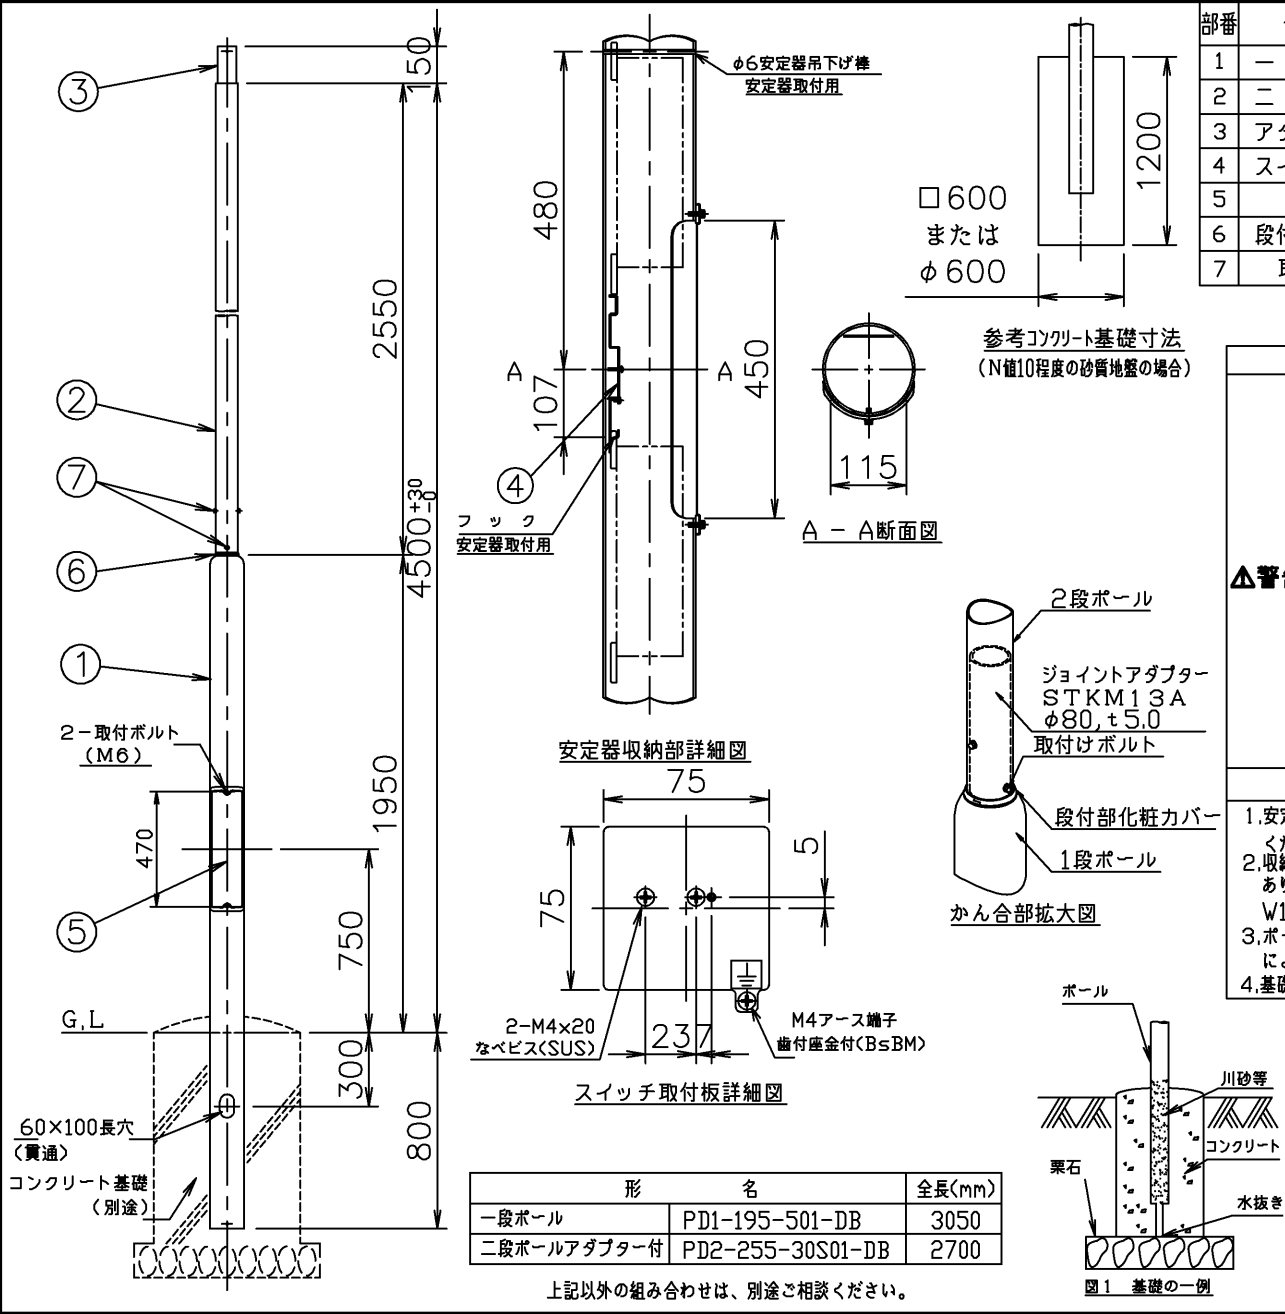

| 部番 | 部品名      | 個数 | 材質           | 摘要                                             |
|----|----------|----|--------------|------------------------------------------------|
| 1  | 一段ボール    | 1  | STK (炭素鋼管)   | φ139.8 t3.5 溶融亜鉛めっき (HDZ55)<br>標準色ポリエステル粉体焼付塗装 |
| 2  | 二段ボール    | 1  | STK (炭素鋼管)   | φ89.1 t2.8 溶融亜鉛めっき (HDZ35)<br>標準色ポリエステル粉体焼付塗装  |
| 3  | アダプター    | 1  | STK (炭素鋼管)   | φ76.3 t3.2 溶融亜鉛めっき (HDZ35)<br>標準色ポリエステル粉体焼付塗装  |
| 4  | スイッチ取付板  | 1  | SPC (鋼板)     | 溶融亜鉛めっき (HDZ35)<br>標準色ポリエステル粉体焼付塗装             |
| 5  | 蓋        | 1  | SPC (鋼板)     | 溶融亜鉛めっき (HDZ35)<br>標準色ポリエステル粉体焼付塗装             |
| 6  | 段付部化粧カバー | 1  | SR (シリコンゴム)  | 黒色                                             |
| 7  | 取付ボルト    | 4  | SUS (ステンレス鋼) | M8x20六角黒染めボルト (W, SW付)                         |

仕上: 溶融亜鉛めっき後標準色ポリエステル粉体焼付塗装  
標準色: ダークブラウン

| 安全上のご注意                                                                                 |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>△警告</b>                                                                              | 1. 図1のように、排水処理を行い、ボール下部に川砂等を充填し、ボール内に湿気が充満しないよう施工してください。ボール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ボールの倒壊の原因となります。       |
|                                                                                         | 2. 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。                      |
|                                                                                         | 3. ボール地際部は必ず根巻きしてください。ボール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ボール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ボールの倒壊の原因となります。          |
|                                                                                         | 4. 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ボール転倒の原因となります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。  |
|                                                                                         | 5. 安定器の表面は高温となりますので、ケーブルと安定器は接触しないよう施工してください。接触する可能性がある場合は、耐熱テープ等で処理するか、けい素ゴム絶縁電線(KGB等)を使用してください。 |
|                                                                                         | 6. 浴室、温水プール等の湿度の高い場所には使用しないでください。ボールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因となります。                                    |
| 使用上のご注意                                                                                 |                                                                                                   |
| 1. 安定器は2個まで収納可能です。また、1個のみ収納する場合は、上部へ取付けてください。                                           |                                                                                                   |
| 2. 収納可能な安定器寸法は下記のとおりです。使用電線によって収納できない場合があります。(W 幅 H 高さ L 全長)<br>W111 X H116 X L420以下 2台 |                                                                                                   |
| 3. ボールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。                                        |                                                                                                   |
| 4. 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。                                                                  |                                                                                                   |

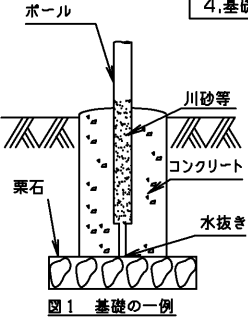

|           |      |            |                 |                 |                                                                                       |
|-----------|------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V) | 適合器具 | 質量<br>(kg) | 形名              | PD-45-530SWK-DB |  |
|           |      | 51.8       | 品名              | 東芝組立式ボール        |                                                                                       |
| 承認        | 担当   | 図番         | AA2004-00066-03 |                 |                                                                                       |
| 本田        | 三浦   |            | 東芝ライテック株式会社     |                 |                                                                                       |
| 単位 mm     | 第三角法 |            |                 |                 |                                                                                       |