


TOSHIBA (2004.11. 009) 2009.04. 009


△警告 安全に関するご注意

- 次の場所では使用できません。
 - ・雰囲気温度が35℃を超える場所
 - ・海上や臨海部などの重塩害地
 - ・メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・プールや浴室などの高湿雰囲気内
 - ・器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所
- 柱への取付けの場合には必ず適合のバンドなどの接合具を用いて取付けてください。
- 所定の取付角度で使用してください。(右図参照)



電気特性

定格電圧	定格電流	定格消費電力
100V	0.54A	49.0W

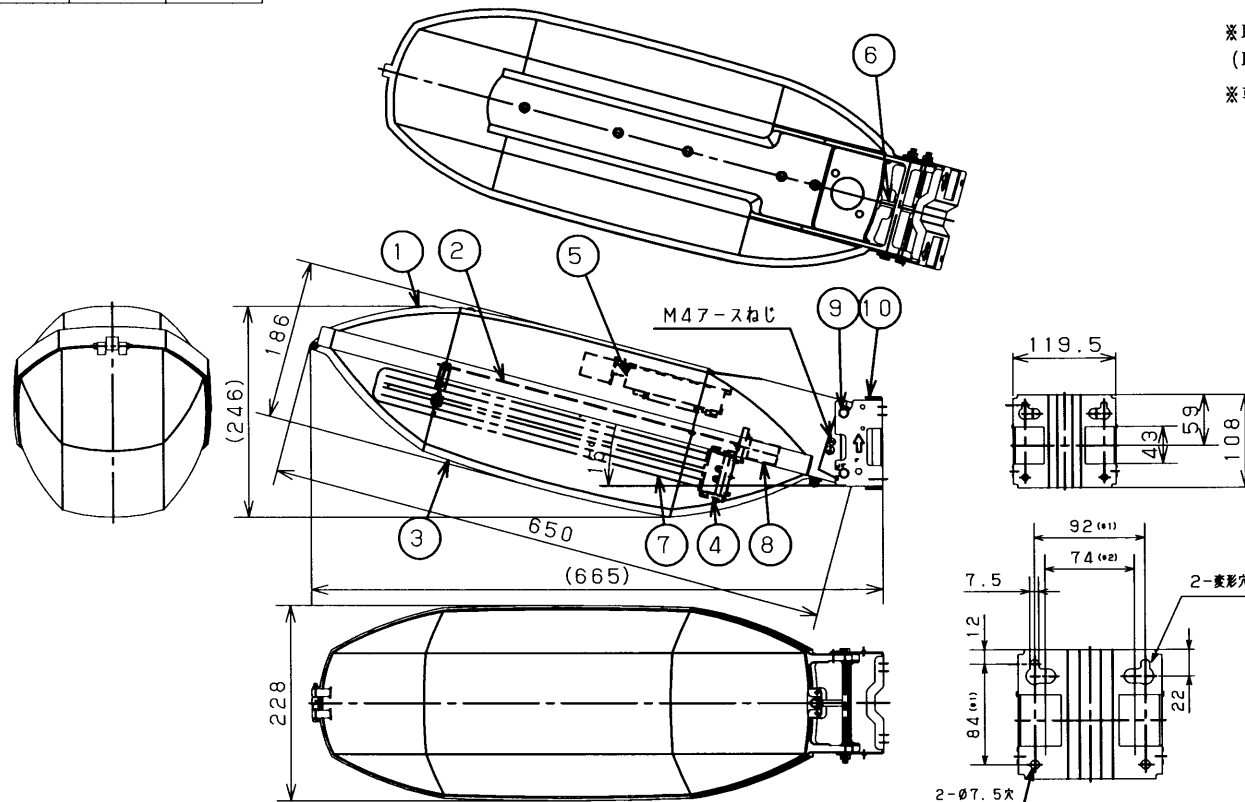

取付用穴詳細図

- (※1) : 壁面取付用穴ピッチ (M6ボルト (別売) 用×4)
(※2) : Uボルト (FK-51M) 用穴ピッチ

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC	外面塗装
2	反射板	1	CGC	白色
3	グローブ	1	アクリル	透明 (プリズム付き)
4	ソケット	1	樹脂	
5	安定器	1		
6	口出線	2	HIV	1. 25mm ² 器具外300mm
7	ランプ	1		コンパクト形蛍光ランプ (同梱品)
8	点灯管	1		FG-4P
9	ボルト	2	SUS304	フランジナット付き (M6)
10	取付金具	1	SPC	HDZ35


塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装

塗装色 : チタンシルバー色

※取付金具を使用しないでB-2Mバンドで取付けの場合、灯具取付角度は15° 取付けとなります。
(取付可能径 : φ268~350)

※専用取付部品での取付方法は以下のとおりです。(灯具取付角度 : 0° もしくは15°)

鋼管柱	φ89.1~190の場合 取付バンド (B-3) ; 別売
コンクリート柱	φ60.5の場合 Uボルト (FK-51M) ; 別売
壁面取付	φ190~350に適合 取付バンド (B-2M) ; 別売



受圧面積 : 0.10m²
風力係数 : 0.8

屋外用 (防雨形)

電 圧 (V)	適 合 光 源	重 量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	FPL36EX-N	4.7	FK-36011C-GH15	東 芝 防 犯 灯	AA2004-00032-03
承認	担当				
松 野	高 砂				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社