
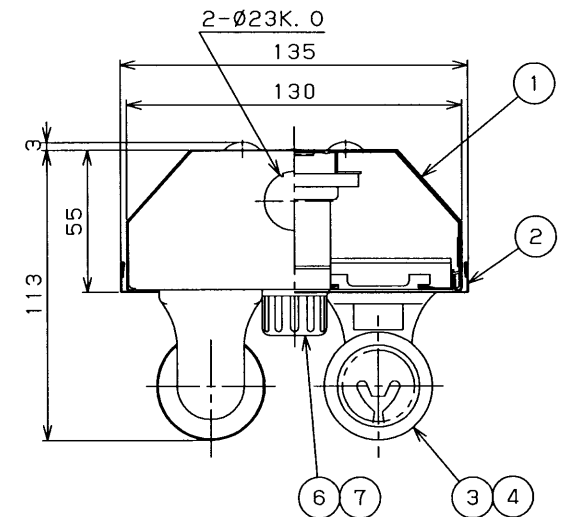


TOSHIBA (2002.06. 001) 2006.01. 001


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射板	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W02 (防湿形φ28mm管専用)
4	ランプ	2		FL20SS/18
5	ツマミねじ	2	SUS	M4×12
6	点灯管ソケット	2	PBT	DFS-WG-20 (防湿形)
7	点灯管	2		FG-1E
8	安定器	2		FBC-20121-WT (防湿形)

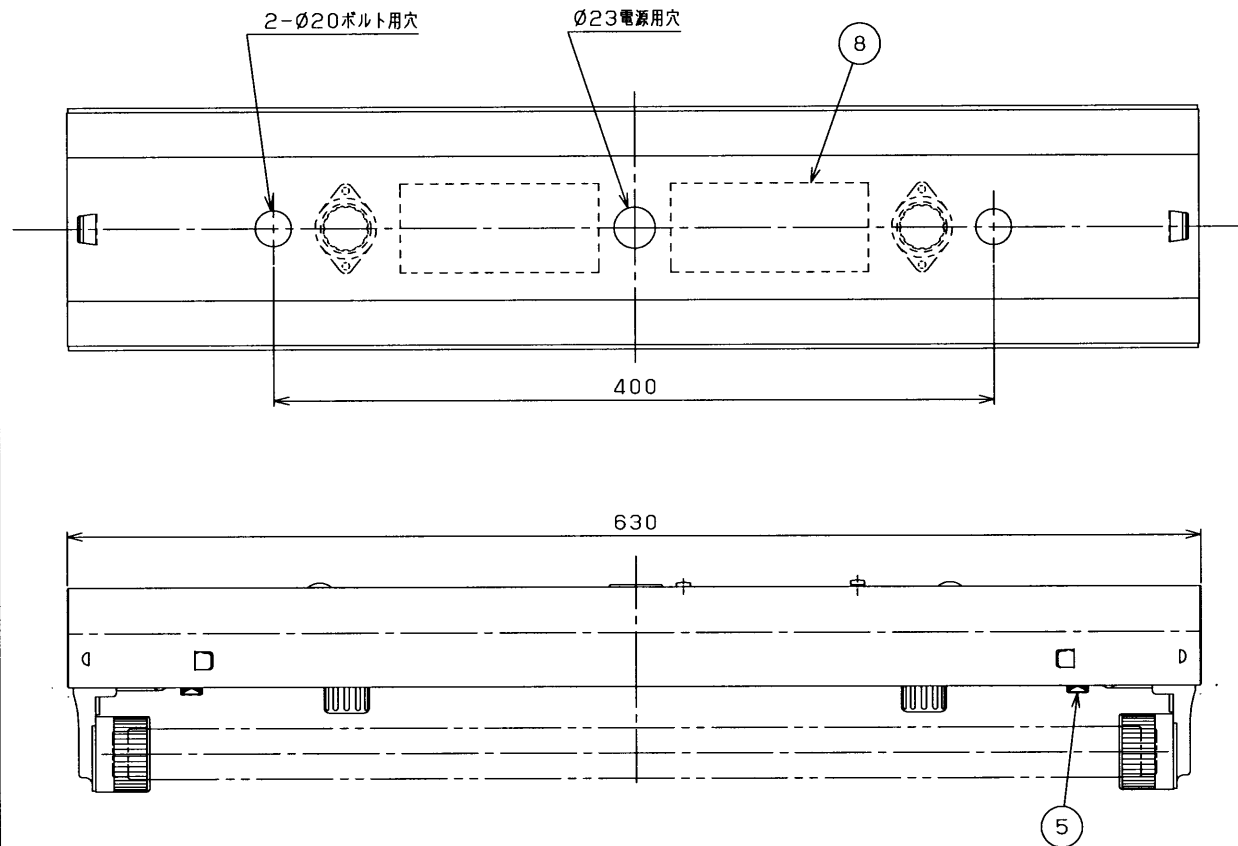

適合品目形名 P-419SP

組合せ形名	本 体	反射板
FT-22084NK-GL15	FT-22084N-GL15	T-2283N

⚠安全に関するご注意	
・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 ・本器具は軒下などの屋外でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。 ・器具落下・感電の原因となります。 ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。 ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。	・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。 ・FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FT-22084NK-GL15 グロースタート式	
100	GL		2.0	品名	東芝蛍光灯器具 FL20×2	
承認		担当		図番	AA2005-00303-02	
丸山		杉下		東芝ライテック株式会社		
単位	mm	第三角法				

FT-22084K-GL15 → FT-22084NK-GL15

<生産完了 2010年06月01日>