



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付け塗装 (白)
2	反射板	1	CGC t0.4	高反射白色塗装
3	枠	1	SUS t1.0	アクリルクリア塗装
4	カバー	1	アクリル	帯電防止材入り
5	枠取付けばね	4	SUS	
6	ランプソケット	4	PBT	DFS-5207
7	パッキン	1	EPT	黒 (単気泡)
8	パッキン	1	EPT	黒 (単気泡)
9	端子台	1	PA	DFC-3621
10	安定器	1		FMB-2-456213
11	ランプ	2		FHF32ワット

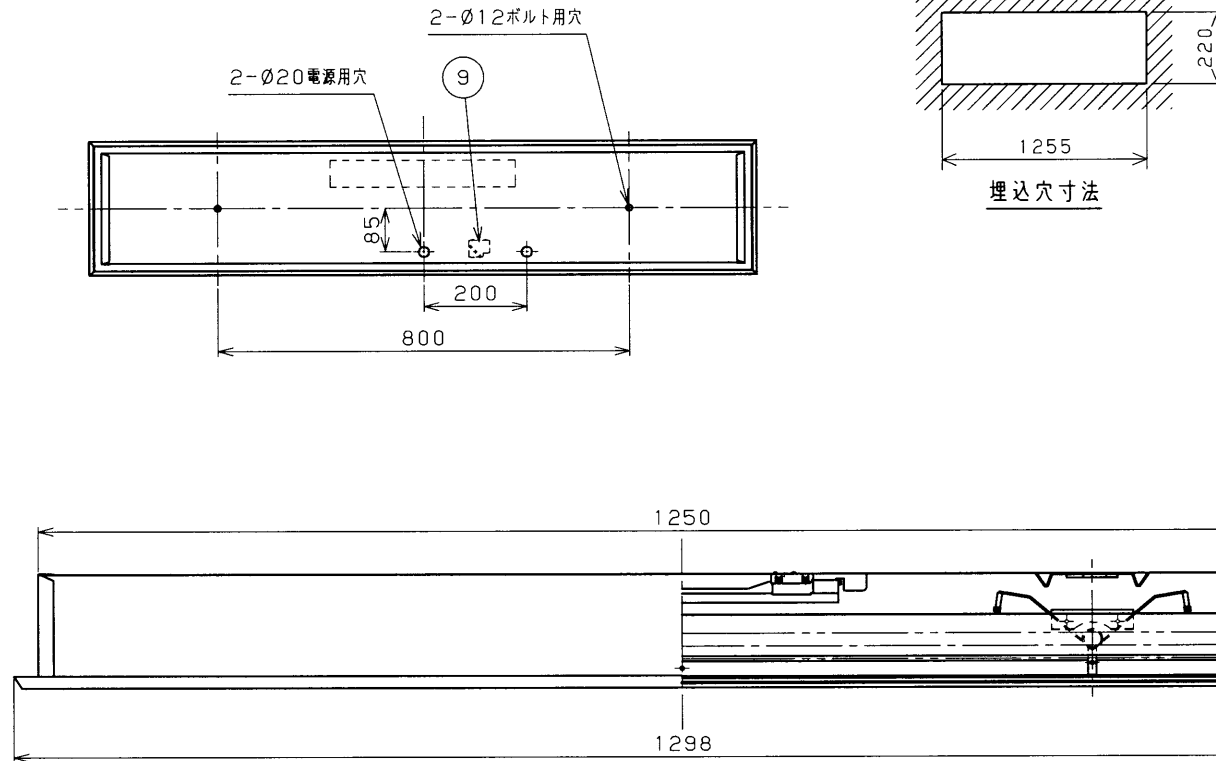

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウールなど) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

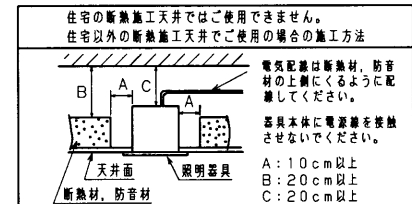

A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法



適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S/36	3750lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本



HACCP用器具

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PA	9.0	FHR-42435-PA9
			電子式
			東芝蛍光灯器具
			FHF32×2
承認	担当	図番	AA2005-02481-06
渡邊	室伏		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	