


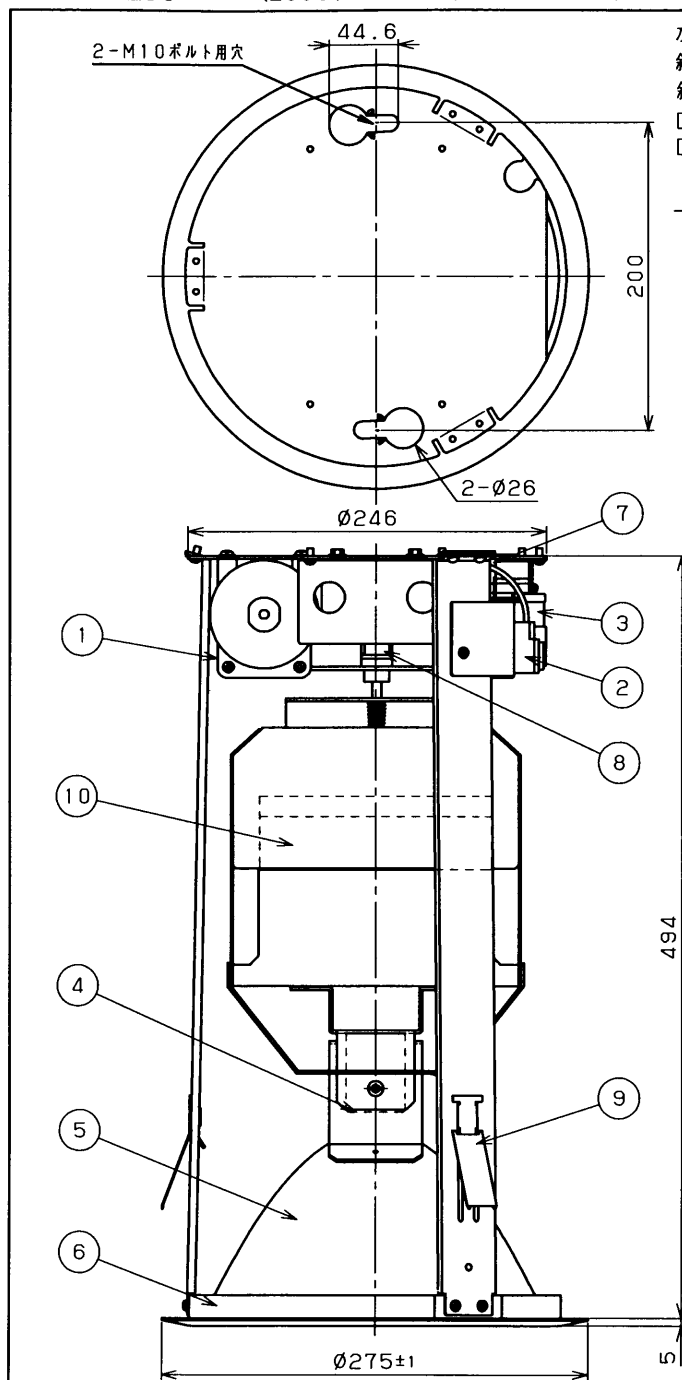

水平天井専用です。傾斜天井に取り付ける場合は、斜天井用取付枠を別途お求めの上、ご使用ください。

斜天井用取付枠


DDU-2505N、DDU-2510N、DDU-2515N
DDU-2520N、DDU-2525N、DDU-2530N

仕様 昇降可能高さ：8m
昇降速度：約1.0m/分
接点容量：300V 15A
使用電圧範囲：オートリレー端子部
(定格電圧の±6%V以内)

ロック機構付

操作部入力特性

DDU-15101-200
単相200V 4W
50/60Hz
操作用定格電流0.12A



適合ランプ

連続使用時間 30分

メタルハライドランプ
CDM-TP (V/F) 150W


ランプ部入力特性

入力電圧	100-242V
入力電流	1.69-0.68A
入力電力	167-162W


△注意

- 安定器は、高圧パルスが発生します。電源投入後、点灯しない場合でも20分間は高圧パルスが発生し続けているため、ランプソケットには手を触れないでください。必ず電源を切ってから作業を行ってください。


結線図

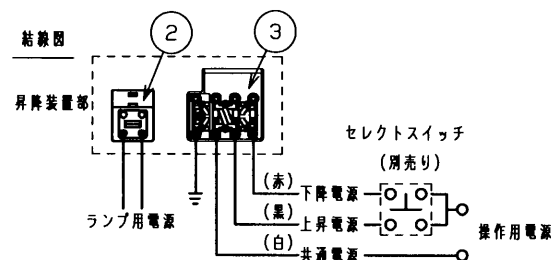

天井寸法




天井埋込寸法



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	モーター	1		単相4W 50/60Hz
2	ランプ用端子台	1	ユリア	DFC-3611U
3	操作用端子台	1	PA	DFC-3622
4	ランプソケット	1	磁器	E26
5	反射板	1	アルミ	銀色アルマイト仕上
6	化粧枠	1	ADC	アクリル樹脂 ホワイト (5Y9.3/0.5)
7	昇降用ワイヤー	1	SUS304	Ø1.0
8	接点	2set	Ag-Ni	銀合金
9	仮固定金具	3	SUS	
10	電子安定器	1		150W用

安全上のご注意

△警告	1. 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、水のある場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
	2. 器具中心から側面方向約1mの温度が、35℃を超える高温の場所、85%を超える高湿の場合では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
△注意	3. ワイヤヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
	4. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の故障の原因となります。
△注意	5. 断絶施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	6. 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
△注意	7. 必ず器具に合った適正電圧を接続してください。間違えて使用されますと昇降不具合、装置の故障、火災の原因となります。
	8. 器具と被照射物との距離は、100cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
△注意	9. 体育館など球技を行う場所には設置できません。ランプ破損の原因となります。ガードを取り付ける際には、別途ご相談ください。
	10. M10吊りボルトで施工してください。仮固定金具のみで施工しますと器具落下の原因となります。
△注意	1. 30分以上の連続昇降動作は行わないで下さい。間違えて使用されますと故障、火災の原因となります。
	2. 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お願い	1. アンカーボルトのセンターと埋込穴のセンターがずれないように施工してください。おズレ施工禁止
	2. 操作回路とランプ回路は、それぞれ別にブレーカーを設けてください。



ランプ別売・記載質量はランプ別

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
200	マスターカラー CDM-TP (V/F) 150W	7.6	DDU-15101-200	オートリレー付ダウンライト
承認		担当	図番	
松野		山崎	AA2005-02956-03	
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社	