


TOSHIBA

(2005. 07. 080) 2024. 04. 080

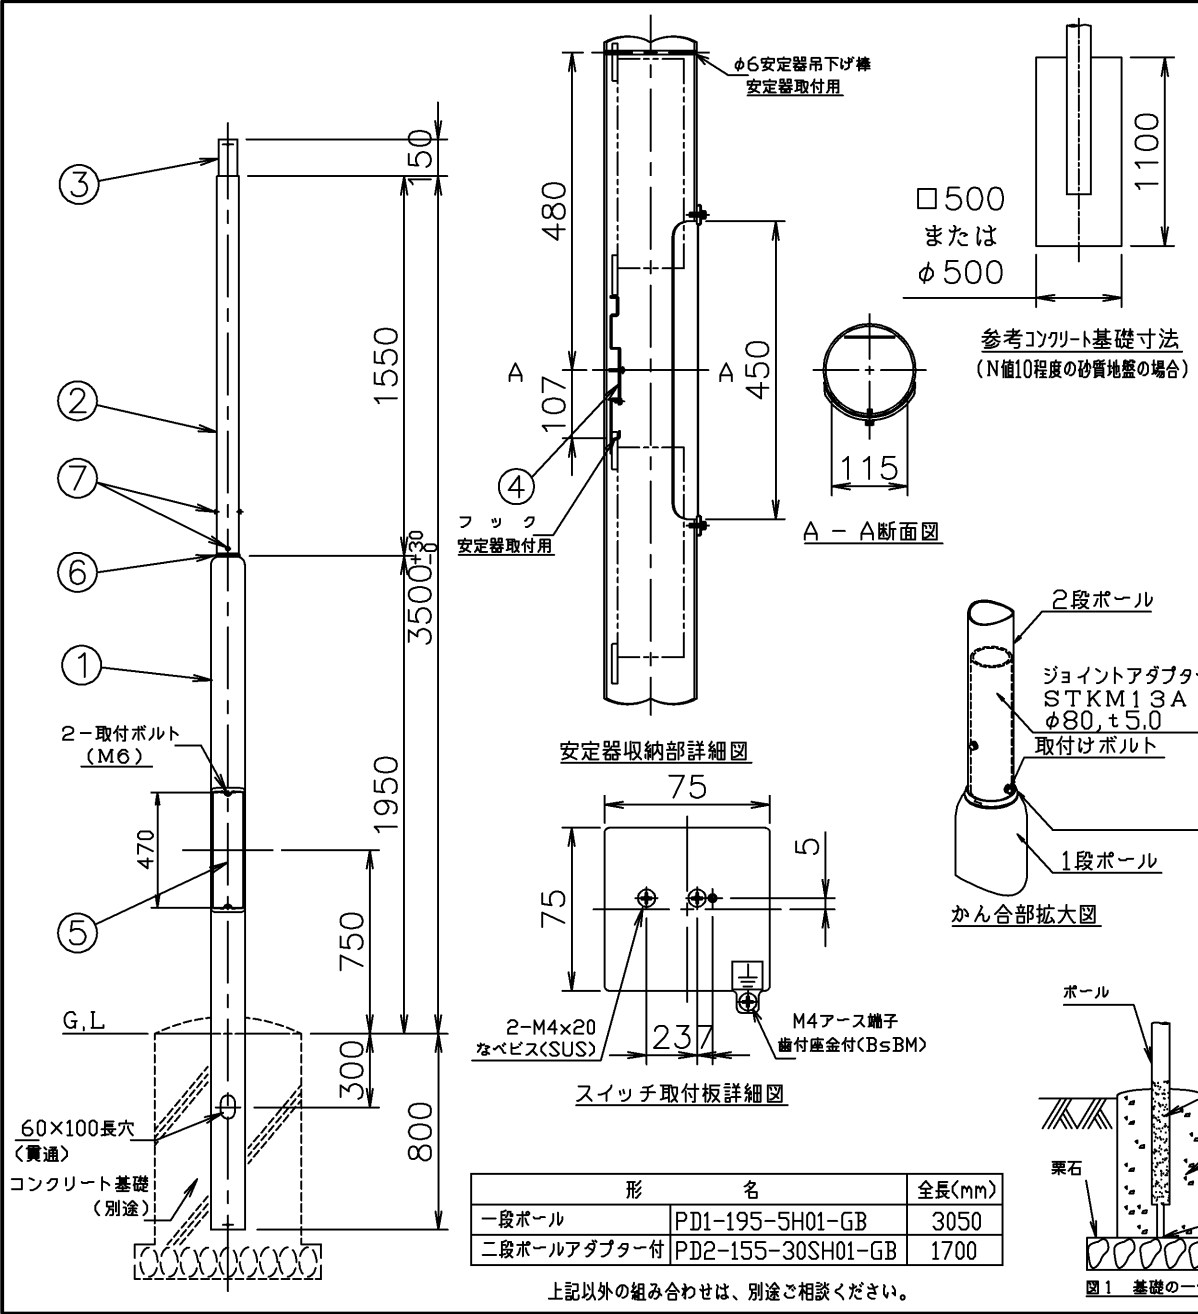

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	一 段 ポ ール	1	STK	φ139.8 t3.5 錆止塗装 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
2	二 段 ポ ール	1	STK	φ89.1 t2.8 錆止塗装 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
3	アダプター	1	STK	φ76.3 t3.2 錆止塗装 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
4	スイッチ取付板	1	SPC	錆止塗装 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
5	蓋	1	SPC	錆止塗装 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
6	段付部化粧カバー	1	シリコン	黒色
7	取付ボルト	4	SUS	M8×20六角黒染めボルト (W,SW付)

仕上：錆止塗装後標準色ポリエステル粉体焼付塗装
標準色：グレイッシュブラック

安全上のご注意

- 図1のように、排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、ポール内に湿気が充満しないよう施工してください。ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
- 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
- ポール地際部は必ず根巻きしてください。ポール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
- 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ポール転倒の原因になります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。
- 安定器の表面は高温となりますので、ケーブルと安定器は接触しないよう施工してください。接触する可能性がある場合は、耐熱テープ等で処理するか、けい素ゴム絶縁電線(KGB等)を使用してください。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所には使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。
- 塩害地区では使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良の原因になります。

△警告

1.図1のように、排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、ポール内に湿気が充満しないよう施工してください。ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。

2.基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。

3.ポール地際部は必ず根巻きしてください。ポール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。

4.風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ポール転倒の原因になります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。

5.安定器の表面は高温となりますので、ケーブルと安定器は接触しないよう施工してください。接触する可能性がある場合は、耐熱テープ等で処理するか、けい素ゴム絶縁電線(KGB等)を使用してください。

6.浴室、温水プール等の湿度の高い場所には使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。

7.塩害地区では使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良の原因になります。

使用上のご注意

- 安定器は2個まで収納可能です。また、1個のみ収納する場合は、上部へ取付けてください。
- 収納可能な安定器寸法は下記のとおりです。使用電線によって収納できない場合があります。(W 幅 H 高さ L 全長)
W111 X H116 X L420以下 2台
- ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
- 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
		45.8	PD-35-530SWHK-GB
承 認	担 当	図 番	品 名
本田	三浦	AA2005-02994-02	東芝組立式ポール
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)