



扉を外した状態

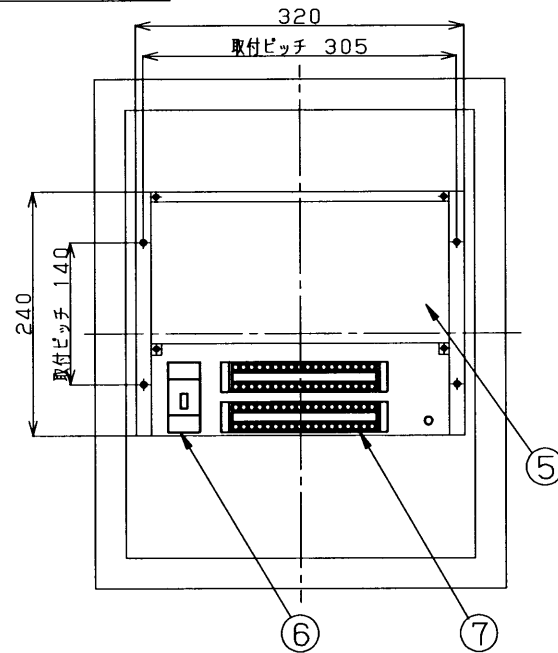

端子配列図

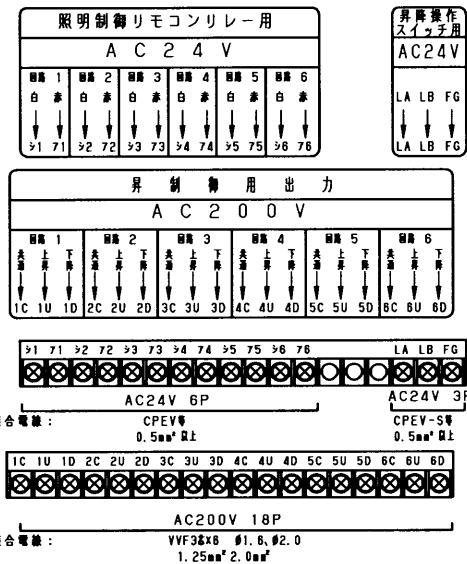

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	ボックス	1	銅 板	ポリエステル粉体塗装
2	扉	1	銅 板	ポリエステル粉体塗装
3	ネームプレート	1	フィルム	
4	ハンドル	1		
5	制御部本体	1	組立品	
6	ブレーカー	1	組立品	20P 20A
7	制御部端子台	1		18P×2 M3

塗装色：マンセル2.5Y9/1

安全上のご注意

△警告	1. ちり、ほこり、汚れの多い場所、腐食しやすい場所、高温（40℃）を超える場所、高湿（85%以上）の場所では使用できません。そのまま使用しますと火災の原因となります。 2. 振動の激しい場所、雨のあたる場所（屋外、軒下等）には使用できません。そのまま使用しますと動作不能の問題があります。 3. 絶縁抵抗試験は、250Vメガー計で測定してください。500Vメガー計ですと正確な測定が行えないばかりか、故障の原因となります。 4. 異電圧の昇降装置を接続しないでください。そのまま使用しますと異常動作や故障の原因となります。 5. 同一回路には、同機種種の昇降装置を付けてください。違う機種を混同されて使用しますと停止位置のずれが発生します。
お願い	1. 当社製以外の昇降装置には、使用できません。 2. 扉は確実に閉めて、施設管理してください。 3. 昇降操作時以外は昇降制御盤内の受電ブレーカーを切ってください。 4. 操作スイッチを2個以上取付ける場合には、操作スイッチの図面を参照願います。 5. リモコンシステムは、必ず当社製品を組み合わせてください。動作不能場合があります。

定 格

定格入力 : AC200V 50/60Hz
 主幹容量 : 20A
 昇降回路数 : 6回路
 昇降回路容量 : 10A

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
200		17	HUD-20036
			品 名
			オートリレー制御盤
			ワンパルスリモコン対応形 6回路用
承認		担当	図 番
松野		増田	AA2005-04479-01
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社