



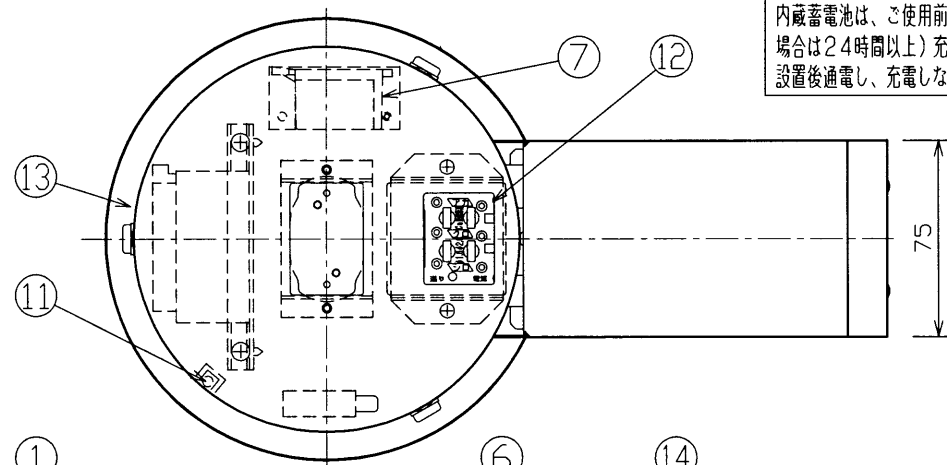


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上（階段通路誘導灯の場合は24時間以上）充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



埋込穴寸法


天井取付厚さ: 3~45mm

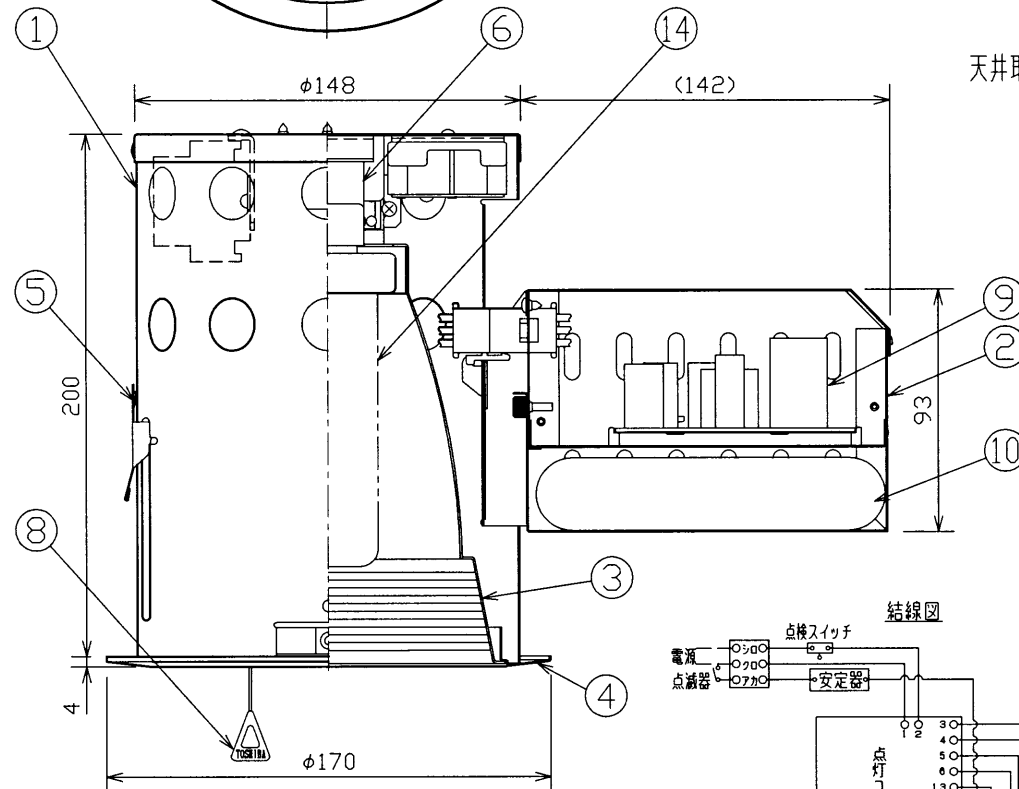

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.6	
2	ユニットボックス	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	反射鏡	1	アルミ t0.8	銀色仕上げ 白バツフル付
4	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
5	取付金具	3	SUS	
6	ソケット	1	PBT	DFS-6433
7	電子スタータ	1		ES-10/30SL1
8	点検スイッチ	1		
9	点灯ユニット	1		27FDU-101-5GM-1
10	非常用電池	1		5NR-CH-S (6V2300mAh)
11	充電モニター	1		LED (緑色)
12	端子台	1	コリア	DFC-3612
13	安定器	1		FBC-30152A
14	ランプ	1		FDL27ワット

△安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）壁面には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

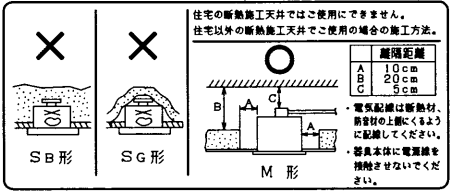

認定番号 LAFS-02



型式認定番号 3AF-01

屋内用（光束比：55%）

電圧	点灯方式	消費電力 (W)	形名	品名	図番
100	EL	2.5	FES-2710M-ELA	電子スタータ方式	
				東芝非常用照明器具（電池内蔵）	
				東芝階段通路誘導灯	
				平常時: FDL27WX1 非常時: FDL27WX1	
承認	担当				AA2005-04414-01
松野	隈川				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社

注) 非常用電池の2Pコネクタは、はずしてありますから電源接続後差し込んでください。

