


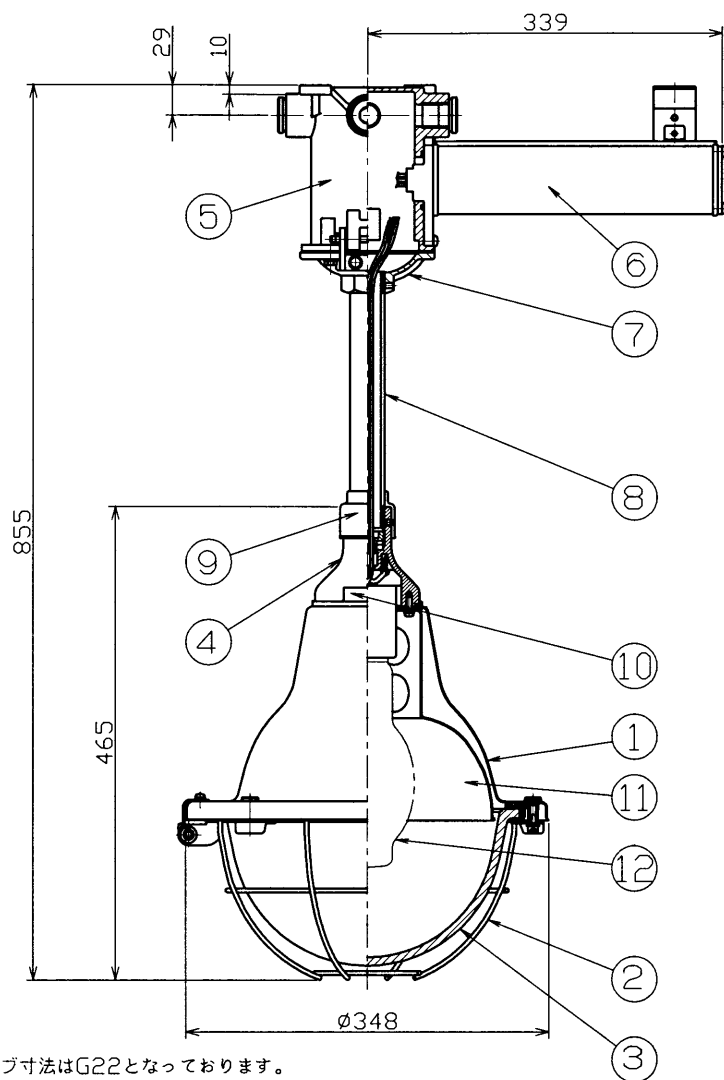


注1.端子箱は4方出、ハブ寸法はG22となっております。
ねじふたは3個付です。

△ 安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
D種(第三種)接地工事
- 防塵仕様には適合していません。

- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、0℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発の原因となります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
メタルハライドランプは防爆検定上使用できません。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯 体	1	SUS304	メラミン焼付塗装(グリーン)
2	ガ ー ド	1	SUS304	電解研磨 φ4
3	グ ロ ー プ	1	硬質ガラス	
4	ソケットカバー	1	ADC 12	メラミン焼付塗装(グリーン)
5	端 子 箱	1	AC 4C	メラミン焼付塗装(グリーン)
6	安 定 器	1	A6063S	メラミン焼付塗装(グリーン)
7	フ ラ ン ジ	1	ADC 12	メラミン焼付塗装(グリーン)
8	パ イ プ	1	STPG38	メラミン焼付塗装(グリーン)
9	防 水 キャップ	1	EPTゴ ム	
10	銘 板	1		
11	反 射 板	1	A370	
12	ラ ン プ	1		HF200X,H200 別売

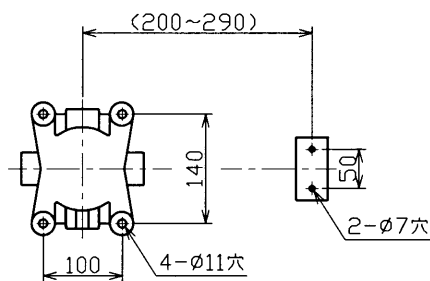

安定器・端子箱取付寸法

防爆構造記号：eG1

検定合格番号：第T61257号

(安定器併置形)

電圧	適合ランプ	質量(kg)	形 名	品 名	図 番
200	HF200X H200	12.9 (ランプ含まず)	SES2025-22PP	東芝安全増防爆水銀灯 パイプ吊	AA2006-01534-01
承認	担当				
松野	小島				
単位 mm	第三角法				
東芝ライテック株式会社					