



TOSHIBA

(2006.07. 001) 2008.08. 001

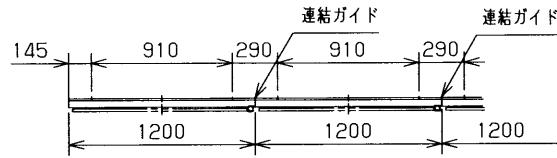


連結には必ず連結ガイドを使用してください。


直付連結使用例



VVFケーブルの端子台接続寸法は反射板との当りを防ぐため10mm以下になるように配線してください。






VVFケーブルの皮ムキ寸法



送り用のVVFケーブルは反射板との当りを防ぐため上図のように安定器の横に配線してください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	端板	2	ASA	白
4	ランプソケット	1	PBT	DFS-5408
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	プッシュスクリュー	2		
7	安定器	1		FMB-105R6203
8	ランプ	1		FHP105ワット

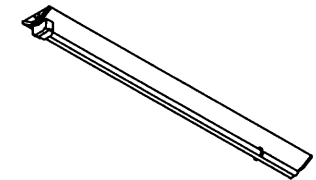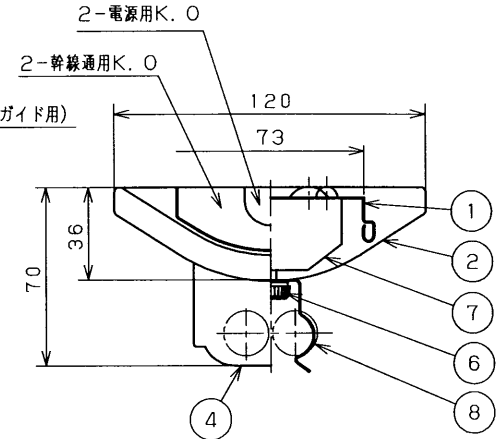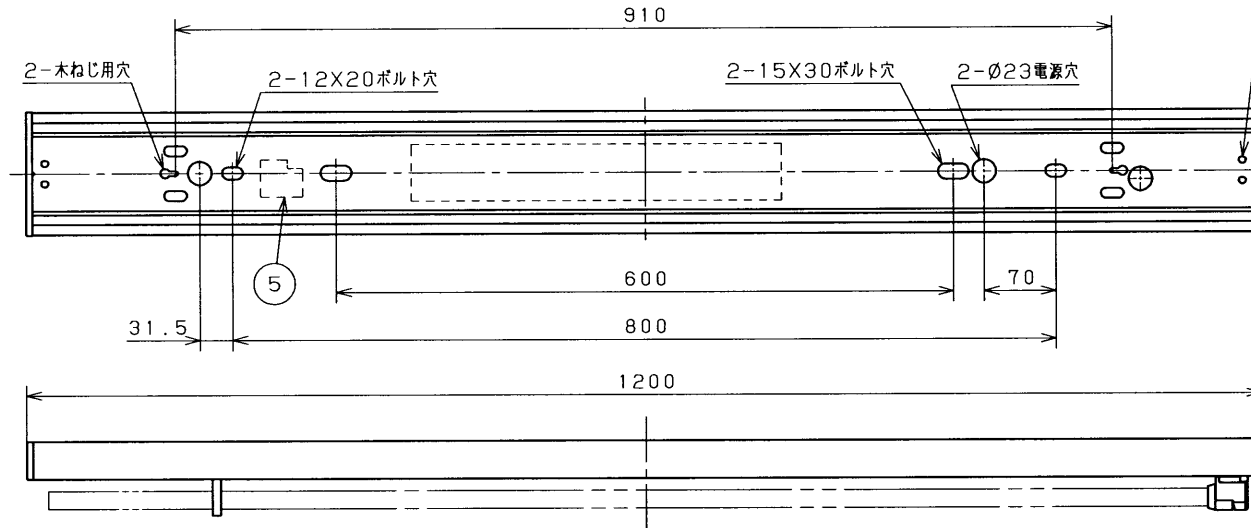


⚠ 安全に関する警告

・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
また屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。

・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。
・冷風がランプに当たる場合には、ランプが暗くなることがあります。
・高周波点灯専用コンパクト形蛍光灯ランプ (FHP105) 専用器具です。
適合ランプ以外は使用しないでください。



A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付ボルトの器具内寸法

連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHT-91311M-PR9 電 子 式	
100 242	PR9	2.5	品名	東芝蛍光灯器具 FHP105X1	
承認		担当		図番	
高井		杉下		AA2006-02571-03	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

FHT-91311-PR9 → FHT-91311M-PR9

<生産完了 2009年07月01日>