
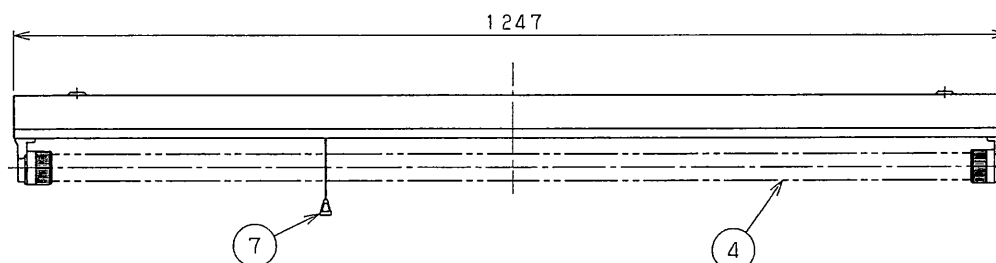


※施工上の注意とご使用上の注意は「取扱説明書」をお読みください。
※施工上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.4	白
2	反射板	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W01 (防浸形φ32mm専用)
4	ランプ	1		FLR40S/M
5	点灯ユニット	1		32FHU-105-6GM-S-Ⓢ(100V用)
5	点灯ユニット	1		32FHU-205-6GM-S-Ⓢ(200V用)
6	蓄電池	1		2-3NR-CY-LEW (7.2V, 3000mAh)
7	点検スイッチ	1		DFM-3602
8	充電モニター	1		LED (緑)
9	安定器	1		FRH-40137-WT (防浸形 100V用)
9	安定器	1		FRH-40237-WT (防浸形 200V用)

2-12X20ボルト用K.O

2-φ20電源用K.O

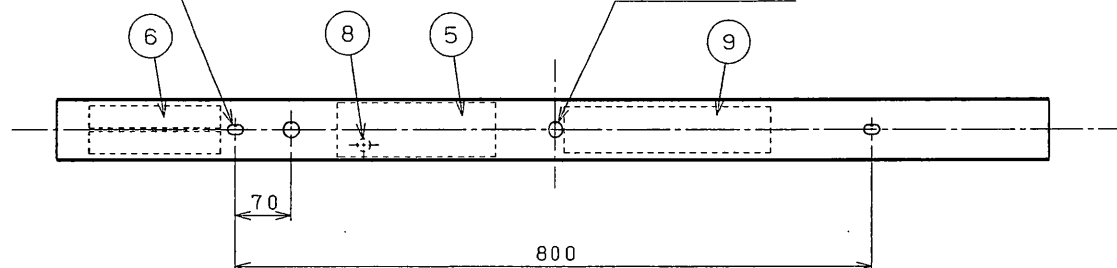

2-φ20電源用K.O

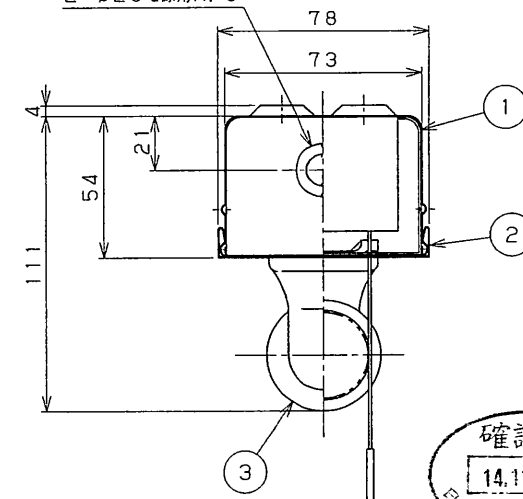


確認済

14.11.5

日本下水道事業団

充電モニター付 (光束比: 50%)

結 線 図

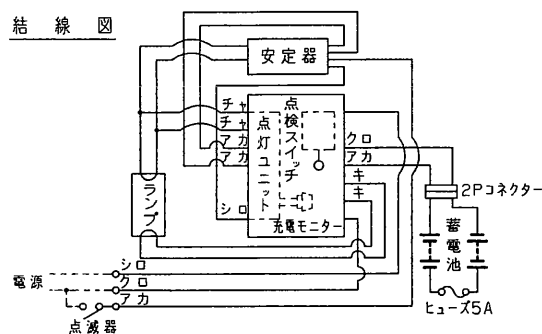

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
通電後差し込んでください。


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になります。その他の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

K1-JS-114-401
SK1-JS-114-401

注) 耐食形ラベルを添付する。

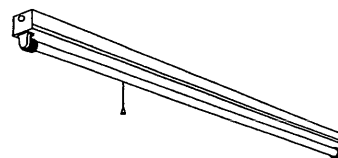

型式認定番号3AF-05 評定番号LAFR-03

電圧 (V)		点灯方式	質量 (kg)	防水性能	防湿・防雨形
100	200	RS	5.5	トラフ ラピッドスタート方式	40
				品名	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FLR40X1, 非常時: FLR40X1
				設計	CFAC00863T540
				担当	発行 2002.10.22
				検図	
				承認	
				図番	
				単位	mm
					第三角法

東芝ライテック株式会社