



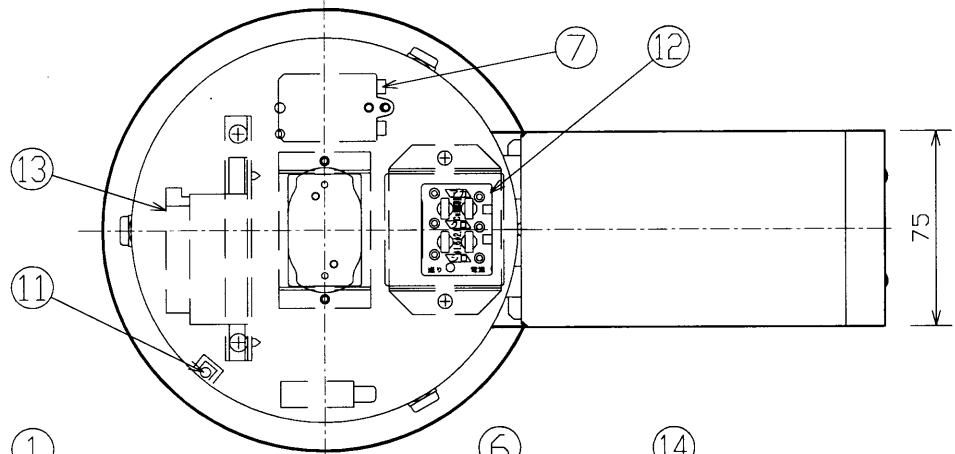


埋込寸法
天井取付厚さ: 3~45mm

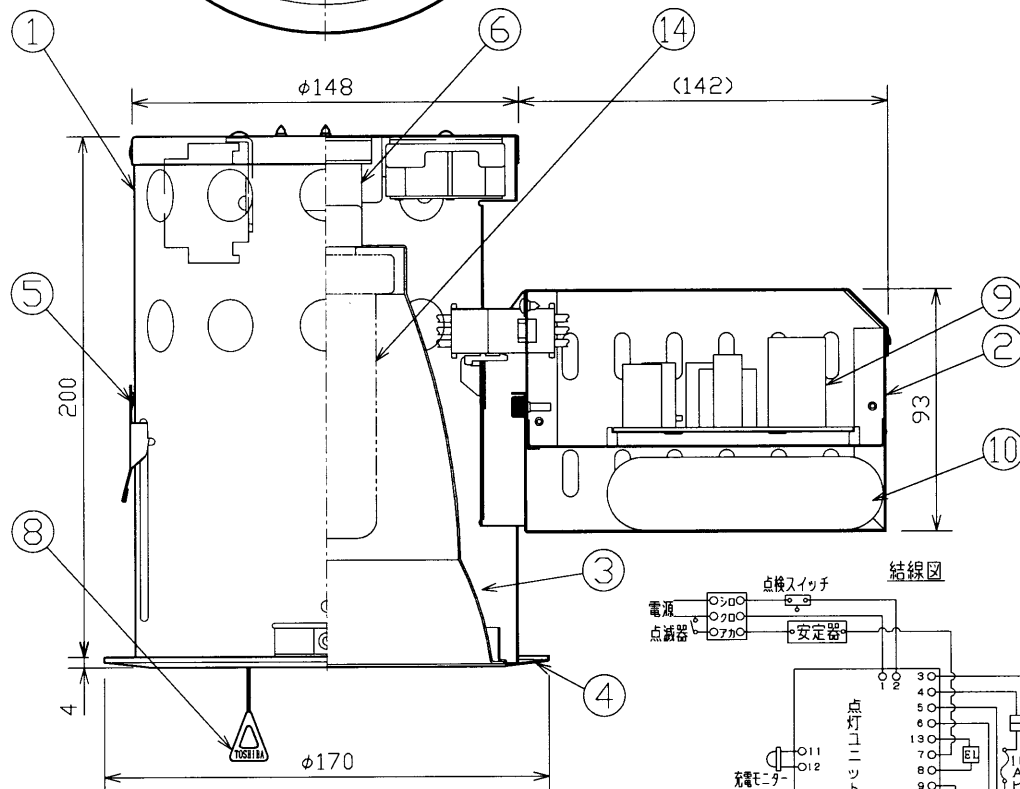

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

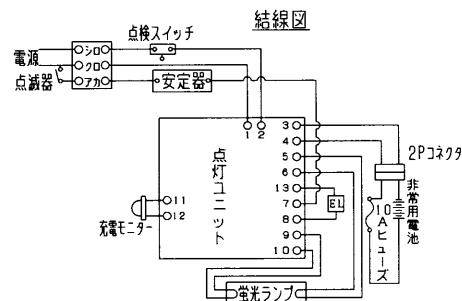


注) 非常用電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
電源接続後差し込んでください。


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.6	—
2	ユニットボックス	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
3	反射鏡	1	AlP (アルミニウム) t0.8	銀色鏡面
4	化粧枠	1	SPC (鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
5	取付け金具	3	SUS (ステンレス鋼)	—
6	ソケット	1	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-6432
7	電子スタータ	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	HKES1811
8	点検スイッチ	1	—	—
9	点灯ユニット	1	—	18FDU-101-4GM-1
10	非常用電池	1	—	4NR-CX-S (4.8V2500mAh)
11	充電モニター	1	—	LED (緑色)
12	端子台	1	UF (ユリア樹脂)	DFC-3612
13	安定器	1	—	FBC-20186B
14	ランプ	1	—	FDL18ワット

安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井 (ロックワール等) には取付けしないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

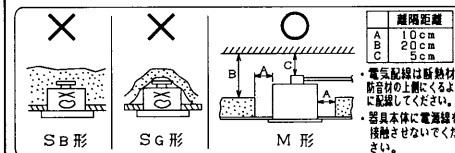

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

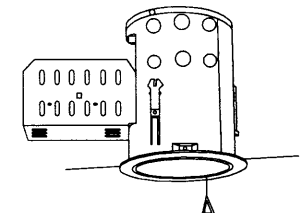

型式認定番号 3AF-01 認定番号 LAFS-02

屋内用 (光束比: 55%)

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
100	FDL18W用	2.5	FES-1810NM(V)-ELB 電子スタータ方式
承認	担当	図番	品名
清水	篠崎	AA2007-02509-03	東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 型番: FDL18WX1 仕様: FDL18WX1
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	