


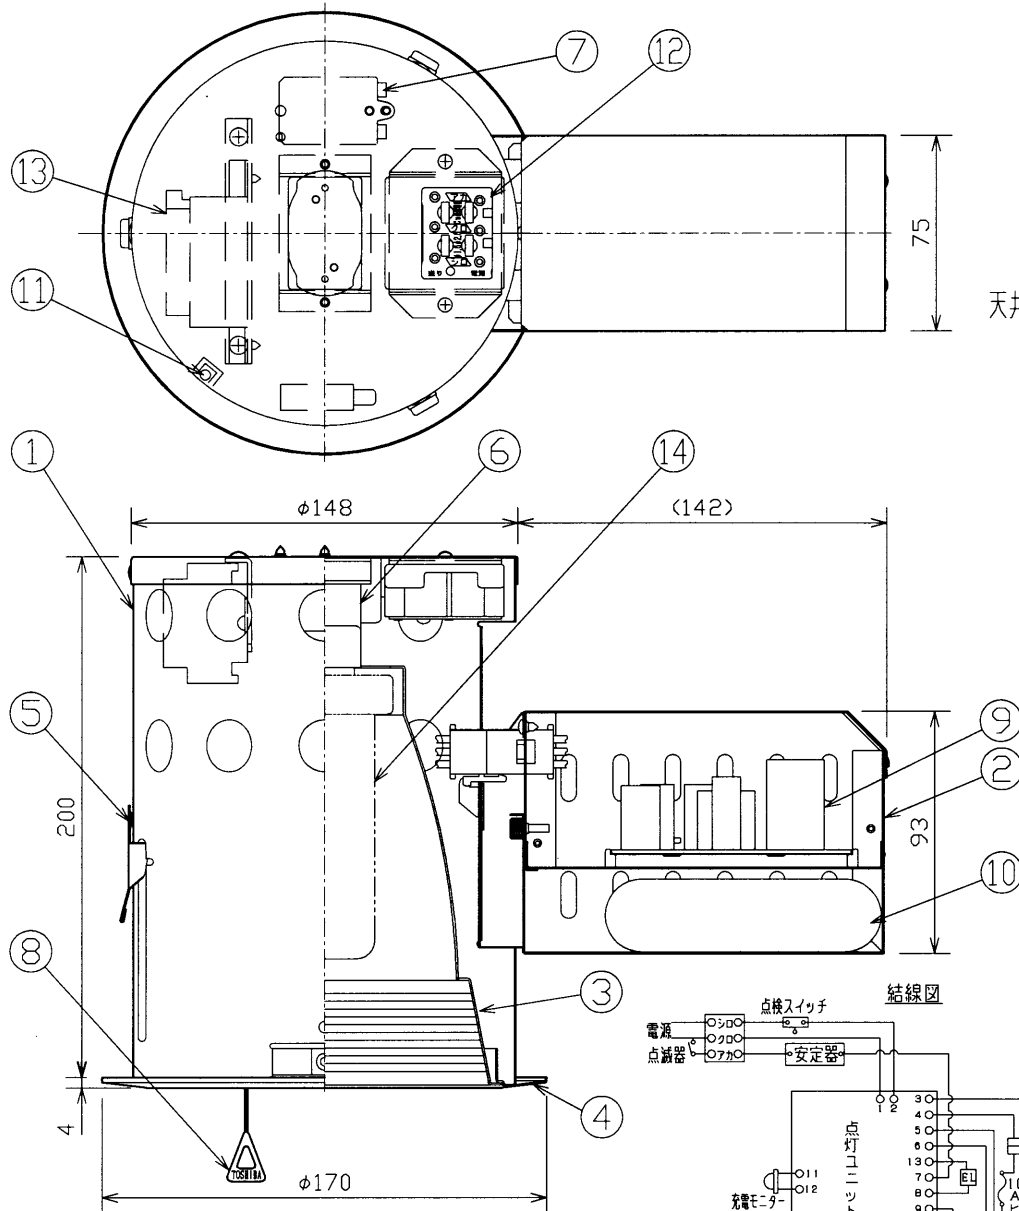


埋込穴寸法
天井取付厚さ:3~45mm


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t0.6	—
2	ユニットボックス	1	SPC(鋼板)t0.6	メラミン焼付塗装(白)
3	反射鏡	1	AIP(アルミ)φ108	銀色仕上げ 白バツフル付
4	化粧枠	1	SPC(鋼板)t0.6	メラミン焼付塗装(白)
5	取付け金具	3	SUS(ステンレス鋼)	—
6	ソケット	1	ポリブチレン テレフタレート樹脂	DFS-6432
7	電子スタータ	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	HKES1811
8	点検スイッチ	1	—	—
9	点灯ユニット	1	—	18FDU-101-4GM-1
10	非常用電池	1	—	4NR-CX-S(4.8V2500mAh)
11	充電モニター	1	—	LED(緑色)
12	端子台	1	UF(ウリア樹脂)	DFC-3612
13	安定器	1	—	FBC-20186B
14	ランプ	1	—	FDL18ワット

△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

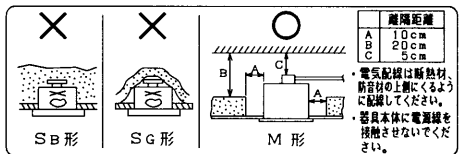

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

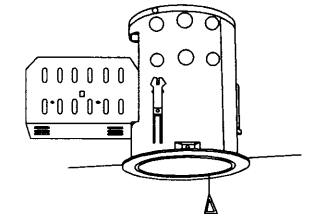


型式認定番号 3AF-01

評定番号 LAFS-02

屋内用 (光束比:55%)

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

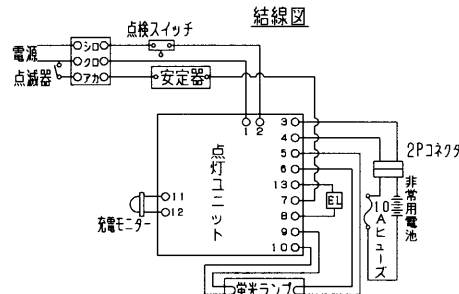

注) 非常用電池の2Pコネクタは、はずしてありますから電源接続後差し込んでください。

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	FDL18W用	2.5	FES-1810NM-ELB
			電子スタータ方式
			東芝非常用照明器具(電池内蔵)
			東芝階段通路誘導灯
			型番:FDL18WX1 主線:FDL18WX1
承認	担当	図番	
清水	篠崎		AA2007-02511-03
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社