


TOSHIBA

(2008.06. 001) 2016.09. 001




A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付ボルトの器具内寸法



連結使用例



N連結の場合 1257×N-20
埋込穴寸法

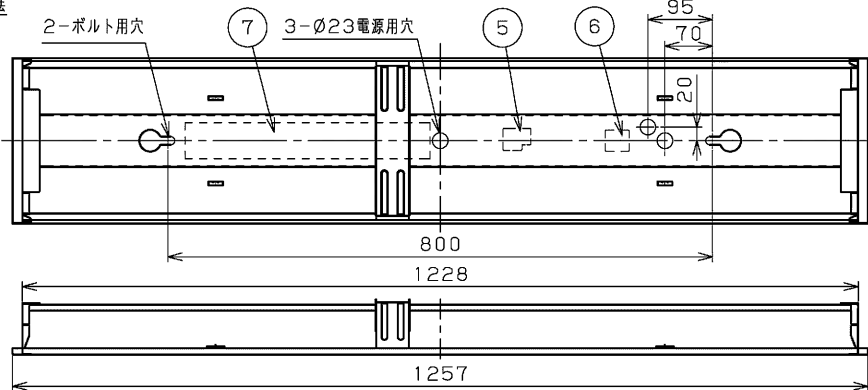

調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光をおこなうことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

- ①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・あかりセンサータイプ…DF-20206XD7 (100V~242V用), DF-20207XD7 (100V~242V用), DF-20204MXD7 (100V~242V用)
 - ・あかり+人感センサータイプ…DF-20206ZD7 (100V~242V用), DF-20207ZD7 (100V~242V用), DF-20204MZD7 (100V~242V用)
- ②電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合

- ①FLコントルクスPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
 - ・DF-70162-PD (100V~242V用)
 - ②その他のコントルクスとは適合しません。
 - ③電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。
 - ④コントルクスと照明器具との線配線長は200m以下としてください。
- ・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。誤結線しますと安定器が壊れます。
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線 (CPEV)、または警報用信号線 (AE線) をご使用ください。

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。(調光式高出力点灯です。)
2. センサなどと組合わせて点滅回数が増える場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。(FLランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 片切りの電源スイッチを使用した場合に、スイッチをオフしている状態でぼんやりと光ることがあります。その場合、両切りスイッチを使うことで改善できます。
4. FLR40S/M・A (調光用ランプ) を使用した場合に、移動熱が発生する場合があります。

安全に関するご注意



- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

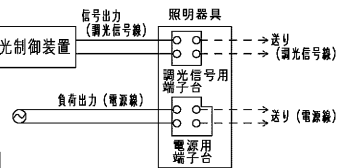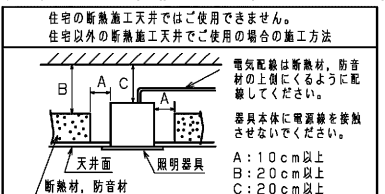

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC (鋼板) t0.6	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3244
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-3245
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	調光信号用端子台	1	PBT樹脂	DFC-2601
7	安定器	1	-	FMD-2-456211
8	ランプ	1	-	FHF32ワット

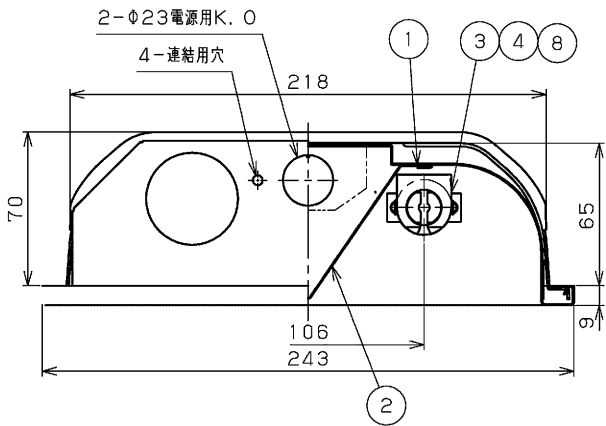

デジタル制御施設照明 [デジタルクス]

Digilx

Hf

適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本

適合連結金具 C-131

電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	FHR-42713-DBM		
100 242	DBM	4.0	品 名	電 子 式		
			名	東芝蛍光灯器具		
				FHF32X2		
承 認		担 当		図 番	AA2008-01319-06	
石 川		石 井		番		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)