



TOSHIBA (2008.07. 001) 2013.07.001

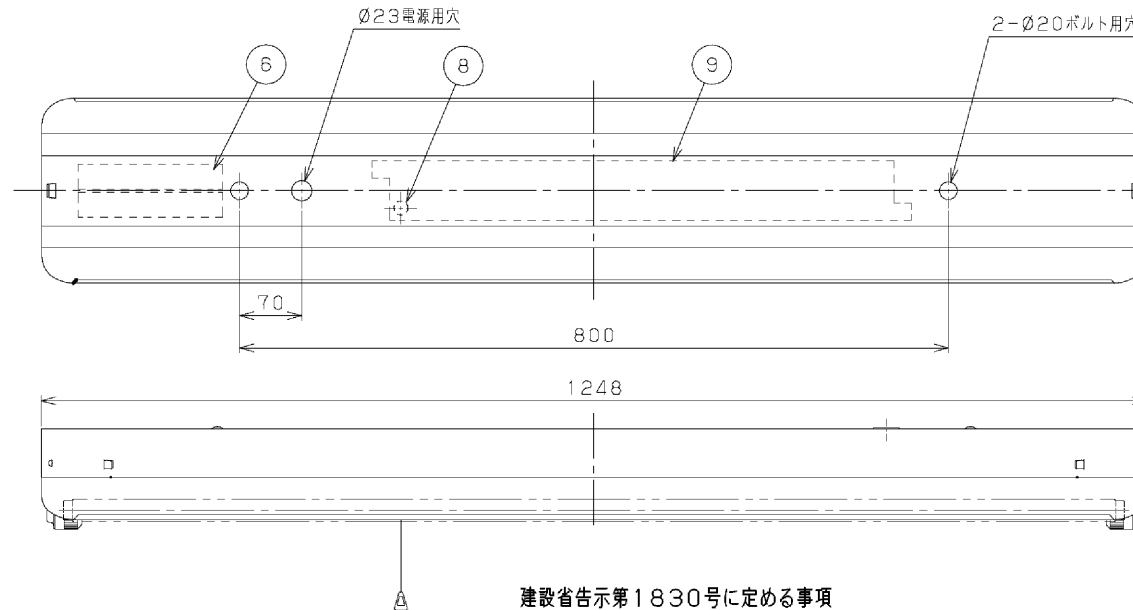

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	器具器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン テフロンコート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

結線図

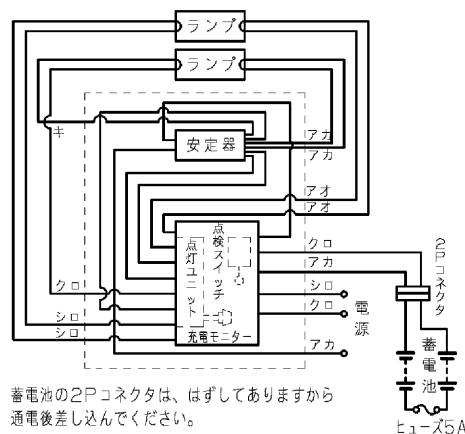


注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから
通電後差し込んでください。

注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. 非常時FHF32×1灯点灯。
(ランプ全光束3,520lmの60%点灯です。)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付けまたは吊下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。




内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



LAFH-02

この器具は非常用照明器具です。
施設通路誘導灯と兼用できません。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS (ステンレス) t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
2	反射がさ	1	SUS (ステンレス) t0.35	アクリルクリア塗装 (高耐食フェライト系ステンレス)
3	ランプソケット	4	ポリプロピレン テフロンコート樹脂	DFS-5W03 (防浸形φ25mm管専用)
4	ランプ	2	—	FHF32ワット
5	ツマミねじ	2	SUS (ステンレス)	M4×12
6	非常用蓄電池	1	—	2-3NR-CY-LEW (7.2V 3,000mAh)
7	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
8	充電モニター	1	—	LED (緑)
9	安定器、点灯ユニット、体形ケース	1	—	FMB-2-456213-(M) 32FU-636201-(M) (節電)

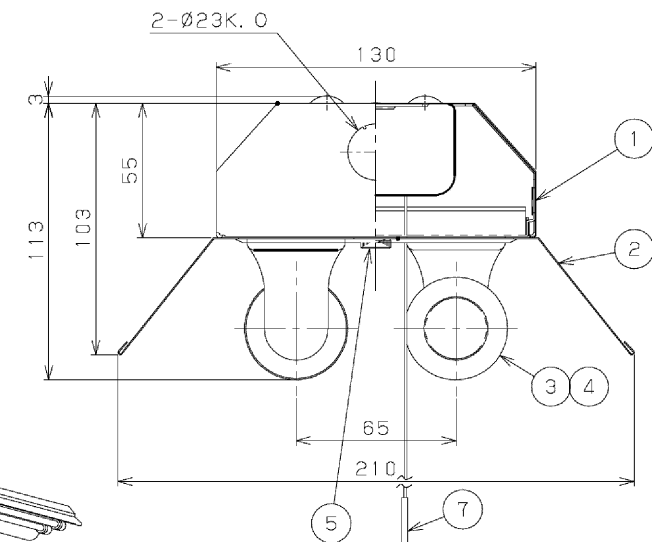

適合品名 P-419SPN

充電モニター付

防水性能	防湿・防雨形
------	--------

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PH	7.5	FHTS-42183NM-PH9
電 子 式			
東芝非常用照明器具 (電池内蔵)			
蛍光灯・併用形 平常時: FHF32×2, 非常時: FHF32×1			
承認	担当	図番	
渡邊	富山	AA2008-01539-04	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

FHTS-42183-PH9 → FHTS-42183NM-PH9

日本国内専用 (Use only in Japan)