


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
7	吊下パイプ	2	STPG	メラミン焼付塗装 白	1	本 体	2	ADC 12	メラミン焼付塗装 白
8	フランジ	1	ADC 12	メラミン焼付塗装 グリーン	2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 白
9	端子箱	1	ADC 12	メラミン焼付塗装 グリーン	3	ガード	1	SWRM φ5	粉体塗装 白
10	取付脚	1	SS	メラミン焼付塗装 白	4	ガード取付金具	4	SUS 304	
11	安定器ケース	1	A6063	メラミン焼付塗装 白	5	ソケット	2	197, 200W対応	
12	ランプ保護カバー	1	ポリカーボネート	透明	6	締付リング	2	ユリア	

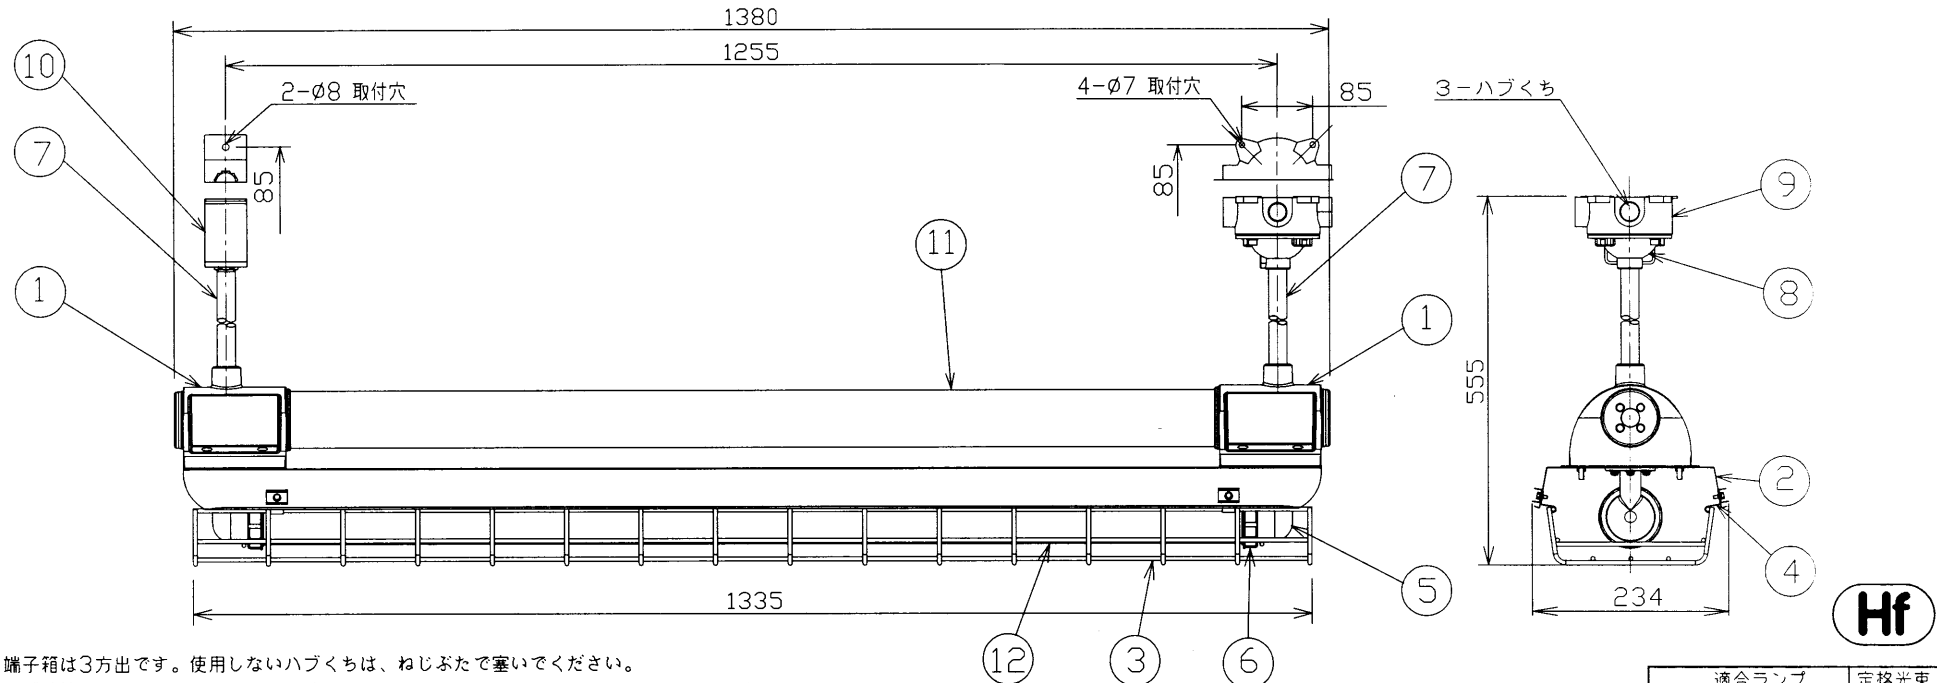

注) 1. 端子箱は3方出です。使用しないハブくちは、ねじぶたで塞いでください。

ハブ寸法は22mmとなっております。(ねじぶたは別売りです。形名DWB-102B)

2. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ "メロウライン" (FHF32) 推奨器具です。

(高出力点灯です。)

3. この器具はランプ保護カバーにポリカーボネート樹脂を使用しております。

アルカリ性薬品、トルエン、ベンゼン、のような芳香族炭化水素、四塩化炭素のような

塩素化炭化水素、アルコール用剤等の雰囲気では、侵される事がありますので使用できません。

⚠安全に関するご注意

- 器具の取付けは取扱説明書に従ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合)の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合)の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

D種(第三種)接地工事

- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合)の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

適合ランプ	定格光束
FHF32	4950 lm
FLR40S/36	3750 lm
FLR40S	3600 lm
FL40SS/37	3875 lm
FL40S	3875 lm

防爆構造記号: ed2G3
容器の保護等級: IP65

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	SEFH418-22PP-PA9
100 242	PA9	13.0	品名	電子式 東芝安全増防爆形蛍光灯器具 FHF32×1
承認	担当	図番	AA2008-01774-01	
松野	鈴木			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社