


2009.12. 001

外形寸法図

側面

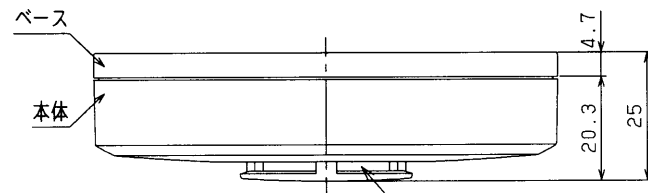

正面

設置年月記入スペース (側面)
設置年月 年 月


煙流入口

音響孔


警報停止
押す

ボタン (表示灯)

ベースを取り外した時 (本体裏面図)

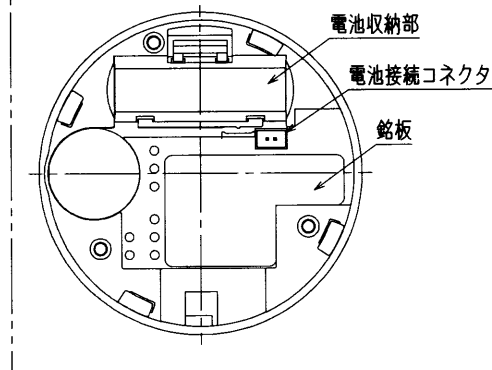

裏面

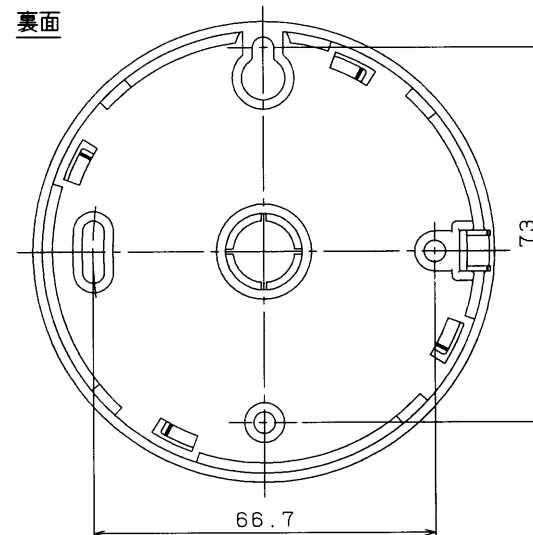

仕様

- | | |
|-------------|---|
| 1. 鑑定型式番号 | 警住第21~42号 |
| 2. 種 別 | 光電式住宅用火災警報器 |
| 3. 電池 寿命 | 約10年 (※1) |
| 4. 感知方式 | 煙式 (光電式) 2種 |
| 5. 電 源 | 専用リチウム電池 (DC3V) |
| 6. 専用リチウム電池 | CR17450-WK41-1 日立マクセル
CR17450E-N-CN8-TBL 三洋電機 |
| 7. 警 報 音 | 火災時 (火災警報): 「ビュー・ビュー・ビュー、火事です。火事です。」
(女性の声で繰り返します。)
警報器の故障時 (故障警報): 「ビッビッビッ、故障です。」
「ビッビッビッ」
電池の電圧低下時 (電池切れ警報): 「ビッ、電池切れです。」
「ビッ」 |
| 8. 警 報 音 圧 | 機器から1mの距離で70dB以上 (鑑定基準) |
| 9. 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 10. 表 示 灯 | 通常時: 消灯 作動時: 点滅 (赤色) |
| 11. 付 加 機 能 | 自動試験機能
自己復旧機能 (※2)
テスト機能
火災警報停止機能
電池切れ警報機能
自動感度補正機能 |
| 12. 設置場所 | 屋内専用 (天井面、壁面) |
| 13. 外 観 色 調 | ホワイト |
| 14. 材 質 | ABS樹脂 |
| 15. 質 量 | 約95g (電池24gを含む) |
| 16. 寸 法 | Ø90×高さ25 (mm) |
| 17. 構 成 | TKRK-10.....1個
リチウム電池.....1個
タッピンねじ: (3.5×25L).....2本
取扱説明書 (保証書含む).....1部
包装: (段ボール梱包).....1個装
外装: (段ボール梱包).....1個装20個装 |

注1) (※1) 使用環境により機器交換の目安および電池の寿命は短くなることがあります。
(※2) 自己復旧方式とは、火災の煙がなくなると自動的に火災警報を停止し、監視状態に戻る機能です。

注2) 引きもは別売 (形名: TFS-806) です。

注3) この警報器は「光電式住宅用火災警報器」として日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品です。(消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。)

注4) 電池 (専用リチウム電池: 付属) の寿命は約10年ですが、お客様の使用環境により短くなる場合があります。

注5) 移設接点はありません。

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

警報器についての主な注意事項



警 告

- この警報器は火災で発生する煙を音で知らせるもので、消火装置や火災防止器ではありません。火災には十分ご注意ください。
- この警報器は警報音をその場で発します。
日頃、人のいない部屋に設置する場合は、警報音が聞こえるかどうか確認してから取り付けてください。
- この警報器は煙をキャッチして警報を発しますが、次のような場合は火災を感じできないことがあります。
 - 火のまわりの早い火災・爆発的な火災・ガス漏れ、薬品火災、電気火災など・煙の発生しない火災

- この警報器は屋内型であり、屋外でのご使用はおやめください。
- 電池切れの場合は警報音は鳴りません。
- 救急スプレーなどを警報器に直接かけないでください。
- この警報器のすき間に針金などを差し込まないでください。
- 雨水のかかる場所、お風呂などのように高温環境または水蒸気や結露の発生する場所には取り付けないでください。
- この警報器は精密に調整されています。
分解などはしないでください。

* 日本消防検定協会鑑定合格品 (NSマーク付)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE 東芝住宅用火災警報器 (煙式、電池10年、音声警報機能付)		
大崎	齊藤	形 名 MODEL NO. TKRK-10		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. AA2009-02055-01		
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE _____	単位 UNITS mm