


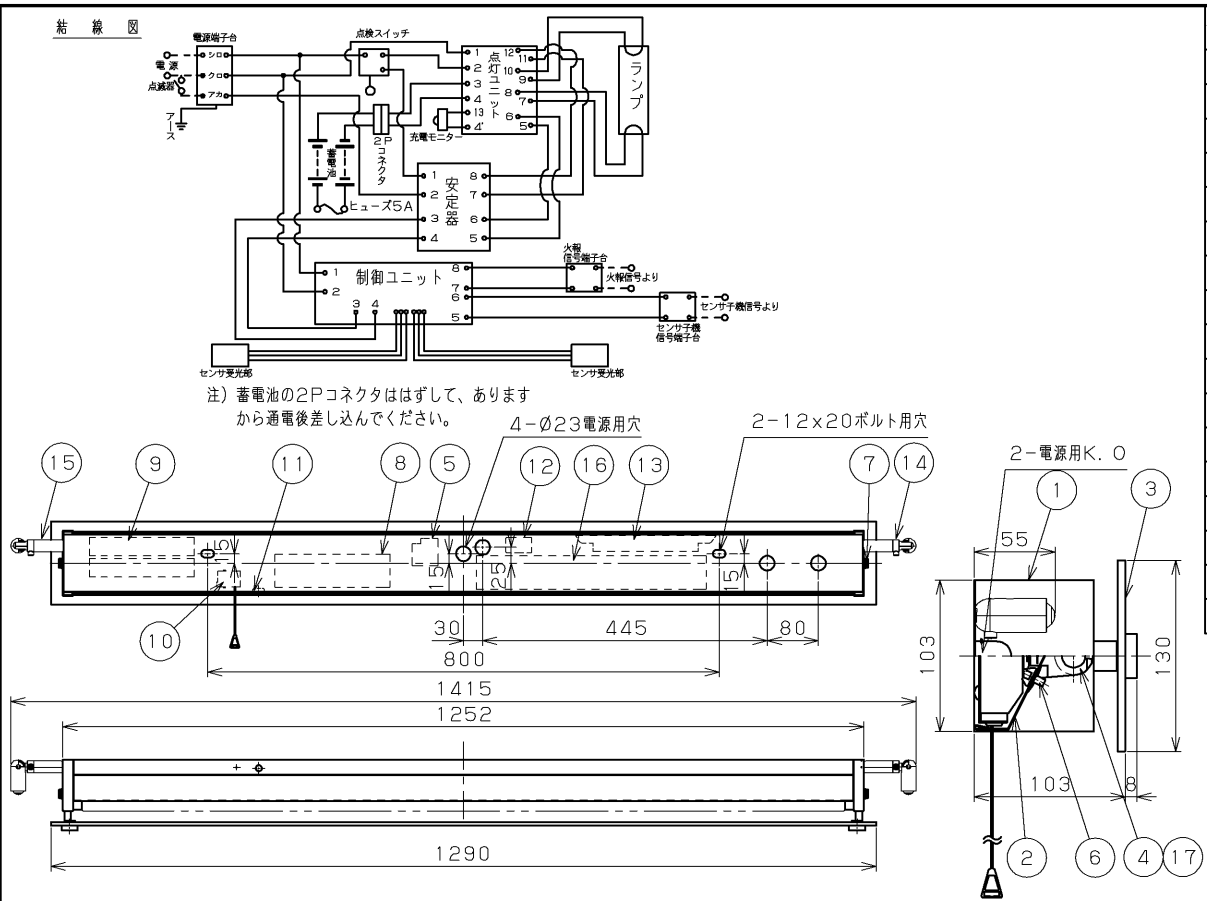

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SGC (鋼板) t0.8	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.6	白
3	パネル	1	ガラス	乳白
4	ランプソケット	2	ポリブチレン テレフタレート樹脂	DFS-5207
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622 (電源用)
6	ツマミラッチ	2	PA (ポリアミド樹脂)	白
7	取付けねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4
8	点灯ユニット	1	—	32FU-6S6201
9	非常用蓄電池	1	—	2-3NR-CY-LE-N (7.2V 3,000mAh)
10	点検スイッチ	1	UF (ウリア樹脂)	DFM-3602
11	充電モニター	1	—	LED (緑)
12	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3620 (火災信号用)
13	制御ユニット	1	—	DIK-0217
14	人感センサ (左)	1	—	DIK-0218L
15	人感センサ (右)	1	—	DIK-0218R
16	安定器	1	—	FMD-456213
17	ランプ	1	—	FHF32ワット


建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テレフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

注) 1. この器具は調光式高出力点灯です。
2. 非常時FHF32EX-Nx1灯点灯。(ランプ全光束3,520lmの60%点灯です。)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯*メロウライン* (FHF32EX-N) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



型式認定番号3AF-01 評定番号LAFH-02



充電モニター付

組合せ形名	本体	カバー形名
FHTS-41860YK-PD9	FHTS-41860Y-PD9	CO-4116



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	PD	6.5	FHTS-41860YK-PD9	電子式	
東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵)					
平型時:FHF32EX-Nx1、非平型時:FHF32EX-Nx1					
承認	担当	AA2010-00611-04			
渡邊	富山				
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)