





A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法

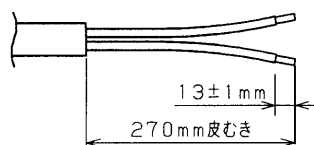


皮むき後、白線と黒線に付属の保護チューブを根元までかぶせ、端子台に接続してください。

VVFケーブルの皮むき寸法

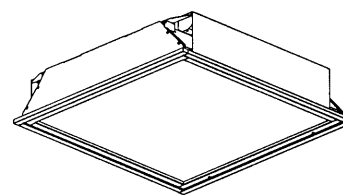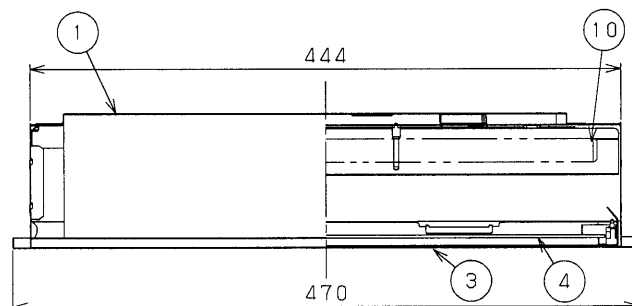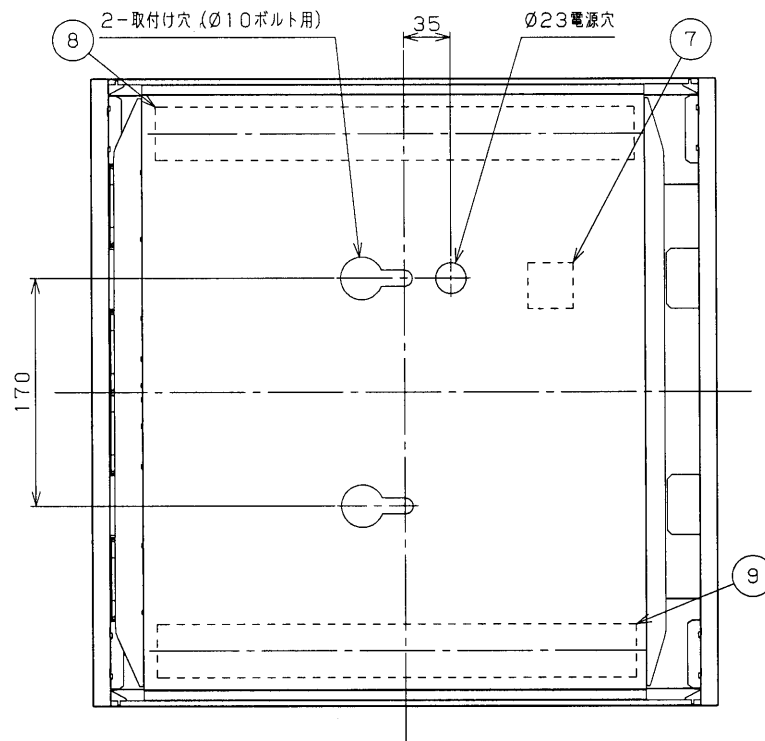

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.6	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
4	カバー	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白
5	Vカバー	2	CGC (鋼板) t0.4	高反射白色塗装
6	ランプソケット	3	PBT樹脂	DFS-5415
7	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
8	安定器	1	—	FMB-32R6223
9	安定器	1	—	FMB-2-32R6223
10	ランプ	3	—	FHP32ワット

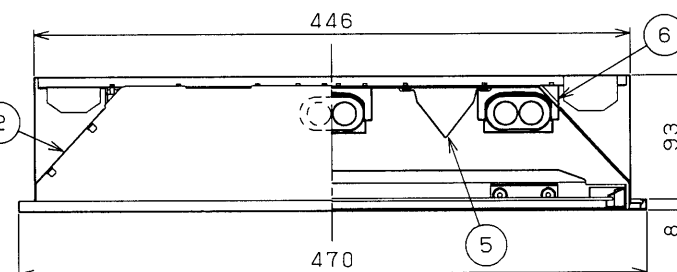

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は室内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋込み専用器具です。横断天井・柔らかな天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の新築施工天井ではご使用できません。

住宅以外の新築施工天井でご使用の場合の施工方法



公共施設用 FRF9-P323に適合



FHP32
FPL36

組合わせ形名		本体	カバー
FHR-33126K-PR9		FHR-33120-PR9	F-33126
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	PR	5.1	FHR-33126K-PR9
承認		担当	図番
松野		室伏	AA2010-02560-02
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社