


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
7	吊下げパイプ	2	STPG (炭素鋼鋼管)	メラミン焼付塗装 (白)	1	本 体	2	ADC (アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装 (白)
8	フランジ	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装 (緑)	2	反射板	1	SPC (銅板) t0.6	メラミン焼付塗装 (白)
9	端子箱	1	ADC (アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装 (緑)	3	ガード	1	SWRM (軟鋼線材) φ5	粉体塗装 (白)
10	取付け脚	1	SS (圧延鋼材)	メラミン焼付塗装 (白)	4	取付け金具	4	SUS (ステンレス鋼)	—
11	安定器ケース	1	AIP (アルミニウム)	メラミン焼付塗装 (白)	5	ソケット	2	UF (エポキシ樹脂) OR (クロロブレンゴム)	—
12	ランプ保護カバー	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明	6	締付けリング	2	UF (エポキシ樹脂)	—

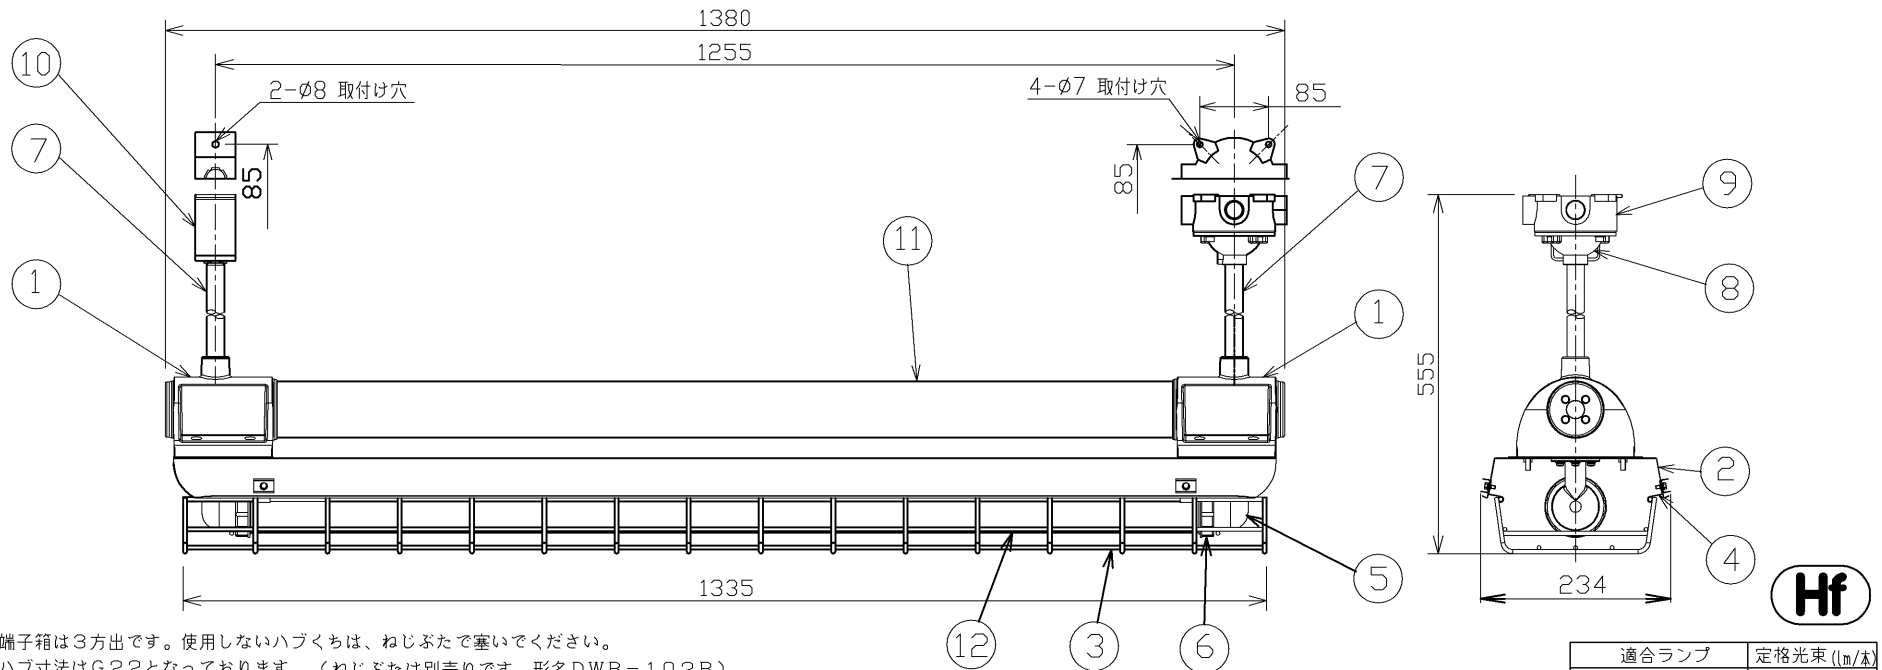

- 注) 1.端子箱は3方出です。使用しないハブくちは、ねじぶたで塞いでください。
 ハブ寸法はG22となっております。(ねじぶたは別売りです。形名DWB-102B)
 2.高周波点灯専用蛍光灯ランプ “メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
 (高出力点灯です。)
 3.この器具はランプ保護カバーにポリカーボネート樹脂を使用しております。
 アルカリ性薬品、トルエン、ベンゼン、のような芳香族炭化水素、四塩化炭素のような
 塩素化炭化水素、アルコール用剤等の雰囲気では、侵される事がありますので使用できません。

⚠安全に関するご注意

- 器具の取り付けは取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合)の原因となります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合)の原因となります。
- アース工事は工場電気設備防爆指針・電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
D種(第三種)接地工事
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～40℃以外では使用しないでください。火災、爆発(爆発性ガスが危険雰囲気を生じた場合)の原因となります。
- 防塵仕様には適合していません。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

型式検定合格番号：
 第T65490号
 防爆構造記号：ed2G3
 容器の保護等級：IP65

適合ランプ	定格光束 (lm/本)
FHF32	4,950
FLR40S/36	3,750
FLR40S	3,600
FL40SS/37	3,875
FL40S	3,875

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PA	13.0	SEFH4181-22PP-PA9 電子式
品 名	東芝安全増防爆形蛍光灯器具 FHF32×1		
承認	担当	図 番	AA2011-00561-03
仕 法	富 山	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

SEFH418-22PP-PA9 → SEFH4181-22PP-PA9

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2020年04月01日>