


TOSHIBA (2012.05. 001) 2013.05. 001


結 線 図

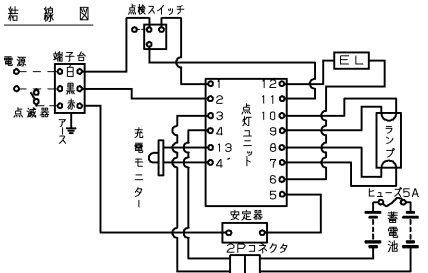

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから電源接続後差込んでください。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリブチレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

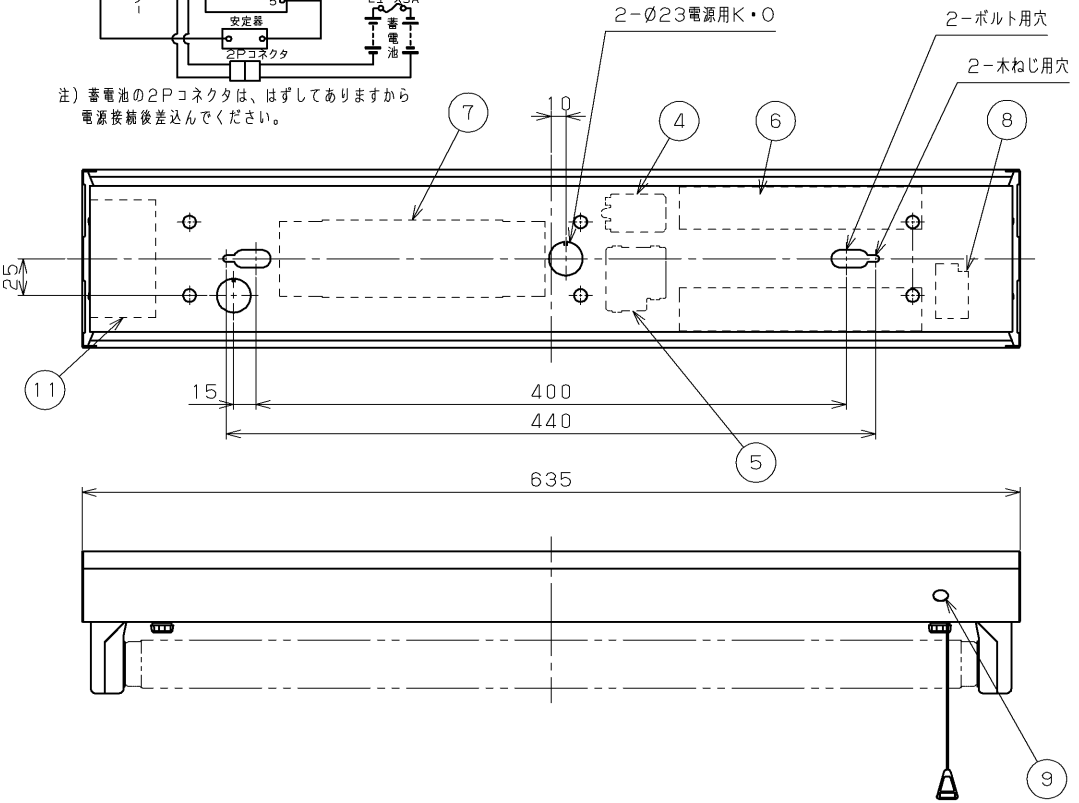

注) 電源用K・Oは中央にはありませんのでご注意ください

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。


- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



型式認定番号3AF-143 評定番号 LAFS-02

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC (樹脂めっき鋼板) t0.6	—
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.4	メラミン焼付塗装 (白)
3	ランプソケット	2	ポリブチレン テフタレート樹脂	DFS-5201
4	電子スタータ	1	—	HKES2011
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622
6	非常用蓄電池	1	—	2-3HR-CY-LE-N (7.2V 3,000mAh)
7	点灯ユニット	1	—	20FU-6S1001L
8	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
9	充電モニター	1	—	LED (緑)
10	化粧ねじ	1	—	セットスクリウ
11	安定器	1	—	FBC-20186

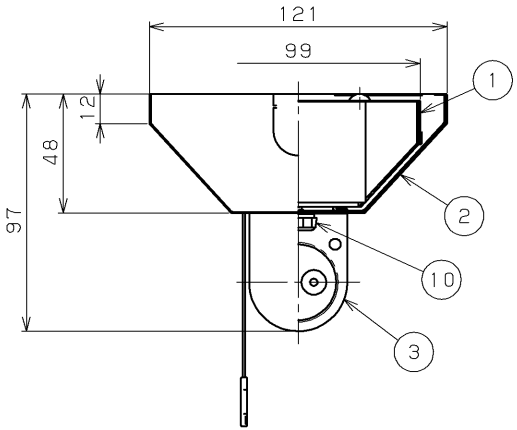

長時間 (60分) 定格
充電モニター付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FTS-21301ML-EL15	
100	EL	2.1	品名	電子スタータ方式 東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 型番: FL20SS・ENC/18x1, 部番: FL20SS・ENC/18x1	
承認		担当		図番	
渡邊		富山		番	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

FTS-21301NL-GL15 → FTS-21301NL-EL15 → FTS-21301ML-EL15

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月01日>