




TOSHIBA

(2003.12. 001) 2016.09. 001




A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

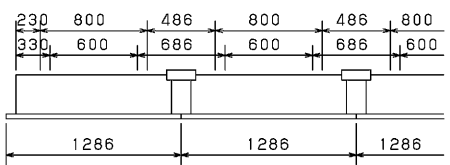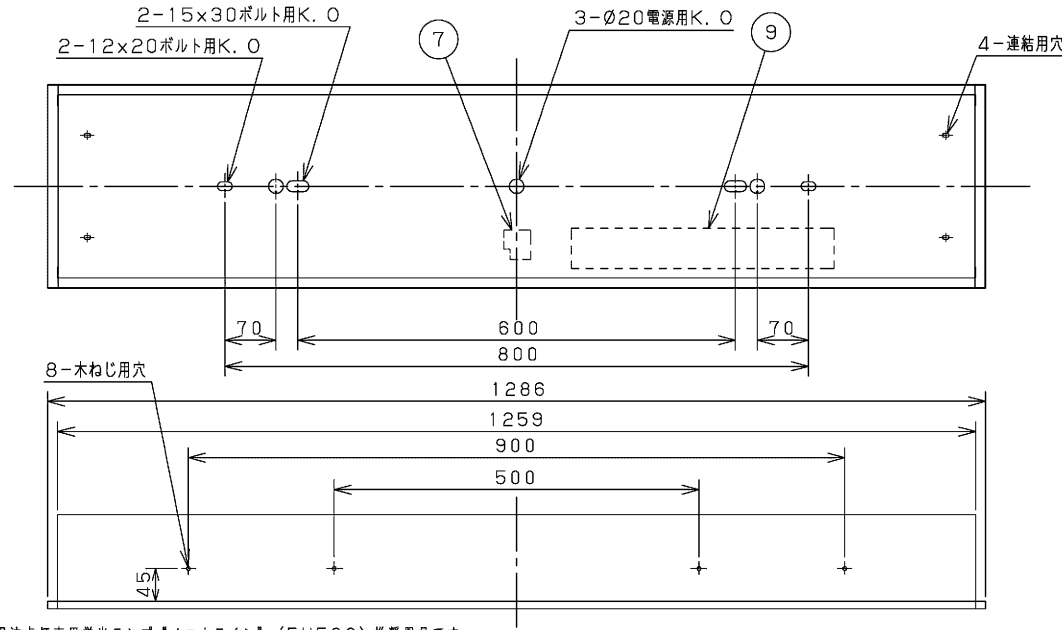


連結使用例



埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (銅板) t0.6	白
2	反射板	1	SPC (銅板) t0.6	鏡面仕上げ
3	ソケット取付金具	2	SPC (銅板) t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	ソケット取付パネ	2	SUS (ステンレス) t0.4	—
5	反射板取付金具	2	SGC (銅板) t0.8	—
6	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5201
7	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
8	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
9	安定器	1	—	FMB-456213
10	ランプ	1	—	FHF32ワット

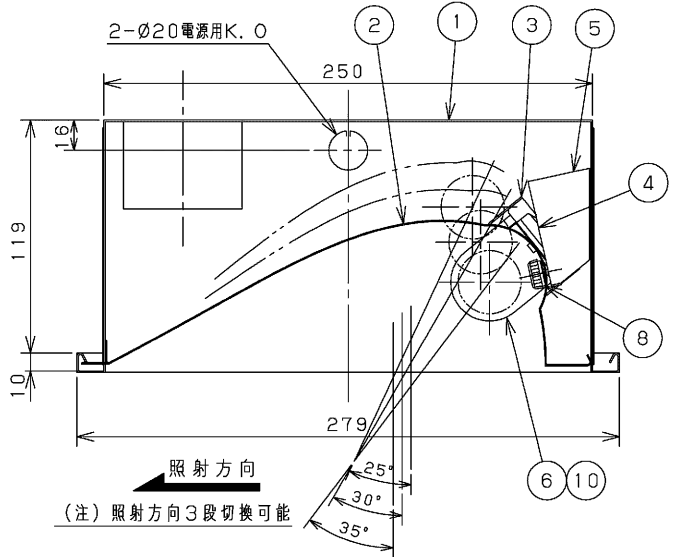


(注) 照射方向3段切換可能



- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ「メロウライン」(FHF32)推奨器具です。
(高出力点灯です。)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLRランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

▲安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

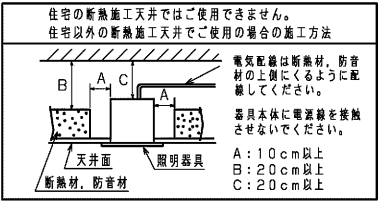

適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S/36	3750lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本

適合連結金具C-87

電圧 100 242	点灯方式 PA	質量 (kg) 6.5	形 名 品 名 FHR-41091-PA9 電 子 式 東芝蛍光灯器具 FHF32×1	図 番 AA2006-01944-05
承 認 石 川	担 当 石 井	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)