


TOSHIBA


(2018.02. 003) 2024.05. 003

【使用上の注意】

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下附近の状態でLED素子の明るさが低減するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。
- 3) 組み合わせる調光制御装置や使用環境によって、調光レベルが下附近の状態では、複数の器具を1つの調光器で制御する場合に個々の消灯タイミングが異なります。
- 4) 調光制御装置からの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- 5) 各制御装置へ接続する場合の最大接続台数については次頁をご確認ください。
- 6) 器具と被照射物との距離は0.3m以上と離してください。
- 7) 距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 8) 埋込み穴を開ける際は専用工具を用いて開けてください。
- 9) 点灯直後・消灯直後に「ピシ」「ピン」「プツ、プツ」等のプラスチックの伸縮に由来する音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 10) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDモジュール内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防湿・防雨形器具をお勧めします。
- 11) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも褪色の程度は異なります。褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べて同等以下ですが、照度に比例します。可視光褪色のしやすい対象物は表1になります。



天井厚さが12mm未満の場合は、取付け金具の他にボルト吊りにて取り付けてください。



埋込み穴寸法

天井取付け厚さ：5mm～25mm

【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.661	0.329	0.285
器具光束 (lm)	7800		
消費電力 (W)	65.8	63.7	63.7
消費効率 (lm/W)	118.5	122.4	122.4
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数Ra	85		
光源寿命 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	85		


※値は保証値ではありません。

※コントロールのボリューム調整による消灯時の待機電力は

1.0W以下です。

※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※周囲温度25℃時の値



器具取付けボルトの器具内寸法

※A寸法は、25mmを越えないようにしてください。

表1


- ・有機染料で短波長に敏感なもの
ファー（入口染色毛皮）や透光性塩ビなど
- ・大気中の酸素や水分が接触しやすいもの
表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
- ・内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など
高温となる状態で照射されるもの

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所、屋外・軒下および湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）・溶液の発散する場所、オイルミストが発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電および不点・故障や短寿命の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、必ず取付け金具と天井の間に補強材（鉄板、木片等）を入れてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15Aです。容量を越えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、断熱材のある天井でご使用の場合には、下図のような施工が必要となります。
- ・指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・白熱電球用調光器（2線式調光器）と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

住宅の断熱施工天井では使用できません。


断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工してください。



断熱距離	断熱材
A 100mm以上	断熱材
B 300mm以上	断熱材
C 200mm以下	断熱材
D 70mm以上	断熱材

- ・電源線は断熱材、防音材、造音材等の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください。
- ・断熱材を使用しない場合も、B・D・Eの断熱距離を設けて施工してください。

2-12×20吊りボルト用穴

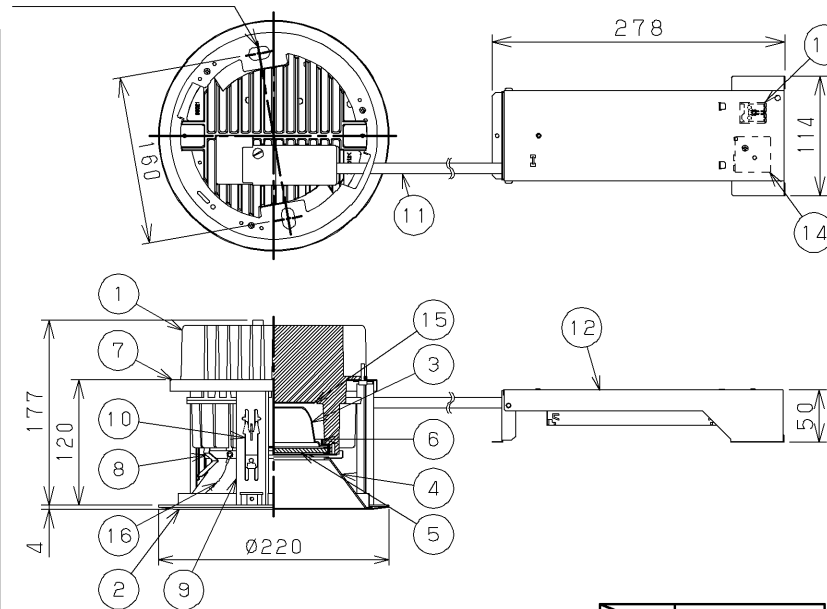


	質量 (kg)
灯具	2.7
電源	0.6

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (パージンホワイト)
2	化粧枠	1	SPC (鋼板)	ポリエステル粉体塗装 (パージンホワイト)
3	反射鏡	1	AlP (アルミニウム) t1.0	銀色鏡面
4	反射鏡	1	AlP (アルミニウム) t1.0	銀色鏡面・梨地仕上げ
5	透光性カバー	1	強化処理ガラス t4.0	透明・拡散仕上げ
6	バックイン	1	SR (シリコンゴム)	半透明
7	固定板	1	SGC (ステンレス鋼) t1.0	—
8	取付けね	3	SUS (ステンレス鋼)	—
9	シャシ	3	SGC (ステンレス鋼) t1.0	—
10	取付け金具	3	SUS (ステンレス鋼)	—
11	電源ケーブル	1	—	ケーブル長：200mm
12	電源ユニット	1	—	LEK-560016A02D
13	端子台	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	DFC-5601 (信号用)
14	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629 (電源用)
15	LEDモジュール	1	—	—
16	落下防止ワイヤ	1	SUS (ステンレス鋼) Ø0.8	—

パージンホワイト 参考マンセル値：5.7Y 9.0/0.6

調光対応器具

- ・専用の調光制御装置との組み合わせで調光することができます。
- ・非調光用途として使用される場合には、調光信号線の接続をせずに使用することが可能です。

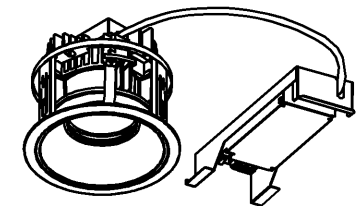

屋内用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LD	3.3	LED-75023FN2-LD9
東芝LED照明器具			
承認	担当	図番	AA2018-55634-04 (1/2)
高井	海老原	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		


日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2018.02. 003) 2024.05. 003

【施工上の注意】

- 1) 埋込み寸法は $\phi 200$ (±2) mmです。
- 2) 天井取付け厚さ5 mm~25 mmです。
※天井取付け厚さが12 mm未満の場合は、取付け金具の他にボルト吊りにて取り付けてください。
- 3) 電源ユニットは【電源ユニット設置上の注意】に従って設置してください。
- 4) 電源ユニットは器具と7 cm以上離して設置してください。
- 5) 器具施工時、電源ユニットに接続した電源ケーブルを引っ張ったり、持ち上げたり、電源ケーブルに張力が掛からない様に注意してください。
- 6) 本体の間から電源を挿入してください。
挿入方向を間違えますと、天井材の破損・器具落下の原因となります。
- 7) 電源線と調光信号線は相互に束線しないでください。



埋込み寸法

天井取付け厚さ: 5 mm~25 mm


天井厚さが12 mm未満の場合は、
取付け金具の他にボルト吊りに
て取り付けてください。

【調光制御装置の施工上の注意】


下記調光制御装置を使用して、調光(約5%~100% (全光)、0%~100% (全光))
を行うことができます。

調光制御装置と組み合わせてご使用の場合は次の点にご注意ください。

- 1) コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合
 - (1) FLコントルクスPDは下記に示す製品をご使用ください。
 - ・DF-70170-PD
 - ・DF-70171-PD
 - (2) 上記コントルクスの設定スイッチは、以下の仕様を参考に右図のようにセットしてください。
フェード機能・・・徐々に光が明るく又は、暗く変化する機能です。
①「約5%~100% (全光)」フェード機能なし→ダイヤル設定1
②「0%~100% (全光)」フェード機能あり→ダイヤル設定0
※0%~約5%の間は、調光できません。
※調光時の消灯・・・フェードしながら消灯します。
※調光時の点灯・・・0%~調光した場合は、フェードします。
途中の調光(例: 約5%~、80%~)状態からは、フェードしません。設定スイッチの設定




ダイヤル設定0




ダイヤル設定1

- (3) その他のコントルクスと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。
※ 白熱電球用コントルクス(2線式)と組み合わせて使用することはできません。火災の原因となります。
- (4) 電源線(2線)、調光信号線(2線)が必要になります。
・電源線 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ 線 ストリップ長13±1 mm
・調光信号線 $\phi 0.9$ ~ $\phi 1.2$ 軟銅単線 (CPEV) またはAE線 ストリップ長9±1 mm
- (5) コントルクスと照明器具との配線長は200 m以下としてください。
ただし、コントルクスと照明器具までの距離によっては調光動作にバラツキが生じる場合があります。
- 2) その他SESL、MESLと組み合わせてご使用の場合は別途お問い合わせください。

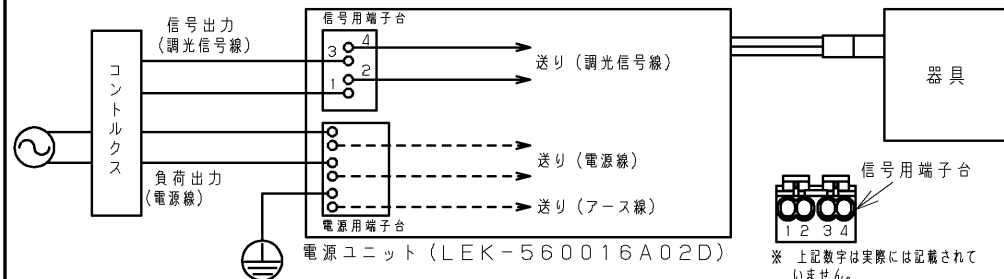

【電源ユニット設置上の注意】

- ・電源ユニットは下図のように必ず正しい方向に設置してください。
- ・電源ユニットは浮きがないように設置してください。
- ・電源ユニットは横転、逆転しないように設置してください。
- ・ねじで固定する場合は、 $\phi 3.0$ の木ねじを使用してください。



端子台が
上向きの
配置

【各制御装置の最大接続台数】

制御 識別	シリーズ名	品名	制御機型名	電源電圧	接続可能台数	
調光	コントルクス	SESL コントルクスPD	DF-70170-PD	100	19	
				200	38	
			DF-70171-PD	242	33	
				100	50 (単独取付時)	
	SESL	SESL 3	DF-202211ZD7	200	30 (連続取付時)	
			DF-202211XD7	242		
			DF-202212ZD7	100		
			DF-202212XD7	200		
		パネルSESL	DF-70403	242	36	
				100	65 (1系統65台)	
		調光信号 増幅器	DF-20213AD1	200	120 (4系統120台)	
				242		
			DF-20213AD2	100	200 (1系統200台)	
				242	400 (2系統400台)	
		MESL	調光信号 T/U	TMFL51A	100	50
					200	
調光センサー	TMTS03A TMTS04A		242			
			100	36		
			200			
			242			
人感 スイッチ	MESL	ON/OFF 端末器	TMURB641A	100	7	
			TMURB642A	200	14	
			TMURT642B	242	16	
		リモコンリレー	TMRR01C	100	24	
			TMRR02C	200	40	
			242	33		
	E's WIDE	天井取付形・観器 8A (4線式)	NDG1871	100	9	
			NDG1871-2	200	19	
			NDG1821 (WW)	100	3	
			WDG8041	100	3	
		屋外壁取付形・観器 3A (4線式)	NDG1891	100	3	
			NDG1861	100	3	
			トイレ天井取付形・ 換気扇連動用	NDG1832 (WW)	100	1
			WIDE-i	トイレ壁取付形・ 換気扇連動用	WDG8062	100
	WDG8051	100			2	
	屋内壁取付形 (2線式)	屋内壁取付形 (4線式)		DG1871	100	2
OSE1082 OSE1081				100	9	
フォト スイッチ	E's WIDE	屋外壁取付形 (電子式)				

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	品 名
100 242	LD	3.3	LEDD-75023FN2-LD9	東芝LED照明器具
承認	担当	図番	AA2018-55634-04	(2/2)
高井	海老原	番		
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

屋内用